

## 記者発表

平成22年8月15日（日）23時  
独立行政法人水資源機構  
筑後川局

### 漏水情報（第1報） 水資源機構筑後川下流総合管理所管内施設の被害状況等について ～福岡導水路で漏水発生～ 《平成22年8月15日（日）23時現在》

#### 1. 概要

水資源機構が管理する筑後川下流総合管理所管内ちくごがわりゆうそうごうかんりしょかんないにおける福岡導水路において平成22年8月15日（日）18時45分に漏水を確認しました。

これまでに分かっている災害状況などは次のとおりです。

福岡県小郡市赤川付近おごおりしあかがわ（西鉄味坂駅西側）において、漏水が発生していることを確認しました。


漏水箇所では、バリケードによる進入禁止措置がとられています。

漏水による被害等については、現在調査中です。

#### 2. 配布先

国土交通省九州記者会  
九州建設専門記者クラブ  
久留米市政記者クラブ

# 福岡導水漏水箇所位置図

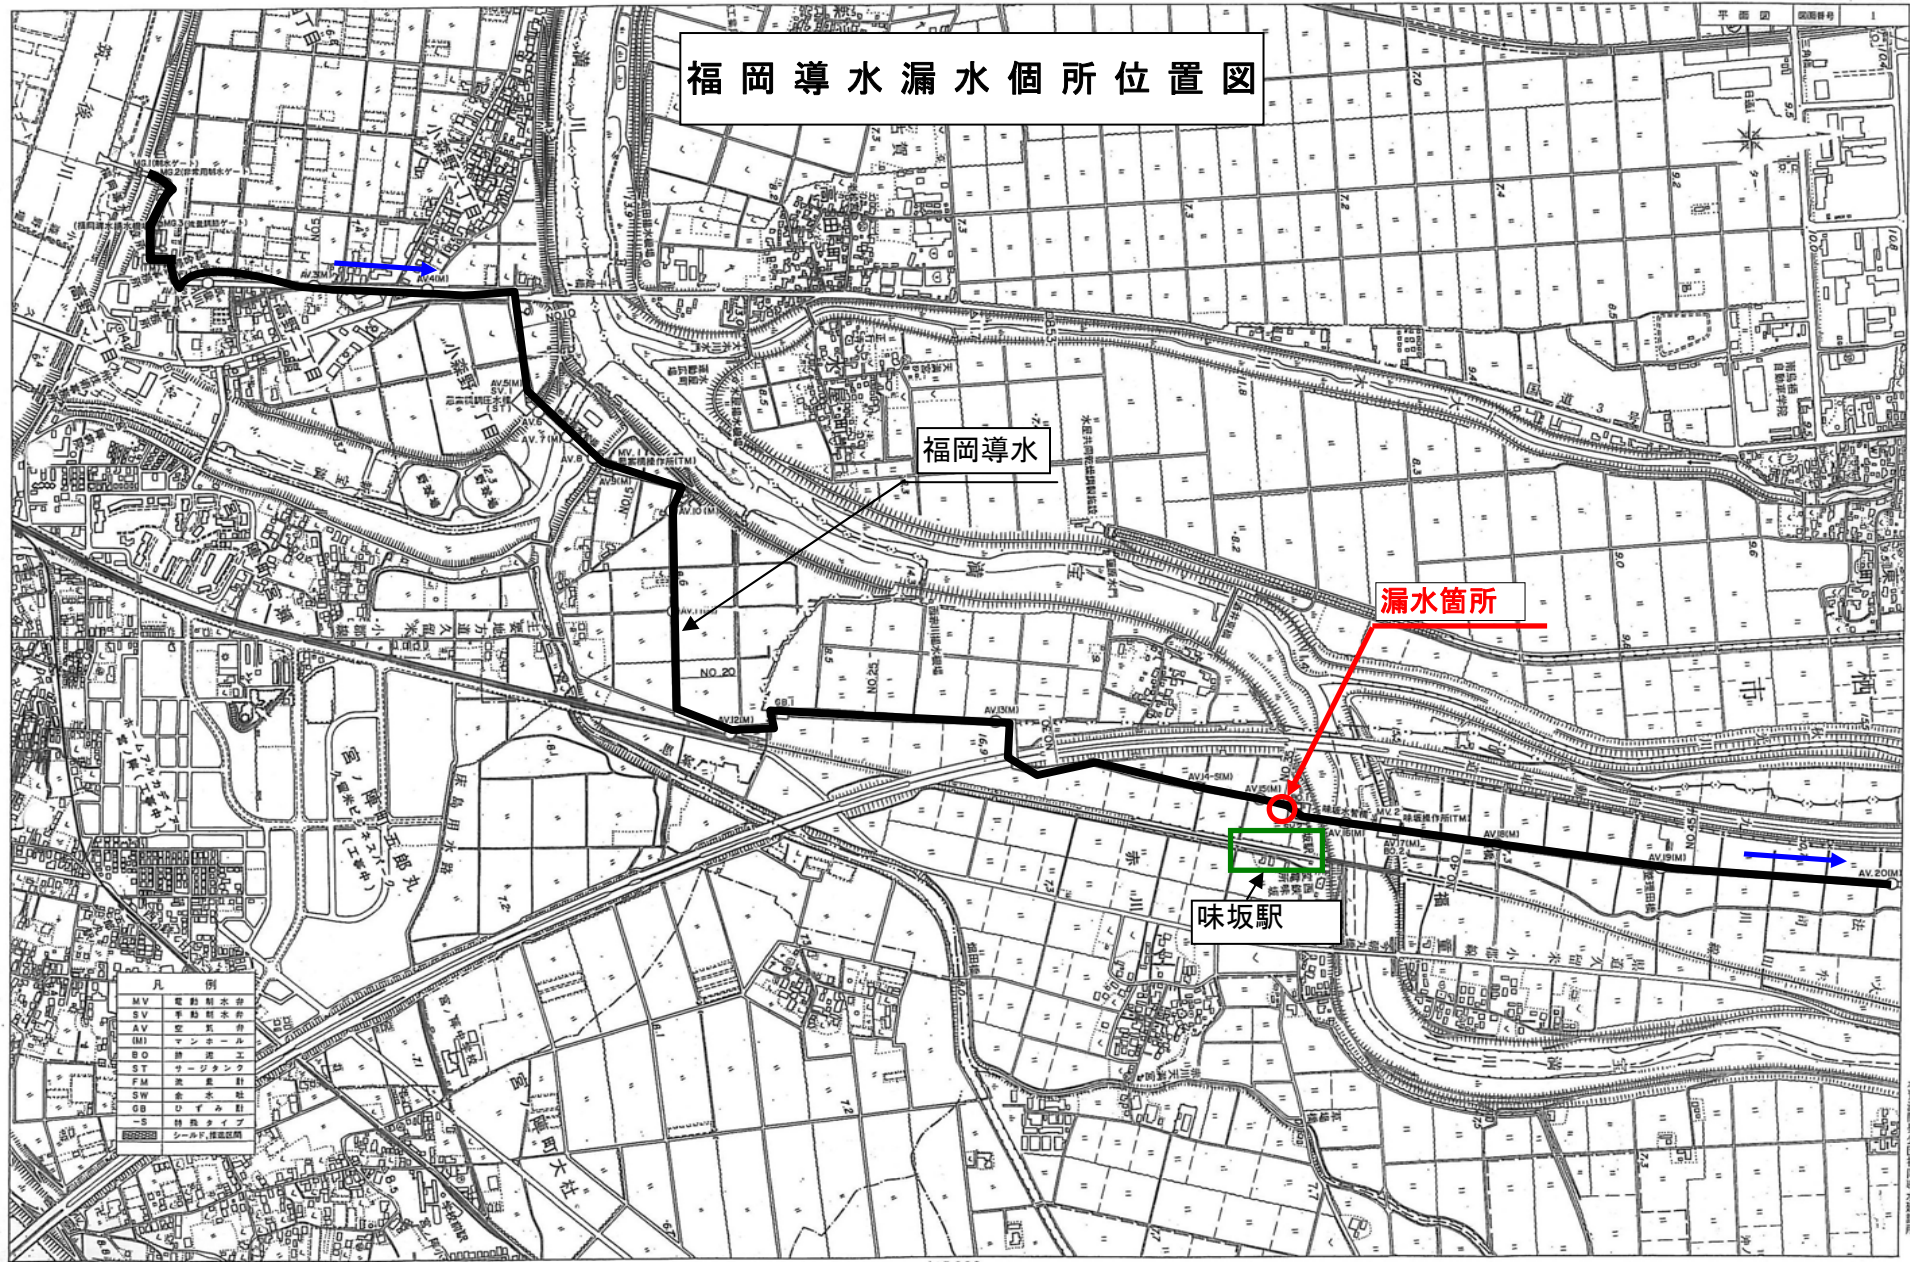

1:5,000

凡例	
MV	電動排水弁
SV	手動排水弁
AV	空弁
MI	マンホール
BQ	排水工
ST	サージタンク
FM	汚水貯留
SW	雨水貯留
GB	ゴミ貯留
-S	特殊タイプ
■	シールド管埋設区間

平成28年12月現在