

まきお
～牧尾ダムに係る節水対策の解除について～

本日（7月1日）開催した第3回愛知用水節水対策委員会（愛知用水関係利水者と独立行政法人水資源機構で組織）において、水源施設の貯水量及び河川流況が回復したことから、4月5日から実施してきた愛知用水における節水対策を、7月2日0時をもって解除することを決定しました。

なお、節水対策の解除を受けて、愛知用水総合管理所では7月2日0時に渇水対策本部を解散します。

水は限りある資源です。夏を迎えるにあたり、引き続き大切にご利用いただくようお願いいたします。

令和元年7月1日

どくりつぎょうせいほうじんみずしげんきこう
独立行政法人水資源機構 愛知用水総合管理所

発表記者クラブ

中部地方整備局記者クラブ

問い合わせ先





独立行政法人水資源機構 愛知用水総合管理所

総務課長 早川（はやかわ）、管理課長 鈴鹿（すずか）

住 所：愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字片平山25番地の25

電 話：0561（39）5460

牧尾ダム利水容量 68,000千m3

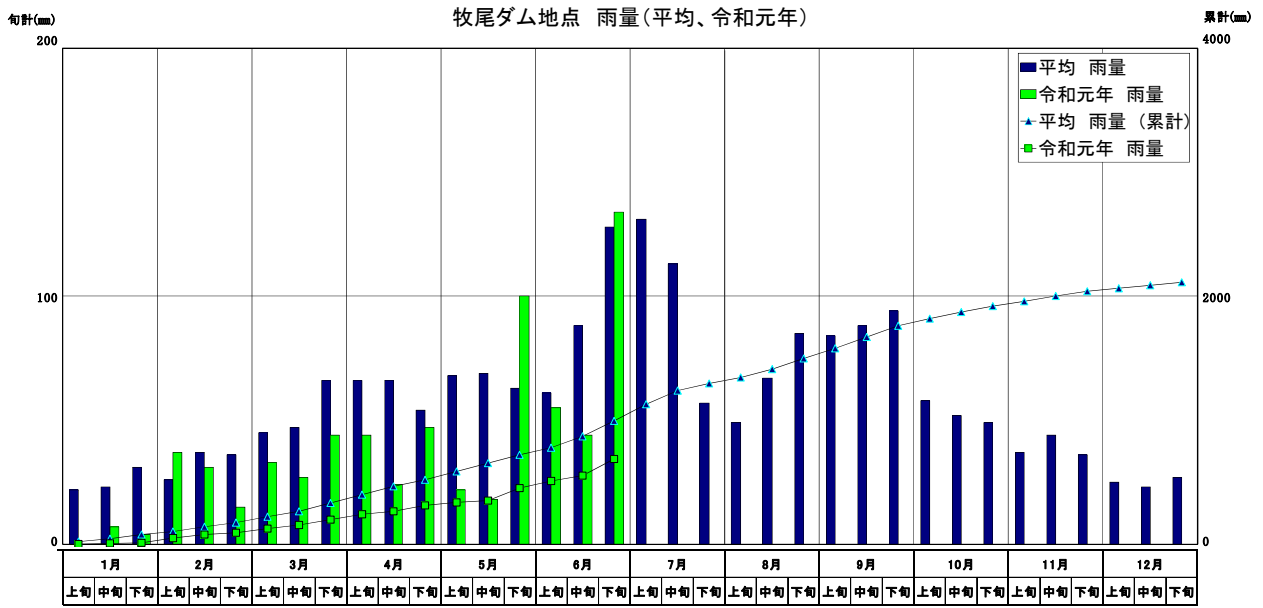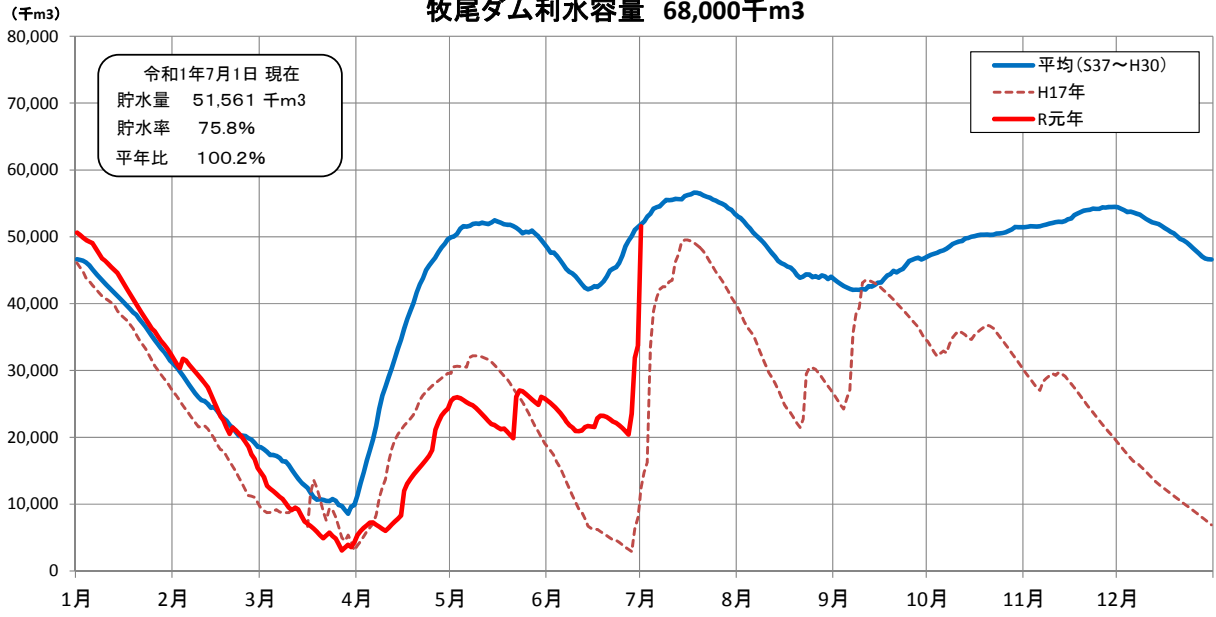

牧尾ダムの貯水池状況



令和元年5月16日撮影

(当日0時時点データ) 貯水量 21,483千 m^3

貯水率 31.6%

貯水位 858.48m



令和元年7月1日撮影

(当日0時時点データ) 貯水量 51,561千 m^3

貯水率 75.8%

貯水位 873.86m