


長良導水 累計通水量10億トンを達成

平成10年(1998年)4月の管理開始から、17年目の平成28年2月18日に長良導水取水口からの累計通水量が10億トンを達成しました。

長良導水の水道用水（愛知県）

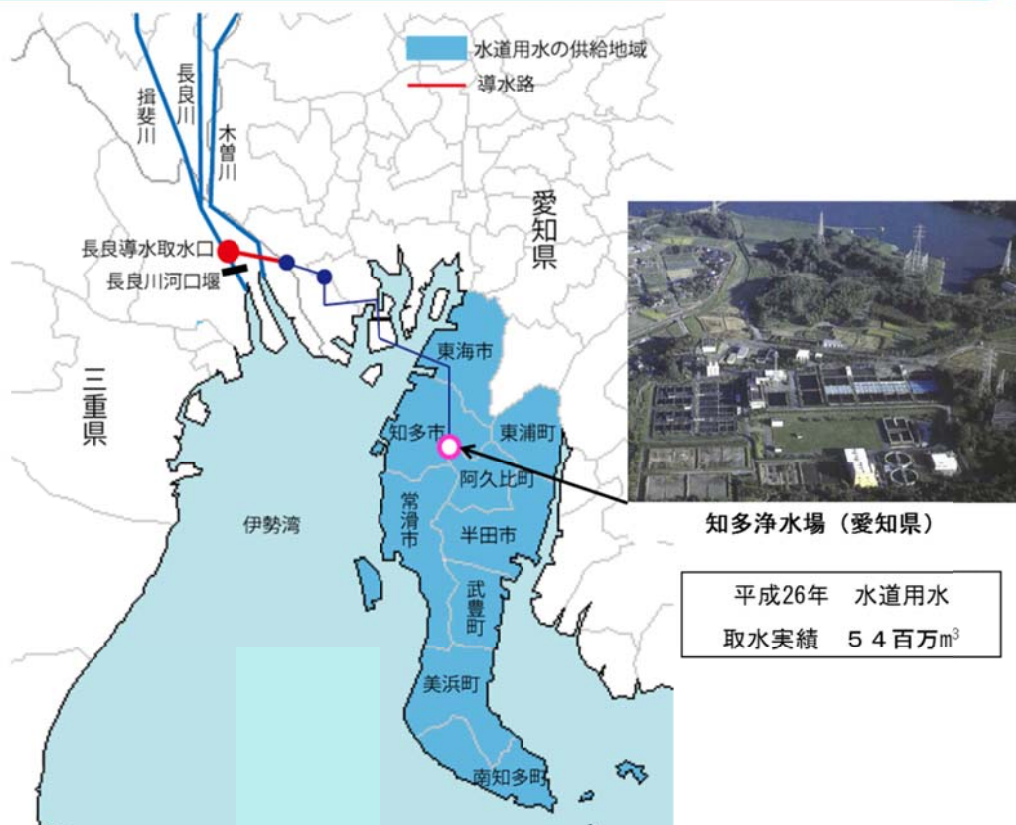

長良導水取水量累計

