

参加希望者 殿

独立行政法人水資源機構分任契約職
筑後川下流総合管理所長 北村 達也
(公 印 省 略)

見 積 依 頼 書

- 1 業 務 名 山口揚水機場冷却水設備外整備 (オープンカウンター方式)
2 業 務 場 所 福岡県筑紫野市山口地内
3 業 務 期 間 契約締結の翌日から令和8年1月20日まで
4 内 容 等 別添、仕様書等のとおり

上記について、下記により見積合わせを行いますので競争契約入札心得等を熟覧のうえ提出して下さい。

記

- 1 現 場 説 明 実施しません。
- 2 見積参加要件 福岡県又は佐賀県に本・支店又は営業所がある者で、一般競争（指名競争）有資格業者のうち、物品製造等（役務）の業種区分「設備の保守・点検管理」の認定を受けており、かつ、営業品目の「ポンプ設備（揚排水ポンプ設備）」に登録している者。
- 3 見 積 書 等
- 1) 様 式 等 見積書の様式は任意としますが、見積書には見積年月日並びに見積者の住所及び氏名（法人の場合は、法人名及びその代表者名）を記載し、代表者の印章を押印されたものに限りです。ただし、押印は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を明記することで省略できます。また、余白にくじ番号を記載して下さい。
- 2) 提出方法 FAX(又は電子メール)による。(※FAX番号等は、4)に記載された番号)
なお、FAX(又は電子メール)に抛りがたい場合は、持参又は郵送(簡易書留等配達記録が残る方法に限る。)
- 3) 見 積 書 提出期限 **令和7年11月7日 11時** まで
- 4) 提 出 先 独立行政法人水資源機構 筑後川下流総合管理所 経理課 鶴川
FAX 0942-26-1525
経理課 電子メール nyukei_chikugokaryu@water.go.jp
- 5) 質 問 書 提出期限 **令和7年10月29日 11時** まで
※質問の回答については、翌平日の12:00までにHPに掲載します。
- 6) 見積回数 2回を限度とする。
なお、当初の見積徴取において予定価格の制限に達した価格の見積書がない場合の再度の見積書の提出については、改めて連絡するものとし、再度の見積書提出の期限は、**令和7年11月10日11時**までとします。
- 7) そ の 他 ①見積価格は、見積者が消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。
②見積書を送信した後は、見積書の引き換え若しくは変更又は見積の取消しはできません。また、見積者は見積り誤り、見積書の書き誤り等を理由に見積りの無効を主張することはできません。
- 4 見 積 結 果 見積結果については、**契約の相手方として決定した者のみに、原則として提出期限の翌日（翌日が休日となる場合には休日でない直後の日）までに通知**します。
- 5 そ の 他
- 1) 契約金額は、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）とします。
- 2) 請負代金の支払いについては、履行確認後の一括支払となります。
- 3) 最低金額を提出した見積者が複数ある場合は、「くじ」により契約の相手方を決定します。くじの方法は、別添「くじの方法」のとおりとします。

山口揚水機場冷却水設備外整備 仕様書

1. 適用

この仕様書は、「山口揚水機場冷却水設備外整備」に適用する。

2. 業務内容

本業務は、福岡導水施設のうち山口揚水機場及び水質保全設備の整備を行うものである。

3. 履行場所

福岡県筑紫野市山口地内

4. 履行期間

契約締結の翌日から令和8年1月20日まで

5. 疑義等

仕様書等について疑義がある場合は、担当職員と協議のうえ、決定するものとする。

6. 作業内容

①以下の機器等の取替を行うものとする。

設備名	機器等名	部品等名	規格等	数量
山口揚水機場	冷却水設備	ストレーナ	口径：50A、仕様：JIS10Kフランジ形、メッシュ：40 μ m 参考仕様：ヨシタケ製SY-8	1 個
山口調整池 水質保全設備	空気圧縮機	冷却ファンモータ	電源：200V、部品番号：59000442（日立産機）、OSP-22VARN用	1 台

②山口揚水機場冷却水設備は、既設複式ストレーナをY形ストレーナに取り替えるもので、機器前後の手動仕切弁を全閉にして作業し、作業後は配管内のエア抜き・充水・漏水の有無の確認を行い、主ポンプの冷却水通水を確認するものとする。

また、ストレーナ仕様の変更に伴い面間長の調整は、隣接のステンレス単管（ネジ付き）を加工して行うものとする。

③水質保全設備空気圧縮機は、冷却ファンモータを取り替えるもので、作業時は必ず電源を遮断するものとする。

また、作業後は設備の試運転（1時間程度）により、動作確認を行うものとする。

7. 施工条件等


作業時の設備状態は運用停止中を想定しており、作業日程は担当職員と確認のうえ決定するものとする。

8. 提出書類

・履行状況写真・・・1部

－ 以 上 －


小配管系統図（原水ろ過部）

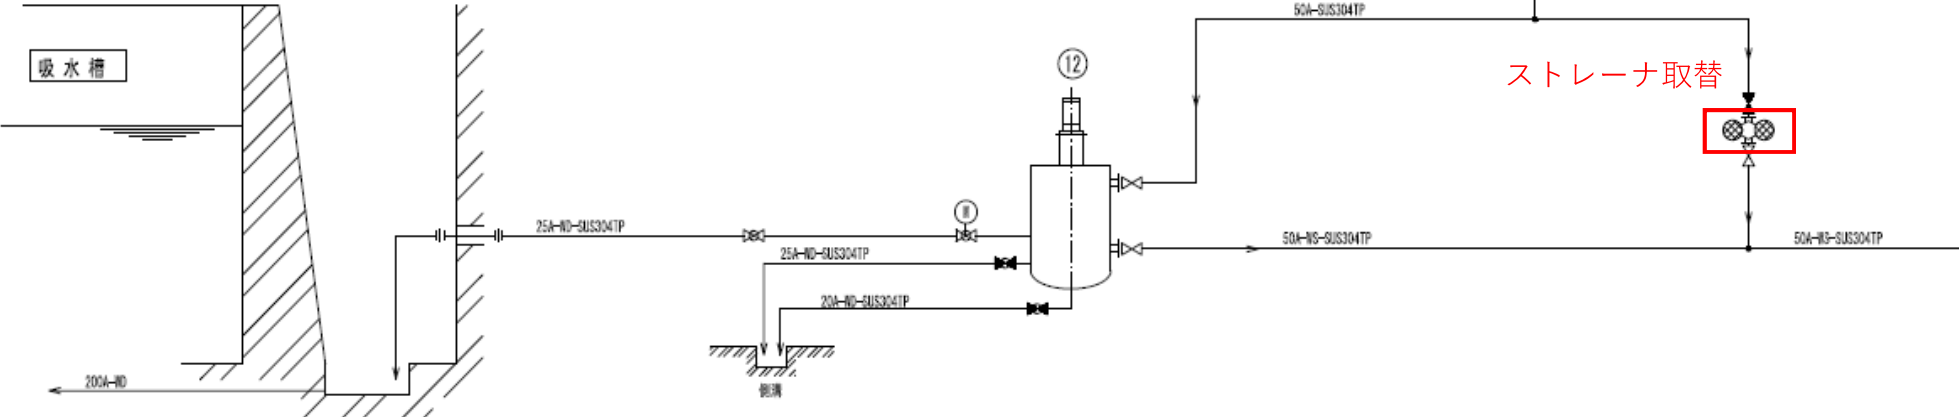

主 ポ ン プ 設 備	台 数	2 台
	形 式	横軸両吸込渦巻ポンプ
	口 径	吸込側：φ 4 0 0 mm / 吐出側：φ 3 0 0 mm
	吐 出 量	2 5 . 8 m ³ /min (0.43m ³ /sec)
	全 揚 程	3 8 m
	回 転 数	1 1 9 0 min ⁻¹
	ポ ン プ 効 率	8 3 %
	運 転 方 式	台数制御及び流量制御
	羽 根 形 式	クローズド形 単段 異相羽根
	材 質	胴体：FC250，羽根車：SCS13，主軸：S45C

図面名称	山口揚水機場ストレーナ取替
図面番号	1

ファン・クーラー

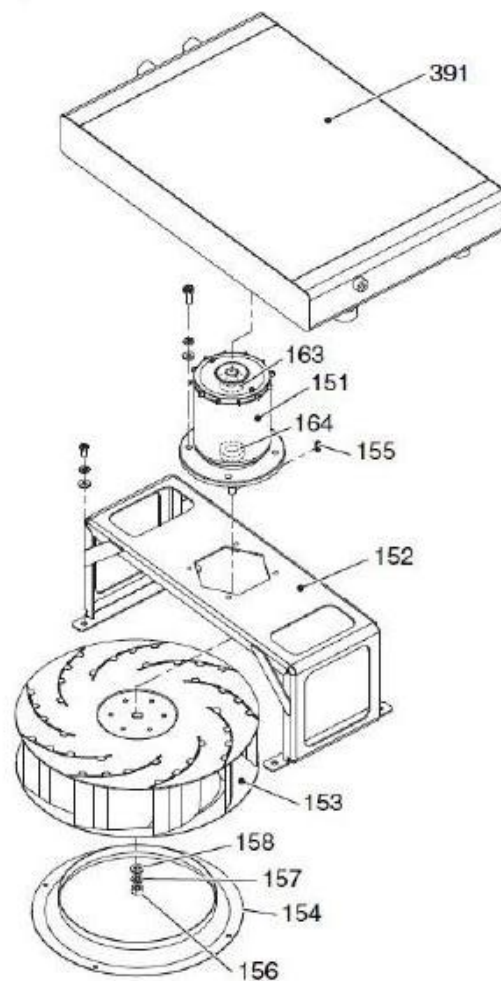

部品 番号	部 品 名
151	ファンモーター
152	Fモーターマウント
153	ターボファン
154	ベルマウス
155	ファンシャフトキー
156	Lネジナット
157	バネ座金
158	平座金
163	モーターベアリング (DE)
164	モーターベアリング (ODE)
391	クーラー



給 気 装 置	台 数	1 台
	形 式	油冷式スクエア空気圧縮機 (エア・トライ内蔵型)
	吐 出 空 気 量	4.0m ³ /min
	吐 出 圧 力	0.69MPa (7.0kgf/cm ²)
	動 力	22kW・4P

図面名称	水質保全設備ファンモータ取替
図面番号	2

く じ の 方 法

今回の見積徴取に際して、最低金額を提出した見積者（以下「同価格者」という。）が複数あった場合、以下の方法により、契約の相手方を決定します。

1. くじの方法について

同価格者の「くじ用数値」の合計を同価格者数で除算し、余りの数値と「くじ用順位」が一致する者を、契約の相手方とします。

2. くじ用数値について

1) 「くじ用数値」とは、見積書を提出される方が、任意に決定していただく「0：ゼロ」から「999」の3桁の整数とします。なお、数値の記載等がない場合は「0：ゼロ」として取り扱わせていただきます。

2) 「くじ用数値」の機構へ対しての通知方法は、機構から送信した見積依頼書の受信確認を機構に対して返信する際に記載してください。この場合、機構から特に受信確認に用いる様式の指定がない場合は、通信欄などに下記のように記載してください。

記載例)

くじ用数値		
1	2	3

※数字は、明確に記載してください。

3. くじ用順位について

「くじ用順位」とは、同価格者が機構に対して見積書を送信していただいた順に、「0：ゼロ」から順に付番させていただく番号となります。

- 例)
- ・同価格者が2者の場合、見積書の送信順に「0：ゼロ」、「1」
 - ・同価格者が3者の場合、見積書の送信順に「0：ゼロ」、「1」、「2」

4. 具体的な決定方法について

例) ・同価格者が2者の場合

見積業者	見積額	くじ用順位	くじ用数値
〇〇工務店	¥500,000-	0	123
□□工業	¥600,000-		999
△△組	¥500,000-	1	4

$123+4=127$

$127 \div 2 \text{ 者} = 63 \text{ 余り } 1$

・余り「1」とくじ用順位「1」が合致する、
△△組 が契約の相手方となる。

例) ・同価格者が3者の場合

見積業者	見積額	くじ用順位	くじ用数値
〇〇工務店	¥500,000-	0	123
□□工業	¥600,000-		999
△△組	¥500,000-	1	4
◎◎工業	¥500,000-	2	1

$123+4+1=128$

$128 \div 3 \text{ 者} = 42 \text{ 余り } 2$

・余り「2」とくじ用順位「2」が合致する、
◎◎工業 が契約の相手方となる。

令和 年 月 日

独立行政法人水資源機構分任契約職
筑後川下流総合管理所長 北村 達也 殿

住 所
会 社 名
代表者氏名

見積依頼書等の交付受領書

令和7年10月24日に交付された山口揚水機場冷却水設備外整備の見積依頼書等を受領しました。

〈連絡先〉

担当部署名：

担 当 者：

電 話 番 号：

F A X 番 号：

電子メール：

◆くじ用数値

--	--	--

「くじ用数値を記載いただくのは、最低価格者が複数となった場合に契約の相手方を決定するためです。詳細は「くじの方法」をご覧ください。