


2025(令和7年度)阿木川ダム貯水池水質状況

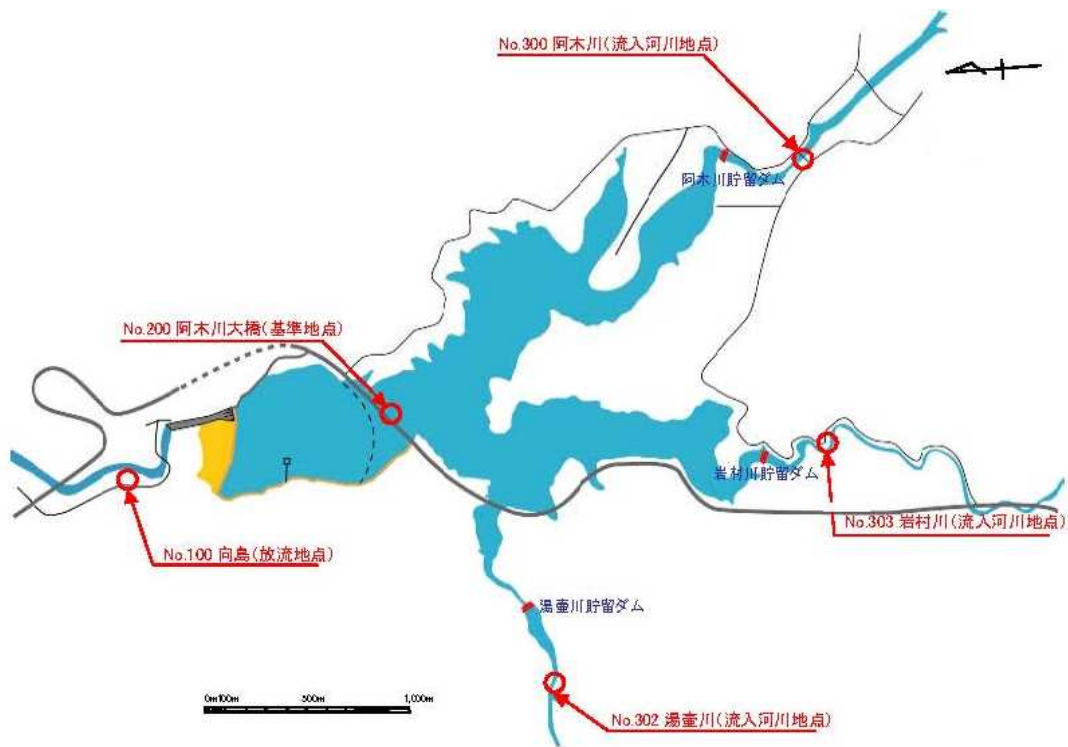

地 点			項 目	水 温	濁 度	D O	p H	B O D	C O D	S S	大腸菌数	総窒素	総リン	クロロフィルa
			採水日	℃	度	mg/ℓ	—	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	CFU/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ
200	阿木川大橋(基準地点)	(基準地点)	R 7. 4. 1	9.3	2	11.9	7.4	0.6	1.9	1	<1	0.43	0.013	2
			R 7. 5. 13	16.8	2	11.2	7.4	0.8	2.3	1	<1	0.42	0.013	3
300	阿木川	(流入河川)	R 7. 4. 1	7.6	<1	11.9	7.4	<0.5	1.0	<1	31	0.32	0.010	<1
			R 7. 5. 13	20.9	4	8.9	7.4	0.7	2.2	3	17	0.40	0.045	<1
303	岩村川	(流入河川)	R 7. 4. 1	9.2	2	11.6	7.5	<0.5	2.1	1	41	0.62	0.024	<1
			R 7. 5. 13	20.9	11	8.9	7.6	1.2	4.7	6	140	1.01	0.078	<1
302	湯壺川	(流入河川)	R 7. 4. 1	9.6	<1	11.5	7.6	<0.5	2.4	<1	26	1.46	0.057	<1
			R 7. 5. 13	17.2	2	9.9	7.7	0.8	3.4	1	6	1.80	0.047	<1
100	向島	(放流地点)	R 7. 4. 1	9.6	2	12.0	7.4	0.5	2.2	1	3	0.46	0.014	3
			R 7. 5. 13	14.7	2	10.9	7.3	0.7	2.2	1	2	0.50	0.015	3