

～ 牧尾ダムに係る節水対策の解除について ～

愛知用水の水源である牧尾ダムでは、6月30日0時から第1回節水対策（農業用水10%、水道用水5%、工業用水10%）を実施しているところですが、7月5日0時時点の貯水量は、46,450千m<sup>3</sup>（68.3%）まで回復しました。

これを踏まえて、水資源機構と愛知用水関係利水者で組織する愛知用水節水対策委員会は、牧尾ダムに係る節水対策を次のとおり決定しました。

①牧尾ダムに係る節水対策を全面解除する。

節水解除日時：平成29年7月6日（木）午前0時から

なお、節水対策の決定を受けて、愛知用水総合管理所では、7月6日午前0時に渇水対策本部を解散します。

平成29年7月5日

どくりつぎょうせいほうじんみずしげんきこう  
独立行政法人水資源機構 愛知用水総合管理所

発表記者クラブ

中部地方整備局記者クラブ、愛知県政記者クラブ  
岐阜県政記者クラブ

問い合わせ先



どくりつぎょうせいほうじんみずしげんきこう  
独立行政法人水資源機構 愛知用水総合管理所


総務課長 早川（はやかわ）、管理課長 石川（いしかわ）

住 所：愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字片平山25番地の25

電 話：0561（39）5460

# 牧尾ダム貯水量曲線

平成29年7月5日 0時現在

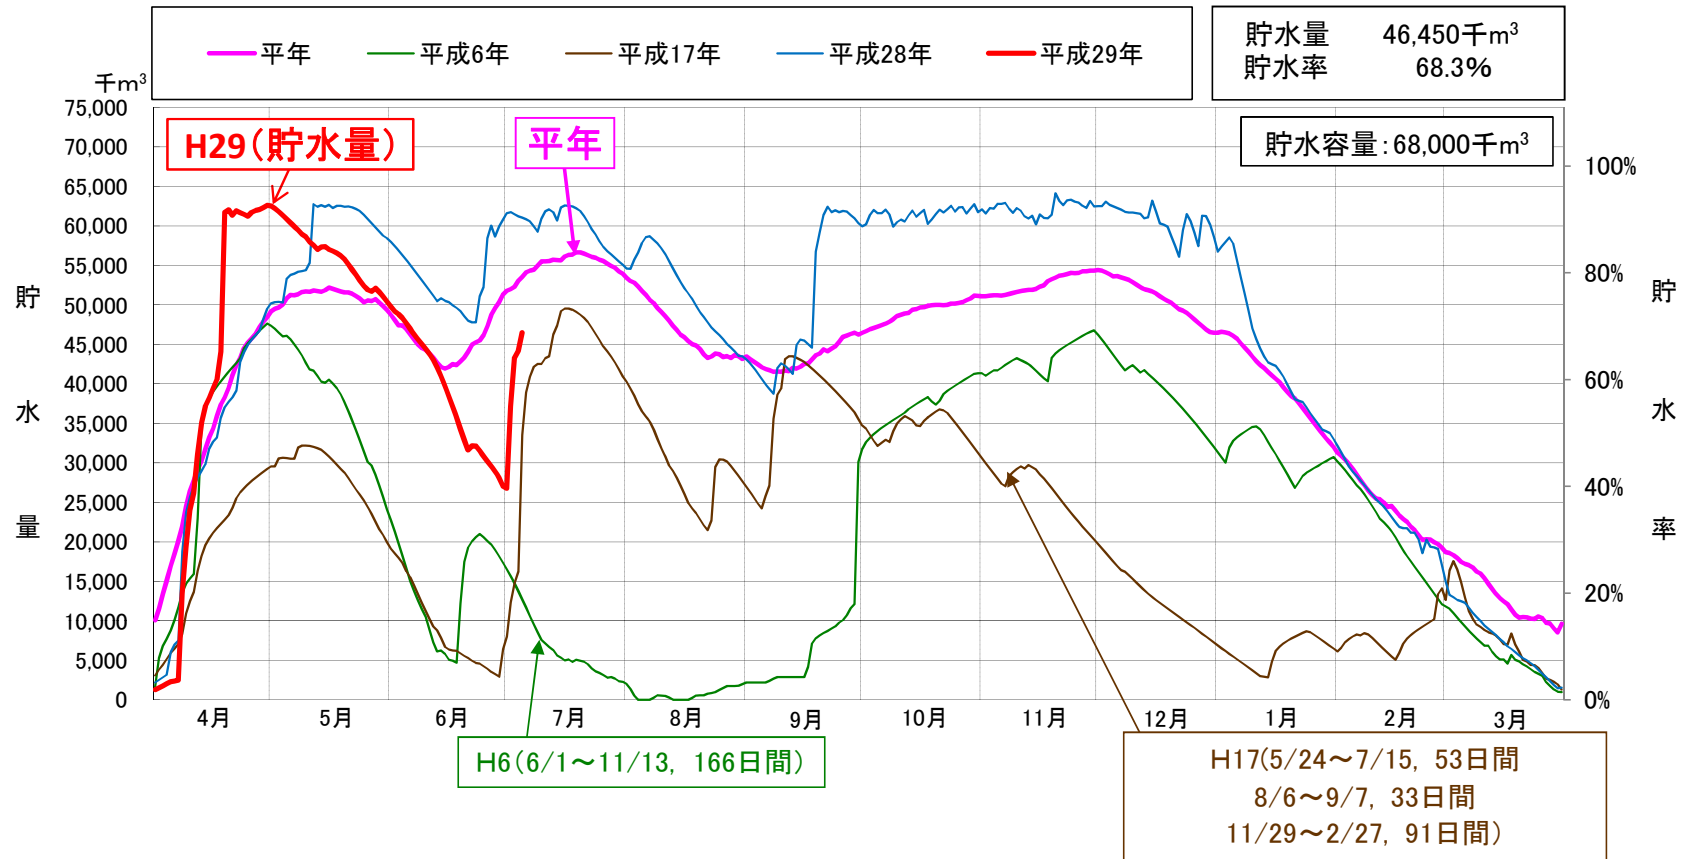

愛知用水受益地の主な降雨量 (平成29年7月4日時点整理)

		5月	6月	7月
(受益地) 東郷調整池 (愛知池) 地点	過去平均値	1 4 4 mm	1 8 4 mm	1 7 7 mm
	平成29年	6 1 mm	1 5 5 mm	2 3 mm
	平年比	4 2 %	8 4 %	1 3 %

※過去平均値は、昭和62年～平成28年の30年間の平均値

※平成29年7月の雨量は4日まで。