

# 長良川河口堰の管理状況


令和2年4月27日から5月10日までの2週間の長良川河口堰の管理状況は、以下のとおりです。

## 1. ゲートの操作状況等

4月27日から5月10日までのゲート操作は次のとおり行いました。

9時時点の調節ゲート操作状況(※)				
月 日	オーバー フロー	アンダー フロー	全 開	全 閉
4月27日	①～⑩			
4月28日	①～⑩			
4月29日	①～⑩			
4月30日	①～⑩			
5月1日	①～⑩			
5月2日	①～⑩			
5月3日	①～⑩			
5月4日	①～⑩			
5月5日	①～⑩			
5月6日	①～⑩			
5月7日	①～⑩			
5月8日	①～⑩			
5月9日	①～⑩			
5月10日	①～⑩			

(※) ゲート操作状況の解説: 調節ゲート1号を①、調節ゲート2号を②として、9時時点のゲートの状態を表しています。

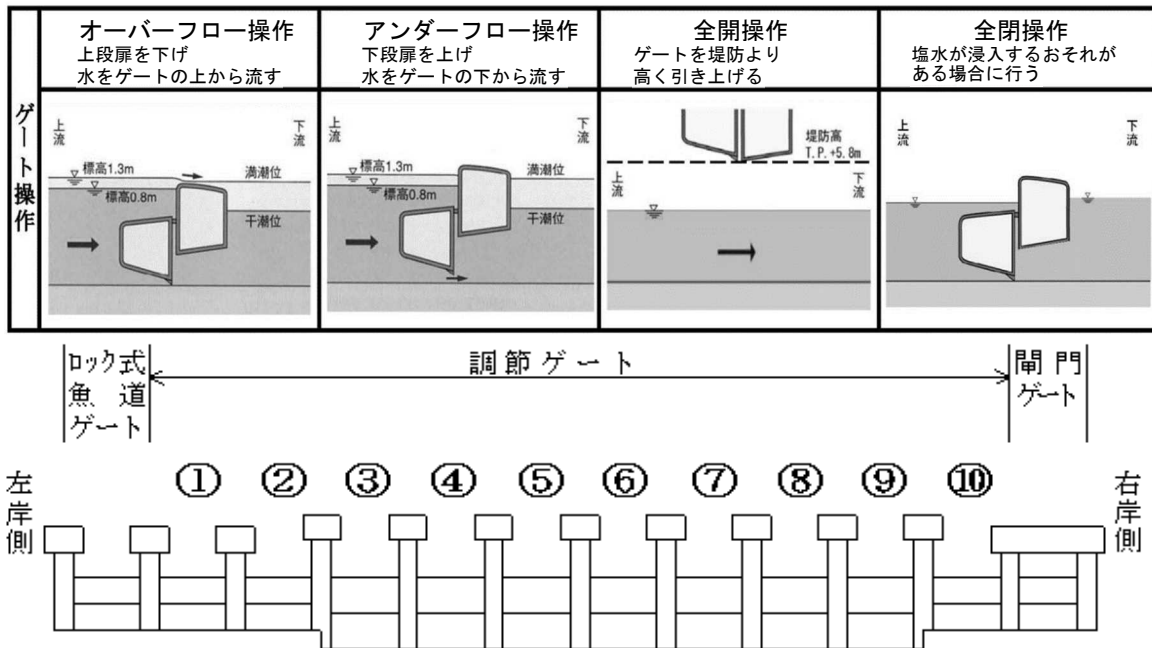

## 2. 堰上下流水位の状況

### 1) 堰上流水位

最高時	T. P. +1. 37m (※)	5月 7日	20時38分頃
最低時	T. P. +0. 85m	4月 30日	16時31分頃

### 2) 堰下流水位

最高時	T. P. +1. 17m	5月 7日	18時41分頃
最低時	T. P. -1. 29m	5月 8日	13時36分頃

(※) 平常時の堰上流水位は、標高T. P. +1. 3mから標高T. P. +0. 8mまでの範囲で管理していますが、塩水浸入のおそれがあったため、標高T. P. +1. 3mを超えて管理しました。

### 3. 気象、水象状況

河口堰地点の気象、水象は次のとおりです。

日	天 気	気温 (°C)	雨量 (mm)	風速 (m/s)	風向 (16方位)	忠節 流量 (m <sup>3</sup> /s)	堰下流へ の流下量 (真水) (m <sup>3</sup> /s)	備 考
4月27日	晴れ	15.8	-	5.7	NW	75	100	4月の過去 10ヶ年日平 均流下量 (m <sup>3</sup> /s) 170
28日	晴れ	13.4	-	4.5	NNW	65	95	
29日	晴れ	13.5	-	3.0	S	60	80	
30日	晴れ	17.5	-	3.3	S	55	70	
5月 1日	晴れ一時曇り	19.6	-	2.9	S	50	70	
2日	晴れ	21.4	-	2.7	S	45	55	5月の過去 10ヶ年日平 均流下量 (m <sup>3</sup> /s) 130
3日	曇り時々晴れ 一時雨	20.2	0	4.0	S	45	45	
4日	曇り時々雨 一時晴れ	15.8	11	2.8	S	40	45	
5日	晴れ	21.5	-	5.3	WNW	40	45	
6日	曇り一時雨	16.2	8	2.9	N	35	55	
7日	晴れ一時曇り	17.4	-	5.8	NW	50	55	
8日	晴れ一時曇り	16.9	-	4.3	S	35	50	
9日	晴れのち曇り 一時雨	16.6	3	3.0	SSE	35	70	
10日	曇り時々雨	15.8	2	2.3	NNE	45	80	
合計			24					

※・気温は9時現在値です。

- ・雨量は当日0時から24時までの合計値です。  
(降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」)
- ・風速は当日0時から24時までの平均値です。
- ・風向(平均風向)は当日0時から24時までの最頻値です。
- ・忠節流量は9時現在値です。
- ・堰下流への流下量は当日0時から24時までの平均値です。
- ・忠節流量、堰下流への流下量の値は、100m<sup>3</sup>/s未満の場合には5m<sup>3</sup>/s刻み、100m<sup>3</sup>/s 以上の場合には有効数字2桁とした概略値です。  
なお、堰流下量については、堰上流水位を小潮・大潮の時期に応じて、標高T. P. +1.3mから標高T. P. +0.8mまでの範囲で変化させる操作により、日によって増減することがあります。

#### 4. 閘門の利用状況

閘門の利用状況については、次のとおりです。

月 日	4月 27日	28日	29日	30日	5月 1日	2日	3日
操作回数	3	0	8	5	2	10	7
利用船舶数	4	0	11	6	2	10	9

月 日	5月 4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日
操作回数	3	5	3	6	12	3	3
利用船舶数	6	8	4	11	12	3	4

#### 5. 水質等の状況

##### 1) 河口堰上下流の塩分濃度変化（速報値）

河口堰では堰の上流水域を淡水化し、新たな水利用及び既存用水の常時取水の安定化を可能としています。

その確認のため、塩分濃度の状況を塩化物イオン値（Cl<sup>-</sup>濃度）で常に監視しています。堰上下流の塩分濃度は、次のとおりです。

塩分濃度（塩化物イオン値：mg/l）						
月 日 時刻	堰上流左岸250m地点			堰下流左岸250m地点		
	上 層	中 層	下 層	上 層	中 層	下 層
4月 27日 9:00	7	6	7	6,300	13,000	14,000
28日 9:00	8	7	8	13,000	16,000	16,000
29日 9:00	8	7	8	12,000	16,000	16,000
30日 9:00	8	7	8	13,000	16,000	16,000
5月 1日 9:00	8	7	8	7,200	15,000	15,000
2日 9:00	8	8	8	7,600	14,000	15,000
3日 9:00	8	8	8	4,900	13,000	15,000
4日 9:00	9	8	8	5,600	10,000	13,000
5日 9:00	9	8	9	5,100	11,000	12,000
6日 9:00	9	8	9	7,600	12,000	14,000
7日 9:00	9	9	9	7,800	12,000	13,000
8日 9:00	9	9	9	10,000	14,000	16,000
9日 9:00	9	9	10	9,900	13,000	14,000
10日 9:00	9	9	9	10,000	13,000	13,000

- ※・塩分濃度 (NaCl, MgCl<sub>2</sub>, KCl等の混合時の濃度) とCl<sup>-</sup>濃度の関係は「塩分濃度=300+1.805×Cl<sup>-</sup>濃度」です。
- ・塩分濃度 (塩化物イオン値) の基準は飲料水200mg/ℓ以下、工業用水20mg/ℓ以下です。

2) 堰上下流水域、揖斐川及び木曾川のシラベール (水質自動監視装置) のクロロフィル a (速報値) の状況は次のとおりです。

(単位: μg/L)

	堰下流水域			堰上流水域									堰流入地点			揖斐川			木曾川					
	揖斐長良大橋 3.0km			伊勢大橋 6.4km			長良川大橋 13.6km			東海大橋 22.6km			南濃大橋 28.4km			大藪大橋 31.2km			城南 -0.5km			弥富 8.7km		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
27日	一部欠測のため 不明:A			1.6	1.1	1.4	1.6	0.4	0.9	1.4	0.4	0.8	2.0	1.6	1.8	2.0	1.5	1.8	19.1	3.1	7.4	12.4	4.4	6.4
28日	23.9	1.6	6.2	1.7	1.1	1.5	一部欠測のため 不明:A			一部欠測のため 不明:A			2.2	1.6	1.9	2.3	1.7	2.0	15.1	2.8	6.2	28.4	4.6	9.3
29日	48.4	1.9	12.6	5.3	1.3	2.1	2.2	0.7	1.4	2.3	1.0	1.5	2.2	1.8	2.0	2.4	1.4	2.0	13.3	2.6	6.7	一部欠測のため 不明:C		
30日	60 以上	1.9	-	10.0	1.7	5.1	3.4	1.2	2.1	1.8	1.0	1.3	2.2	1.7	1.9	一部欠測のため 不明:A			10.9	3.1	6.6	60 以上	5.6	-
1日	60 以上	4.2	-	一部欠測のため 不明:A			7.7	1.2	3.7	1.8	0.7	1.1	一部欠測のため 不明:A			2.0	0.8	1.3	18.6	5.0	8.9	一部欠測のため 不明:A		
2日	60 以上	9.3	-	60 以上	17.4	-	20.3	2.4	9.4	2.0	0.7	1.4	3.1	1.9	2.2	1.4	0.6	0.9	16.3	5.2	8.3	54.6	6.9	22.9
3日	60 以上	10.0	-	60 以上	37.8	-	35.8	11.9	23.2	3.4	1.4	2.3	3.2	2.1	2.5	1.3	0.6	0.8	15.8	5.0	9.6	37.3	5.8	13.7
4日	60 以上	11.0	-	60 以上	54.2	-	49.6	18.4	31.4	4.9	1.4	3.1	3.4	2.2	2.6	2.0	0.6	1.0	18.8	5.6	8.6	28.6	6.4	10.9
5日	一部欠測のため 不明:C			60 以上	35.0	-	60 以上	18.2	-	6.8	1.4	4.0	3.1	2.4	2.7	2.1	0.8	1.3	19.4	4.3	8.4	一部欠測のため 不明:C		
6日	一部欠測のため 不明:C			60 以上	46.4	-	60 以上	34.9	-	8.0	3.6	5.8	3.9	2.4	3.2	2.9	1.3	1.8	23.3	5.3	9.0	一部欠測のため 不明:C		
7日	19.1	6.1	11.0	46.4	27.7	35.7	33.8	10.6	19.6	5.3	2.0	4.0	一部欠測のため 不明:A			一部欠測のため 不明:A			9.1	2.6	4.5	10.3	4.7	7.1
8日	一部欠測のため 不明:A			46.6	27.1	36.2	32.0	10.2	21.6	7.9	4.3	5.8	3.0	2.3	2.6	5.2	1.7	3.1	一部欠測のため 不明:A			10.2	5.4	7.1
9日	20.8	5.6	11.3	59.1	34.1	45.1	48.0	27.4	35.9	8.9	3.6	6.2	3.2	2.3	2.7	4.0	2.6	3.2	6.9	3.7	5.0	10.2	5.3	6.9
10日	18.6	8.2	11.6	35.9	18.0	28.3	39.1	21.7	32.0	8.8	3.4	4.9	3.8	2.4	2.8	3.4	2.1	2.9	7.3	3.6	5.2	9.0	5.4	6.9

※ クロロフィル a の測定範囲の上限値は 60 μg/L です。

※ 欠測理由 A: 保守点検 B: 出水 C: 計測・電送不良等

クロロフィル a (chlorophyll a) は、植物の光合成において基本的な役割を果たしている葉緑素のひとつで、光合成細菌を除くすべての緑色植物に含まれているため、藻類の存在量の指標となります。従って、藻類の発生量が増加すると、クロロフィル a の値が増加します。

## 6. その他

### 1) ゲート保守点検

4月28日、5月7日に扉体、戸当り、開閉装置の保守点検を行いました。

### 2) 主な水利用

#### ①長良導水（水道用水）

月 日	日平均取水量(m <sup>3</sup> /s)	備 考
4月 27日	1.64 m <sup>3</sup> /s	
28日	1.66 m <sup>3</sup> /s	
29日	1.72 m <sup>3</sup> /s	
30日	1.69 m <sup>3</sup> /s	
5月 1日	1.60 m <sup>3</sup> /s	
2日	1.77 m <sup>3</sup> /s	
3日	1.61 m <sup>3</sup> /s	
4日	1.51 m <sup>3</sup> /s	
5日	1.68 m <sup>3</sup> /s	
6日	1.53 m <sup>3</sup> /s	
7日	1.61 m <sup>3</sup> /s	
8日	1.67 m <sup>3</sup> /s	
9日	1.52 m <sup>3</sup> /s	
10日	1.46 m <sup>3</sup> /s	
期間中の取水総量		
期間中の平均取水量		約 140 千 m <sup>3</sup> /日

※データの出典先

長良導水：水資源機構木曾川用水総合管理所

総量は、日平均取水量(m<sup>3</sup>/s)の合計に、86,400(=60秒×60分×24時間)を掛け、当該期間中の延べの使用水量に換算したものの。

#### ②その他にも水利権量の範囲内で利用されました。

名 称	目 的	水利権量	供給先
長良川用水	かんがい	4.03 m <sup>3</sup> /s※1	羽島市、海津市
福原用水	かんがい	0.256m <sup>3</sup> /s※2	愛西市
中勢水道	水道用水	0.732m <sup>3</sup> /s※2	津市、松阪市
北伊勢工業用水	工業用水	2.951m <sup>3</sup> /s※2	桑名市、四日市市他
桑名市長島町	水道・かんがい・ 水路維持	1.22 m <sup>3</sup> /s※2	桑名市長島町

※1 期別最大取水量（4月20日～5月25日）

※2 年間最大取水量