

トヨガワ 豊川水系水源状況(利水)等


貯水量データ	宇連ダム		大島ダム		地区内調整池		合計貯水量	
	0時現在	前日比	0時現在	前日比	0時現在	前日比	0時現在	前日比
貯水量(千 m^3)	7,896	△ 92	7,470	△ 17	7,855	△ 79	23,221	△ 188
貯水率(%)	27.8	△ 0.3	66.1	△ 0.2	64.9	△ 0.7	44.8	△ 0.4
平年比(%)	34.7	—	71.4	—	74.2	—	53.0	—

雨量データ	水源地域	受益地域	
	宇連ダム地点	牟呂松原頭首工地点	万場調整池地点
11月累計雨量(mm)	17	11	12
平年比(%)	15.3	12.5	13.8


11月累計雨量は11月19日までの累計

※H14～R6 (H14.4～) の平均値とする。

- 凡 例
- 農業用水配水計画面積 17,742ha
 - 水道用水供給先 5市(給水人口76万人)
 - 工業用水供給先 豊橋、蒲郡、湖西地区
 - 機構管理区域 土地改良区管理区域
 - 機構管理ダム・調整池 機構管理外ダム

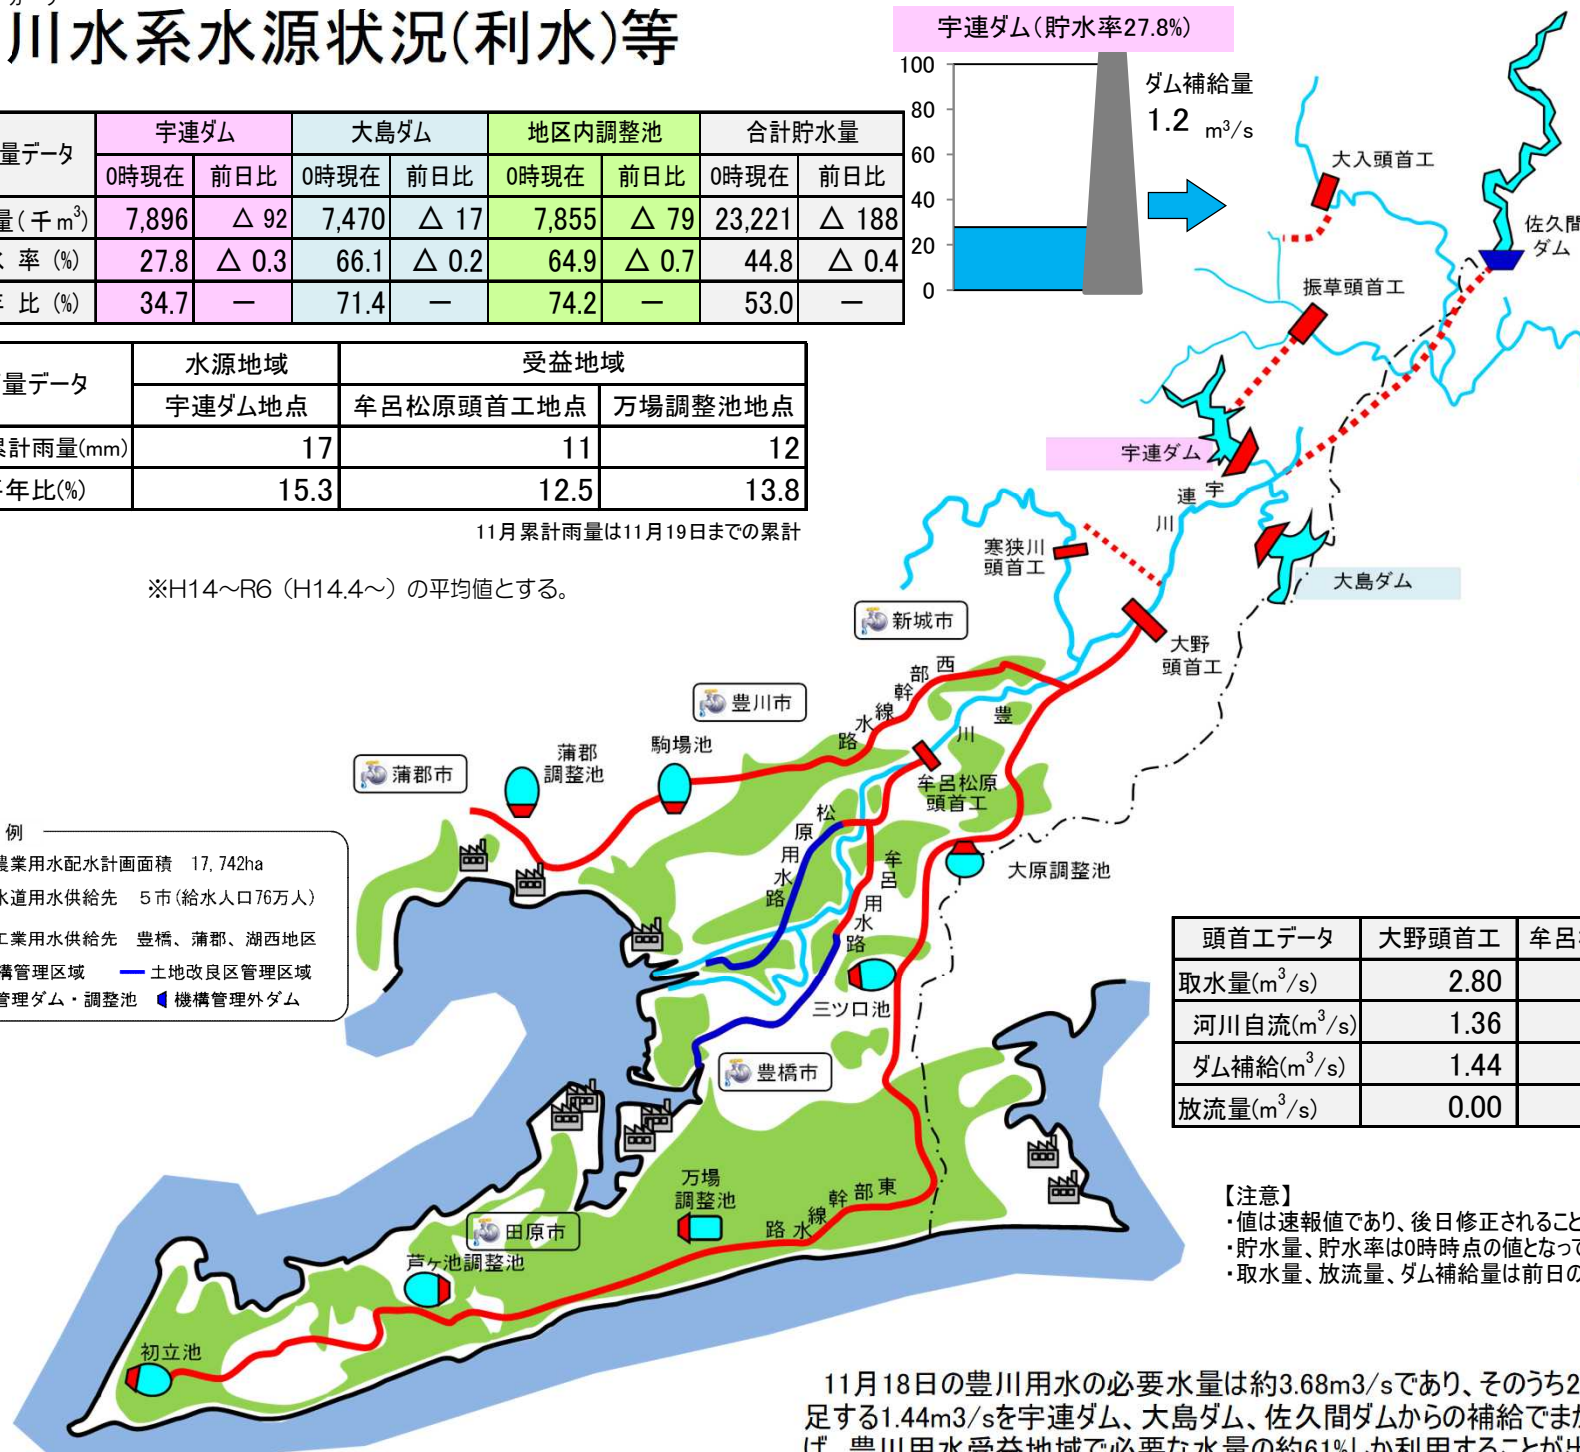


宇連ダム(貯水率27.8%)

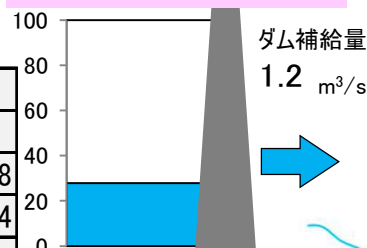


令和7年11月19日

佐久間ダム(貯水率0.0%)

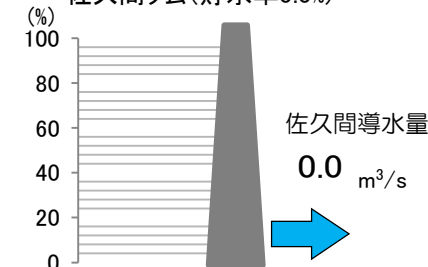


佐久間導水は5月6日から9月20日までの期間において、一定の条件を満たした場合のみ実施することが出来ます。

大島ダム(貯水率66.1%)

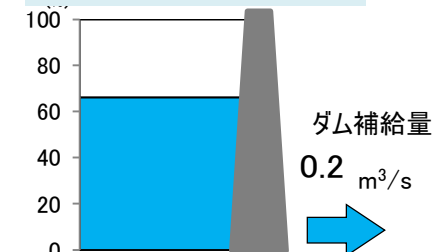

豊川用水取水量内訳

頭首工データ	大野頭首工	牟呂松原頭首工
取水量(m^3/s)	2.80	0.88
河川自流(m^3/s)	1.36	0.88
ダム補給(m^3/s)	1.44	0.00
放流量(m^3/s)	0.00	4.77

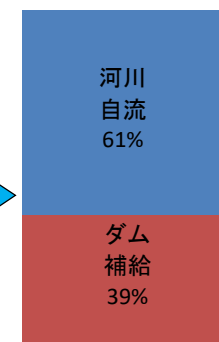

【注意】

- ・値は速報値であり、後日修正されることがあります。
- ・貯水量、貯水率は0時時点の値となっています。
- ・取水量、放流量、ダム補給量は前日の日平均の値となっています。

11月18日の豊川用水の必要水量は約3.68 m^3/s であり、そのうち2.24 m^3/s を河川の自流から取水し、不足する1.44 m^3/s を宇連ダム、大島ダム、佐久間ダムからの補給でまかなっています。(ダムからの補給がなければ、豊川用水受益地域で必要な水量の約61%しか利用することが出来ません。)