


水質調査地点

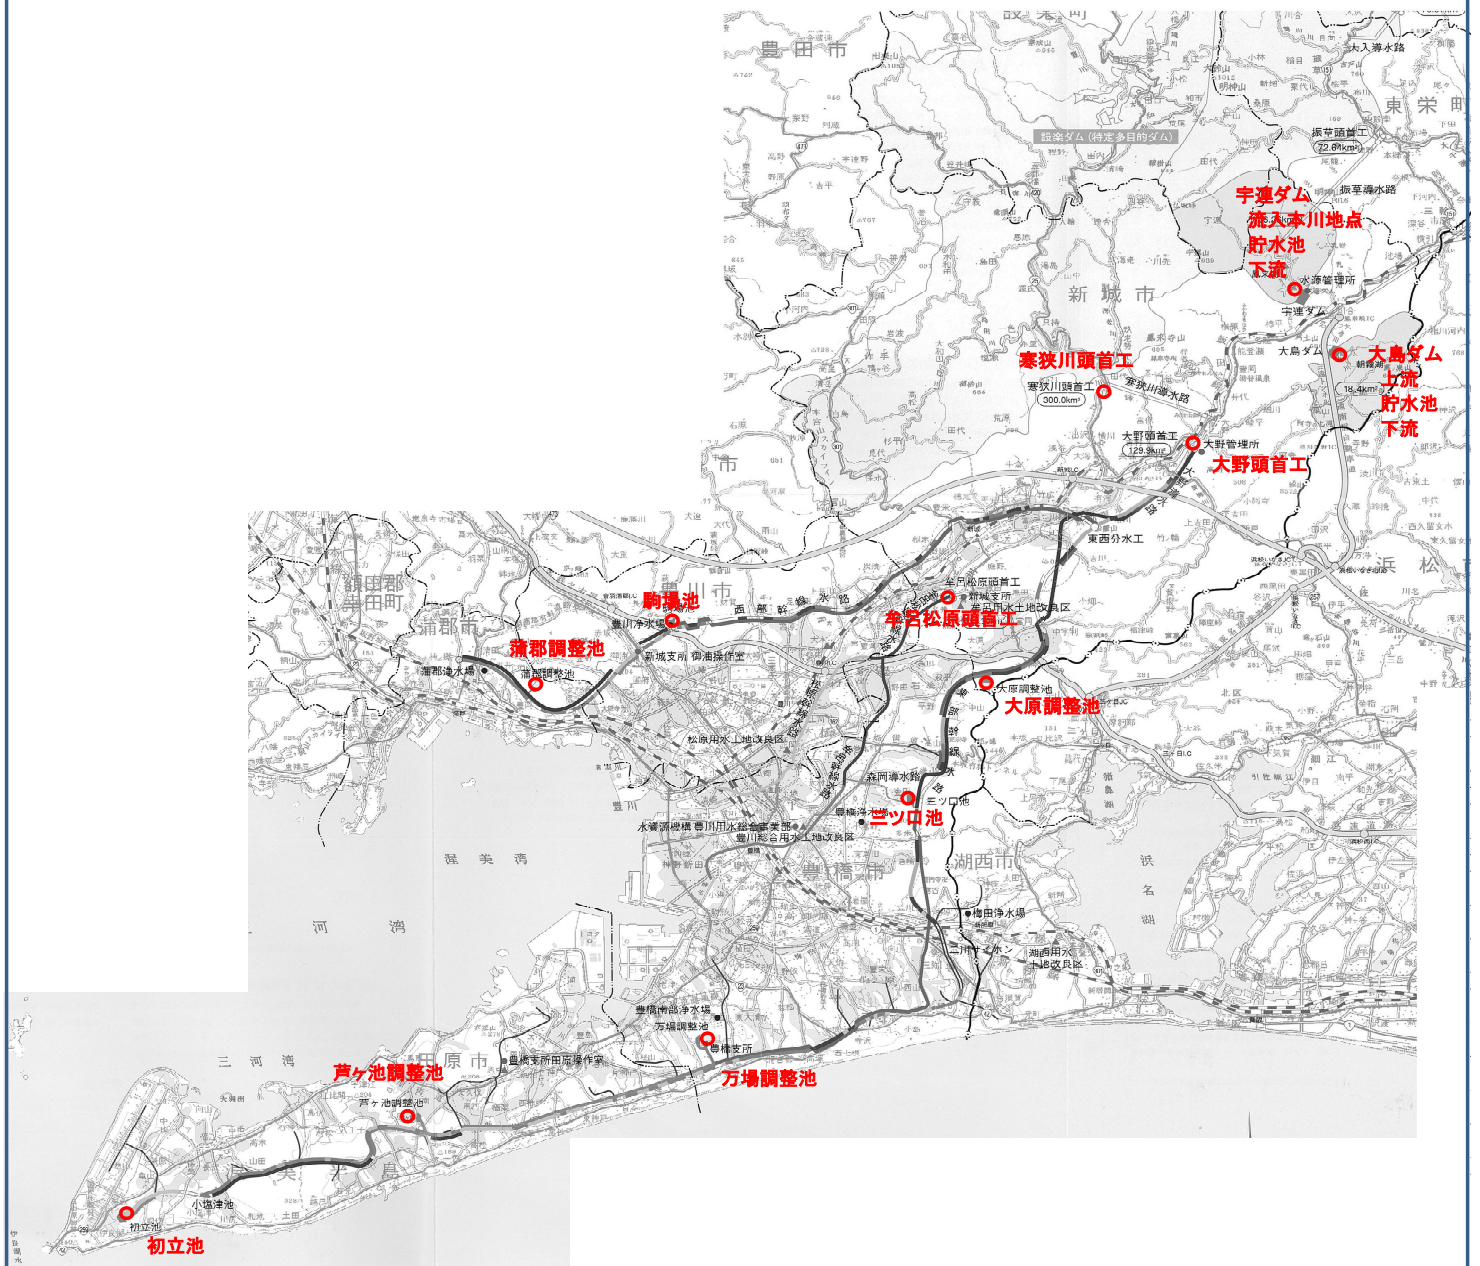

令和5年 水質調査結果

測定項目	地点名	集計の別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
水温 (°C)	宇連ダム流入本川地点	2023年	4.2	3.5	5.6	10.7	14.1	15.8	18.8	21.2	21.2	19.1	14.6	7.2
		5年平均	5.8	5.1	7.0	11.1	13.0	16.5	18.7	22.0	20.9	18.0	12.8	9.6
	宇連ダム貯水池(表層)	2023年	9.3	8.3	8.3	15.0	21.3	22.7	27.3	30.7	29.2	26.1	19.9	14.4
		5年平均	10.2	8.0	8.7	15.7	19.0	24.0	25.3	30.4	27.8	22.8	17.9	14.6
	宇連ダム下流	2023年	9.4	7.8	8.9	13.2	13.8	14.5	24.6	18.3	16.3	21.3	18.2	14.1
		5年平均	9.2	8.0	8.8	13.7	15.1	20.2	19.3	21.9	20.6	17.9	15.9	13.5
	大島ダム上流	2023年	3.9	3.1	5.8	11.3	15.2	16.6	19.6	22.4	21.7	18.9	14.9	6.6
		5年平均	4.7	4.2	6.7	12.4	14.1	17.5	18.6	23.0	21.2	17.8	12.3	8.9
	大島ダム貯水池(表層)	2023年	7.9	7.6	13.7	15.6	21.6	22.6	28.0	30.2	28.5	24.3	19.4	12.8
		5年平均	8.3	6.9	8.4	16.2	19.2	24.2	23.8	30.3	27.0	22.9	17.3	13.1
	大島ダム下流	2023年	6.4	7.5	9.1	13.7	18.8	19.0	19.2	19.2	24.2	15.2	12.8	9.5
		5年平均	7.0	7.1	8.1	13.4	14.7	16.1	19.5	19.4	21.7	17.9	13.1	9.9
	大野頭首工	2023年	8.2	8.6	11.1	13.5	18.9	20.7	23.2	28.7	26.4	23.1	19.8	11.7
		5年平均	7.6	7.0	8.8	15.2	16.1	19.1	19.5	24.7	23.7	20.4	14.5	10.7
	牟呂松原頭首工	2023年	4.7	7.0	9.7	14.3	16.8	19.4	23.9	23.3	25.3	22.1	17.2	8.3
		5年平均	5.8	6.3	9.2	15.7	18.0	21.6	21.3	26.1	25.1	21.0	14.6	9.5
	寒狭川頭首工	2023年	7.1	8.3	9.4	13.4	18.5	18.0	24.2	25.3	25.5	24.2	17.2	6.2
		5年平均	4.8	4.9	8.9	14.2	15.8	20.7	20.1	25.7	23.7	20.2	13.8	9.6
	大原調整池(表層)	2023年	7.8	8.6	10.7	18.4	21.8	24.7	28.6	28.5	30.9	27.4	20.6	10.6
		5年平均	9.4	8.0	10.1	17.9	20.7	25.8	27.6	31.5	29.2	25.4	19.2	14.9
	三ツ口池(表層)	2023年	5.6	8.2	12.1	18.2	21.7	24.6	27.8	27.5	30.8	26.7	19.6	9.4
		5年平均	6.6	6.9	10.5	17.9	20.9	24.2	25.2	31.2	27.0	24.0	15.8	12.2
	万場調整池(表層)	2023年	7.8	6.6	9.5	16.3	22.1	22.0	28.7	28.8	30.3	26.0	20.7	12.7
		5年平均	8.4	6.8	8.8	15.8	19.2	23.7	26.8	29.8	28.9	24.4	18.8	14.2
	万場調整池(底層)	2023年	7.8	7.1	9.3	9.8	13.6	14.8	16.6	21.2	22.8	24.2	20.0	13.2
		5年平均	8.3	6.7	7.9	12.4	15.0	15.1	18.4	18.9	22.1	23.2	18.5	14.1
	駒場池(表層)	2023年	6.2	7.3	10.1	17.2	20.1	22.2	25.7	26.4	27.6	24.0	18.8	12.5
		5年平均	7.5	7.6	10.4	18.5	19.9	24.7	25.7	29.3	27.8	23.3	16.0	11.8
	蒲郡調整池(表層)	2023年	6.5	7.1	8.8	16.4	20.6	23.0	27.3	28.5	29.9	26.6	20.2	12.4
		5年平均	8.3	7.0	10.1	17.4	20.3	24.9	27.4	30.8	29.1	24.5	18.0	13.2
	蒲郡調整池(底層)	2023年	-	7.1	-	-	8.2	-	-	10.1	-	-	9.3	-
		5年平均	-	7.0	-	-	9.0	-	-	10.2	-	-	12.1	-
	芦ヶ池調整池(表層)	2023年	6.6	5.7	9.0	16.8	20.1	22.7	29.2	28.5	31.2	24.0	18.9	9.7
		5年平均	6.3	6.8	9.7	17.4	20.5	25.8	27.5	31.3	29.6	24.9	16.7	11.7
	芦ヶ池調整池(底層)	2023年	5.9	5.6	8.3	15.6	18.4	21.4	25.3	27.6	28.1	24.0	18.8	10.3
		5年平均	6.4	6.1	9.2	16.4	19.7	22.2	25.4	28.0	28.0	23.5	16.2	11.5
	初立池(表層)	2023年	6.4	6.1	8.9	15.7	19.1	21.6	29.1	29.4	30.7	25.1	20.6	11.2
		5年平均	6.7	5.9	8.6	16.8	19.4	23.7	27.0	30.5	28.8	24.3	17.3	12.6
水素イオン濃度(pH)	宇連ダム流入本川地点	2023年	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.1	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.5
		5年平均	6.9	7.0	7.1	7.2	6.8	7.4	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1
	宇連ダム貯水池(表層)	2023年	7.1	7.1	7.1	7.4	7.3	7.2	7.1	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
		5年平均	6.5	6.5	7.0	7.2	7.0	7.4	7.1	7.2	7.2	7.1	6.8	6.8
	宇連ダム下流	2023年	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.1	7.7	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3
		5年平均	6.9	6.8	7.1	7.0	6.7	7.4	7.0	7.3	7.1	7.2	7.1	7.1
	大島ダム上流	2023年	7.7	7.7	7.7	7.7	7.4	7.2	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.5
		5年平均	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.7	7.4	7.9	7.6	7.7	7.7	7.5
	大島ダム貯水池(表層)	2023年	7.3	7.3	7.5	7.8	7.9	7.6	7.8	8.6	9.0	8.3	7.6	7.4
		5年平均	6.9	7.1	7.4	8.2	7.9	8.6	8.5	8.4	8.3	8.2	7.2	7.2
	大島ダム下流	2023年	7.6	7.8	7.7	7.7	7.7	7.4	7.7	7.6	7.9	7.6	7.6	7.5
		5年平均	7.3	7.4	7.4	7.6	7.7	7.8	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4
	大野頭首工	2023年	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.7	7.4	7.5	7.4
		3年平均	7.5	7.4	7.5	7.9	7.5	7.6	7.3	7.6	7.8	7.9	7.6	7.3
	牟呂松原頭首工	2023年	7.7	7.7	7.6	7.6	7.3	7.3	7.5	7.3	7.5	7.5	7.7	7.5
		3年平均	7.7	7.7	7.7	7.7	7.4	7.7	7.6	7.8	7.6	7.7	7.6	7.5
	寒狭川頭首工	2023年	7.7	7.6	7.6	7.4	7.5	7.4	7.8	7.7	7.8	7.6	7.6	7.5
		5年平均	7.8	7.7	7.7	7.9	7.7	7.7	7.5	7.8	7.6	7.8	7.7	7.5
	大原調整池(表層)	2023年	7.7	7.7	7.6	7.7	7.5	7.4	7.7	7.6	7.9	7.6	7.5	7.5
		5年平均	7.7	7.4	7.6	7.8	7.6	7.8	7.8	8.0	8.1	7.7	7.4	7.4
	三ツ口池(表層)	2023年	7.5	7.4	7.3	7.6	7.5	7.3	7.5	7.7	8.5	7.3	7.3	7.3
		5年平均	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.9	7.9	8.4	8.2	7.8	7.5	7.4
	万場調整池(表層)	2023年	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	9.0	9.4	8.4	8.8	7.5	8.0	7.3
		5年平均	7.4	7.7	7.6	8.1	8.2	9.1	9.0	9.0	8.0	8.4	7.7	7.6
	万場調整池(底層)	2023年	7.5	7.5	7.4	7.2	7.1	7.4	6.8	6.9	7.1	7.0	7.5	7.4
		5年平均	7.3	7.5	7.5	7.3	7.4	6.9	7.0	6.7	6.9	6.9	7.7	7.5
	駒場池(表層)	2023年	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.5	7.4	7.6	7.4	7.3	7.4
		5年平均	7.4	7.4	7.4	7.8	7.6	7.9	8.0	7.9	7.6	7.4	7.3	7.3
	蒲郡調整池(表層)	2023年	7.2	7.3	7.5	7.5	7.5	7.2	7.3	7.4	7.6	7.3	7.3	7.3
		5年平均	7.2	7.3	7.5	7.7	7.6	7.9	7.9	7.7	7.5	7.4	7.3	7.2
	蒲郡調整池(底層)	2023年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	芦ヶ池調整池(表層)	2023年	7.6	7.8	8.2	8.6	9.8	9.6	10.6	9.4	10.5	9.9	9.8	8.2
		5年平均	7.7	7.8	8.1	8.7	8.6	10.2	9.8	9.9	9.1	9.6	9.0	8.3
	芦ヶ池調整池(底層)	2023年	7.6	7.7	8.1	7.8	9.3	9.3	8.1	7.2	7.7	9.5	9.6	8.1
		5年平均	7.1	7.9	8.0	8.2	8.3	9.2	9.2	7.8	8.4	8.6	8.6	8.1
	初立池(表層)	2023年	7.7	7.7	7.7	7.8	7.5	8.3	9.0	8.0	8.6	7.7	8.1	7.7
		5年平均	7.5	7.8	7.7	8.0	8.2	8.3	8.0	8.2	8.1	8.0	8.0	7.7

測定項目	地点名	集計の別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/l)	宇連ダム流入本川地点	2023年	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.3	<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5
		5年平均	0.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6
	宇連ダム貯水池(表層)	2023年	<0.5	<0.5	<0.5	1.2	<0.5	0.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		5年平均	0.5	0.5	0.9	0.5	0.6	0.6	0.8	1.0	0.6	1.1	0.6	0.6
	宇連ダム下流	2023年	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		5年平均	0.6	0.5	0.8	0.6	0.6	0.5	0.7	0.8	0.6	0.8	0.8	0.5
	大島ダム上流	2023年	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5
		5年平均	0.6	0.5	1.0	0.6	0.6	0.5	0.7	0.8	0.5	0.6	0.6	0.5
	大島ダム貯水池(表層)	2023年	0.6	0.6	0.6	2.0	1.8	2.5	2.7	3.1	1.2	1.2	0.6	<0.5
		5年平均	0.6	0.7	1.2	3.4	2.1	3.2	2.0	1.8	0.9	0.9	0.6	0.7
	大島ダム下流	2023年	<0.5	0.5	<0.5	1.6	0.7	1.0	1.6	0.7	1.1	<0.5	<0.5	<0.5
		5年平均	0.6	0.6	1.1	0.9	0.8	0.6	1.2	1.0	0.7	1.0	0.6	0.6
	大野頭首工	2023年	<0.5	<0.5	<0.5	1.3	<0.5	<0.5	0.7	0.8	0.9	0.6	1.4	0.6
		5年平均	0.5	0.5	0.9	0.8	0.7	0.5	0.8	0.8	0.6	1.3	0.5	0.5
	牟呂松原頭首工	2023年	<0.5	1.4	0.8	1.1	0.5	<0.5	<0.5	1.6	<0.5	<0.5	1.3	0.6
		5年平均	0.9	0.7	1.0	0.7	0.5	0.6	0.8	0.8	0.9	1.0	0.5	0.6
	寒狭川頭首工	2023年	<0.5	0.6	<0.5	1.7	0.5	<0.5	1.4	<0.5	1.3	0.7	0.6	<0.5
		5年平均	0.6	0.6	1.1	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7	0.5	0.8	0.5	0.5
	大原調整池(表層)	2023年	0.5	0.6	0.5	1.0	<0.5	0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		5年平均	0.5	0.8	1.0	0.8	0.6	0.6	0.6	1.0	0.7	0.7	0.5	0.6
	三ツ口池(表層)	2023年	1.6	1.3	1.0	1.0	1.2	1.6	0.9	0.8	1.4	1.1	1.7	2.0
		5年平均	1.9	2.4	1.4	2.0	1.1	1.2	1.4	1.4	1.2	1.3	1.6	1.4
	万場調整池(表層)	2023年	0.9	0.9	1.0	1.4	1.3	3.0	1.3	0.7	0.9	0.7	1.5	1.0
		5年平均	0.9	1.2	1.3	1.2	2.1	1.9	1.6	1.4	0.9	2.3	1.0	0.8
	万場調整池(底層)	2023年	0.6	0.7	0.8	1.3	1.0	0.7	0.9	0.6	0.6	1.3	0.8	0.8
		5年平均	0.9	1.1	1.4	1.1	0.9	1.0	1.2	1.2	0.8	1.4	1.1	0.8
	駒場池(表層)	2023年	0.7	0.7	0.9	2.6	0.8	1.2	0.8	1.0	1.1	0.7	1.0	0.6
		5年平均	0.7	0.7	1.6	1.4	1.4	2.0	1.9	1.5	1.0	1.2	0.6	1.0
	蒲郡調整池(表層)	2023年	0.8	<0.5	0.6	0.7	0.6	0.9	<0.5	<0.5	0.6	0.7	0.6	0.9
		5年平均	0.7	0.9	1.5	1.0	0.9	0.8	0.8	1.2	0.9	1.0	0.7	1.0
	蒲郡調整池(底層)	2023年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	芦ヶ池調整池(表層)	2023年	2.4	2.9	3.7	3.5	3.6	2.0	8.7	3.0	5.5	3.3	3.8	3.9
		5年平均	3.0	3.4	3.6	3.4	4.2	14.1	4.8	5.4	3.4	7.7	3.9	4.6
	芦ヶ池調整池(底層)	2023年	2.3	3.4	3.0	4.2	3.0	1.8	2.8	8.2	4.6	3.2	3.1	3.8
		5年平均	3.3	3.9	3.9	4.4	3.3	3.6	3.6	3.7	2.9	8.4	4.7	4.7
	初立池(表層)	2023年	1.4	0.5	1.4	3.4	1.3	1.5	1.3	<0.5	0.8	1.1	1.3	1.4
		5年平均	1.5	1.5	1.5	1.7	1.8	0.8	0.9	1.4	1.0	1.4	0.9	1.2
化学的酸素要求量(COD) (mg/l)	宇連ダム流入本川地点	2023年	0.8	1.3	0.6	1.2	1.5	2.1	2.3	2.0	0.8	1.2	1.3	1.1
		5年平均	1.7	1.9	1.6	1.7	1.8	1.6	3.6	1.4	2.8	1.2	1.2	1.3
	宇連ダム貯水池(表層)	2023年	3.3	2.9	2.5	3.4	3.3	4.5	4.4	4.3	4.1	4.4	3.8	3.1
		5年平均	2.8	2.9	3.3	3.5	4.1	4.0	4.3	5.4	4.9	4.4	3.5	3.3
	宇連ダム下流	2023年	3.0	2.9	2.4	3.4	1.4	3.9	4.0	2.5	2.8	3.7	3.5	3.0
		5年平均	3.8	3.2	2.9	2.9	2.9	3.2	5.0	3.7	4.3	2.9	3.1	3.0
	大島ダム上流	2023年	0.9	0.5	0.6	1.3	0.7	0.9	1.2	0.9	0.8	0.8	1.0	0.7
		5年平均	1.3	1.5	1.5	1.1	1.4	1.4	2.7	1.2	1.6	0.9	1.0	0.9
	大島ダム貯水池(表層)	2023年	2.5	2.2	1.8	4.1	3.9	5.7	6.2	8.5	3.2	3.6	3.2	2.3
		5年平均	2.7	2.8	3.1	5.1	4.5	6.3	4.5	3.8	4.2	4.1	2.8	3.0
	大島ダム下流	2023年	2.0	1.7	1.5	2.6	2.8	3.4	2.1	2.5	3.1	2.0	1.9	1.9
		5年平均	1.8	2.3	2.2	2.6	2.4	2.4	3.7	2.5	3.5	2.3	2.1	2.1
	大野頭首工	2023年	3.0	2.6	2.6	2.6	1.3	2.5	2.9	2.9	2.2	3.3	3.8	2.7
		5年平均	2.9	3.0	3.1	3.0	2.6	3.0	4.8	2.6	2.9	2.7	2.7	2.4
	牟呂松原頭首工	2023年	1.1	1.2	2.2	1.9	1.7	1.5	2.1	27.0	1.2	1.8	2.1	1.4
		5年平均	1.4	2.1	2.1	2.1	2.4	2.5	2.4	2.1	2.2	2.0	1.5	1.6
	寒狭川頭首工	2023年	1.4	1.5	1.4	1.9	1.4	1.7	1.9	2.1	2.4	2.0	1.7	1.2
		5年平均	1.8	2.1	2.7	2.4	2.5	2.2	3.9	1.8	2.2	1.6	1.6	1.8
	大原調整池(表層)	2023年	3.4	2.9	3.4	3.2	3.4	3.8	3.1	3.4	3.3	3.3	3.4	2.7
		5年平均	3.1	3.6	3.8	3.7	3.9	4.1	4.2	4.1	3.9	4.0	3.3	3.1
	三ツ口池(表層)	2023年	3.1	3.1	3.4	3.0	3.1	2.8	3.2	2.6	2.7	3.4	4.1	3.4
		5年平均	4.3	4.8	4.3	5.2	3.8	3.9	3.5	3.4	3.5	3.3	3.2	3.0
	万場調整池(表層)	2023年	3.2	3.2	3.6	3.4	3.5	5.1	4.5	3.1	2.9	3.2	4.4	3.3
		5年平均	3.6	3.7	3.7	4.0	4.7	4.6	4.4	3.5	3.7	4.2	3.6	3.7
	万場調整池(底層)	2023年	3.3	3.3	3.6	3.1	2.9	3.3	2.7	2.8	2.4	3.3	3.7	3.3
		5年平均	3.7	3.8	3.9	3.2	4.2	4.0	3.3	3.2	3.5	3.2	4.2	3.5
	駒場池(表層)	2023年	3.4	2.7	2.7	4.5	2.9	3.0	3.0	3.1	1.9	3.0	2.6	2.5
		5年平均	3.3	3.1	2.9	3.6	9.9	6.6	4.6	2.9	3.4	2.8	2.6	3.1
	蒲郡調整池(表層)	2023年	3.4	3.0	3.3	3.7	3.5	4.2	3.5	3.9	4.0	4.3	3.7	3.8
		5年平均	4.1	3.8	3.8	4.0	4.1	4.1	4.4	4.1	4.0	4.2	3.8	3.5
	蒲郡調整池(底層)	2023年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	芦ヶ池調整池(表層)	2023年	10.0	11.0	11.0	10.0	20.0	18.0	26.0	19.0	19.0	24.0	20.0	17.0
		5年平均	12.6	13.2	13.5	14.6	15.6	59.6	20.6	16.5	17.3	27.5	20.0	14.8
	芦ヶ池調整池(底層)	2023年	10.0	10.0	11.0	10.0	15.0	15.0	13.0	11.0	9.6	17.0	17.0	17.0
		5年平均	13.4	13.2	14.6	16.2	14.2	15.8	15.3	11.8	12.8	17.8	19.2	15.4
	初立池(表層)	2023年	3.4	2.9	3.3	4.1	2.9	3.9	3.9	3.4	3.0	3.3	3.6	3.3
		5年平均	3.6	3.7	4.0	4.1	4.1	3.2	3.6	3.5	3.8	3.5	3.7	3.4

測定項目	地点名	集計の別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
浮遊懸濁物(SS) (mg/l)	宇連ダム流入本川地点	2023年	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		5年平均	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
	宇連ダム貯水池(表層)	2023年	<1	<1	<1	1	<1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1
		5年平均	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	宇連ダム下流	2023年	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		5年平均	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	大島ダム上流	2023年	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		5年平均	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1
	大島ダム貯水池(表層)	2023年	<1	<1	1	2	3	11	7	11	1	2	1	<1
		5年平均	1	2	1	6	6	5	3	2	2	2	1	1
	大島ダム下流	2023年	1	<1	<1	1	1	6	<1	1	3	<1	<1	<1
		5年平均	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
	大野頭首工	2023年	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	3	<1	<1	1	<1
		5年平均	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
	牟呂松原頭首工	2023年	<1	<1	1	3	<1	4	1	250	<1	1	<1	<1
		5年平均	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1
	寒狭川頭首工	2023年	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1	3	<1	<1	<1
		5年平均	1	2	1	1	1	1	5	1	2	1	1	1
	大原調整池(表層)	2023年	<1	<1	1	1	<1	10	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		5年平均	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	三ツ口池(表層)	2023年	2	4	5	<1	1	6	1	1	1	2	3	3
		5年平均	2	3	3	3	2	3	1	1	1	1	2	2
	万場調整池(表層)	2023年	2	2	2	1	2	5	3	<1	<1	1	3	2
		5年平均	2	2	2	2	3	3	3	2	1	2	4	2
	万場調整池(底層)	2023年	2	2	3	1	2	2	1	1	1	2	6	2
		5年平均	6	4	3	2	2	4	2	3	3	3	8	4
	駒場池(表層)	2023年	1	1	1	2	1	12	1	3	<1	1	3	2
		5年平均	1	2	1	3	15	5	4	2	3	1	1	2
	蒲郡調整池(表層)	2023年	<1	<1	<1	<1	1	11	1	1	1	1	<1	1
		5年平均	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	蒲郡調整池(底層)	2023年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	芦ヶ池調整池(表層)	2023年	24	24	19	12	45	38	46	37	32	43	43	34
		5年平均	19	17	21	27	27	103	28	8	27	46	38	26
	芦ヶ池調整池(底層)	2023年	25	25	21	16	35	28	18	23	14	38	37	34
		5年平均	31	21	29	46	28	25	24	17	19	33	43	33
	初立池(表層)	2023年	6	5	7	5	2	2	2	<1	1	2	2	5
		5年平均	6	6	5	4	3	2	1	1	1	2	5	5
濁度 (度)	宇連ダム流入本川地点	2023年	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		5年平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1
	宇連ダム貯水池(表層)	2023年	1	1	1	1	<1	2	<1	2	<1	<1	<1	<1
		5年平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1
	宇連ダム下流	2023年	<1	1	1	<1	<1	3	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		5年平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1
	大島ダム上流	2023年	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		5年平均	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1
	大島ダム貯水池(表層)	2023年	1	1	1	1	1	11	2	2	2	2	2	1
		5年平均	2	2	1	2	2	3	2	1	3	3	2	1
	大島ダム下流	2023年	<1	<1	<1	<1	<1	8	<1	1	3	<1	<1	<1
		5年平均	1	<1	2	1	<1	<1	1	<1	3	2	<1	1
	大野頭首工	2023年	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	3	<1	1	2	<1
		5年平均	<1	<1	<1	<1	<1	2	2	<1	1	<1	<1	<1
	牟呂松原頭首工	2023年	<1	1	2	1	1	3	1	116	<1	1	<1	<1
		5年平均	<1	<1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	<1
	寒狭川頭首工	2023年	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1	5	<1	<1	<1
		5年平均	<1	<1	<1	1	1	<1	3	1	2	<1	<1	<1
	大原調整池(表層)	2023年	<1	<1	1	2	2	17	2	2	1	<1	<1	1
		5年平均	<1	2	2	2	3	2	2	2	1	2	1	1
	三ツ口池(表層)	2023年	3	6	5	1	2	11	2	2	2	4	5	5
		5年平均	4	3	4	3	3	2	2	2	2	2	3	4
	万場調整池(表層)	2023年	1	1	2	1	<1	3	4	1	1	1	2	2
		5年平均	4	2	2	2	3	2	2	1	1	2	3	3
	万場調整池(底層)	2023年	1	1	2	2	3	2	2	2	2	4	3	2
		5年平均	4	3	2	2	2	3	3	3	2	3	7	3
	駒場池(表層)	2023年	2	2	2	3	2	14	3	6	1	2	3	2
		5年平均	1	1	2	3	5	2	5	3	3	1	2	2
	蒲郡調整池(表層)	2023年	1	<1	1	<1	1	19	2	3	2	2	2	2
		5年平均	1	<1	<1	1	<1	<1	1	1	1	1	1	<1
	蒲郡調整池(底層)	2023年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	芦ヶ池調整池(表層)	2023年	21	22	17	11	24	26	16	15	12	19	25	26
		5年平均	20	17	22	29	25	55	17	15	46	76	40	45
	芦ヶ池調整池(底層)	2023年	21	22	17	13	24	23	11	20	9	25	23	25
		5年平均	31	21	26	40	26	19	19	22	38	53	39	42
	初立池(表層)	2023年	6	6	8	5	3	3	3	2	2	3	3	5
		5年平均	6	7	6	4	5	2	2	2	2	3	6	6

測定項目	地点名	集計の別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
溶存酸素(DO) (mg/l)	宇連ダム流入本川地点	2023年	12.0	12.0	11.0	10.0	10.0	9.4	9.0	8.7	8.1	8.7	9.6	11.0
		5年平均	10.7	12.2	10.5	9.4	8.7	8.9	8.5	7.8	7.8	8.2	9.8	10.9
	宇連ダム貯水池(表層)	2023年	9.6	10.0	10.0	10.0	9.4	8.7	8.0	7.9	8.1	8.3	7.9	8.5
		5年平均	8.5	10.1	9.5	9.0	7.9	8.2	8.0	7.5	7.3	7.8	7.7	8.1
	宇連ダム下流	2023年	10.0	11.0	11.0	10.0	11.0	10.0	9.0	10.0	10.0	9.0	9.7	10.0
		5年平均	9.9	11.1	10.3	8.8	8.4	8.8	8.7	8.4	8.2	8.8	9.7	9.5
	大島ダム上流	2023年	13.0	13.0	12.0	11.0	10.0	9.8	9.2	8.9	8.8	9.5	10.0	12.0
		5年平均	10.8	12.8	11.1	9.3	8.7	9.1	8.7	8.2	8.4	8.8	10.2	11.5
	大島ダム貯水池(表層)	2023年	9.7	9.8	11.0	11.0	10.0	10.0	9.1	9.6	9.9	9.4	9.4	9.0
		5年平均	8.8	10.3	10.1	9.2	8.3	9.7	9.3	8.2	8.6	8.6	7.8	8.3
	大島ダム下流	2023年	12.0	12.0	12.0	10.0	9.6	9.3	9.8	9.8	8.5	10.0	11.0	11.0
		5年平均	10.1	10.9	10.6	9.0	8.7	9.5	8.6	9.1	8.1	9.0	10.1	11.1
	大野頭首工	2023年	12.0	12.0	11.0	10.0	9.6	9.3	8.3	7.9	8.6	8.7	9.8	10.0
		5年平均	11.3	11.3	11.7	9.7	8.8	9.0	9.2	8.7	8.8	10.4	9.7	10.3
	牟呂松原頭首工	2023年	13.0	13.0	12.0	10.0	10.0	9.4	8.1	9.2	8.2	8.3	10.0	11.0
		5年平均	12.3	13.3	12.0	8.8	8.0	9.3	9.1	9.1	8.8	8.9	9.9	11.3
	寒狭川頭首工	2023年	13.0	13.0	12.0	10.0	10.0	9.8	9.0	8.8	8.8	9.0	9.9	12.0
		5年平均	12.6	12.6	11.0	9.3	9.3	8.6	9.1	8.2	8.6	9.0	10.0	11.0
	大原調整池(表層)	2023年	11.0	11.0	11.0	10.0	9.2	8.9	8.2	7.9	8.2	8.2	8.7	9.4
		5年平均	9.8	11.2	9.7	8.0	7.6	8.0	7.7	7.7	7.6	7.7	7.3	8.2
	三ツ口池(表層)	2023年	12.0	12.0	11.0	9.9	9.7	10.0	8.6	8.7	9.3	7.2	8.8	10.0
		5年平均	10.8	13.7	9.7	7.6	7.0	8.4	9.7	10.3	8.7	8.0	9.9	10.1
	万場調整池(表層)	2023年	12.0	12.0	12.0	10.0	10.0	10.0	9.1	8.3	8.7	8.0	10.0	10.0
		5年平均	10.9	11.3	10.9	8.1	8.8	8.6	8.0	7.7	7.9	8.4	8.5	9.9
	万場調整池(底層)	2023年	12.0	12.0	11.0	7.4	2.4	0.6	0.9	<0.5	0.8	0.8	9.2	10.0
		5年平均	10.3	11.0	10.8	7.2	6.4	2.3	2.5	1.0	0.9	3.3	8.6	9.7
	駒場池(表層)	2023年	12.0	12.0	11.0	10.0	9.7	9.8	9.2	8.0	8.8	8.5	10.0	10.0
		5年平均	10.9	12.6	11.0	10.2	9.3	9.6	10.4	9.3	9.2	8.8	9.6	10.5
	蒲郡調整池(表層)	2023年	9.5	11.0	12.0	10.0	9.5	9.0	8.1	8.0	8.6	8.3	8.9	9.0
		5年平均	8.9	11.0	10.5	8.5	7.7	8.8	8.1	8.0	7.8	8.2	8.4	9.1
	蒲郡調整池(底層)	2023年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	芦ヶ池調整池(表層)	2023年	12.0	13.0	14.0	11.0	13.0	11.0	13.0	11.0	16.0	12.0	11.0	12.0
		5年平均	11.7	11.9	10.8	9.4	7.7	14.4	11.9	11.0	9.7	10.6	11.5	10.7
	芦ヶ池調整池(底層)	2023年	12.0	13.0	13.0	9.3	9.5	9.4	2.8	3.1	2.2	8.4	11.0	12.0
		5年平均	11.4	11.4	10.8	7.4	7.2	6.7	6.3	2.5	4.3	5.8	10.3	10.5
	初立池(表層)	2023年	12.0	13.0	12.0	10.0	9.5	10.0	9.0	7.9	8.2	7.5	10.0	10.0
		5年平均	11.7	12.3	10.7	9.3	7.4	7.9	8.6	7.4	7.0	7.4	9.6	10.0
大腸菌数 (CFU/100ml)	宇連ダム流入本川地点	2023年	1	<1	<1	2	39	12	14	30	12	6	2	3
		昨年	-	-	-	13	20	23	480	6	29	49	9	4
	宇連ダム貯水池(表層)	2023年	4	1	2	3	<1	5	2	2	<1	1	1	10
		昨年	-	-	-	3	2	6	39	<1	<1	3	5	62
	宇連ダム下流	2023年	6	9	3	5	13	21	48	12	4	1	18	12
		昨年	-	-	-	14	27	37	520	34	5	28	43	38
	大島ダム上流	2023年	18	6	8	6	3	68	24	11	13	44	92	6
		昨年	-	-	-	42	3	20	560	24	23	28	9	17
	大島ダム貯水池(表層)	2023年	1	<1	<1	1	<1	7	4	<1	<1	2	2	<1
		昨年	-	-	-	<1	3	1	19	<1	20	1	1	10
	大島ダム下流	2023年	19	2	1	11	3	34	20	11	37	4	91	66
		昨年	-	-	-	1	18	10	180	13	14	20	8	24
	大野頭首工	2023年	62	15	29	27	26	49	78	200	22	94	400	72
		昨年	-	-	-	16	35	300	470	50	56	39	260	120
	牟呂松原頭首工	2023年	20	14	15	45	36	72	110	3200	100	93	140	240
		昨年	-	-	-	<1	61	370	88	94	85	90	71	110
	寒狭川頭首工	2023年	2	<1	5	22	8	59	130	92	480	26	100	22
		昨年	-	-	-	20	50	52	490	35	82	50	43	52
	大原調整池(表層)	2023年	1	<1	<1	<1	15	10	34	34	1	2	5	3
		昨年	-	-	-	2	24	20	1	3	13	<1	<1	10
	三ツ口池(表層)	2023年	1	1	1	1	2	7	11	18	<1	1	1	1
		昨年	-	-	-	<1	5	15	8	2	1	9	4	2
	万場調整池(表層)	2023年	<1	1	2	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	1	1
		昨年	-	-	-	<1	<1	1	2	1	1	1	<1	3
	万場調整池(底層)	2023年	1	<1	<1	<1	<1	4	<1	3	1	6	4	1
		昨年	-	-	-	<1	1	1	1	3	3	1	<1	3
	駒場池(表層)	2023年	<1	1	<1	9	3	7	14	25	3	2	150	11
		昨年	-	-	-	8	3	4	10	4	8	2	8	10
	蒲郡調整池(表層)	2023年	3	2	<1	<1	4	19	7	35	23	2	14	2
		昨年	-	-	-	3	16	1	3	15	5	23	3	3
	蒲郡調整池(底層)	2023年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		昨年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	芦ヶ池調整池(表層)	2023年	4	1	1	3	5	4	<1	2	11	1	1	4
		昨年	-	-	-	6	50	35	1	4	1	1	2	2
	芦ヶ池調整池(底層)	2023年	4	1	2	19	6	5	3	5	3	<1	2	3
		昨年	-	-	-	21	10	33	4	13	2	6	4	2
	初立池(表層)	2023年	2	2	4	2	9	1	<1	6	<1	2	5	9
		昨年	-	-	-	31	3	2	44	1	4	21	7	11

測定項目	地点名	集計の別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
全窒素(T-N) (mg/l)	宇連ダム流入本川地点	2023年	0.48	0.46	0.45	0.49	0.33	0.30	0.50	0.50	0.49	0.58	0.67	0.47
		5年平均	0.41	0.51	0.39	0.30	0.27	0.33	0.40	0.49	0.57	0.52	0.53	0.45
	宇連ダム貯水池(表層)	2023年	0.35	0.31	0.29	0.41	0.31	0.22	0.24	0.31	0.27	0.20	0.36	0.34
		5年平均	0.29	0.33	0.33	0.30	0.33	0.28	0.24	0.20	0.24	0.31	0.31	0.34
	宇連ダム下流	2023年	0.28	0.46	0.31	0.33	0.39	0.26	0.16	0.28	0.39	0.19	0.31	0.34
		5年平均	0.27	0.30	0.26	0.24	0.12	0.24	0.25	0.24	0.26	0.31	0.26	0.28
	大島ダム上流	2023年	0.18	0.19	0.17	0.32	0.23	0.16	0.18	0.27	0.31	0.31	0.32	0.16
		5年平均	0.21	0.37	0.23	0.19	0.24	0.27	0.32	0.38	0.33	0.33	0.29	0.22
	大島ダム貯水池(表層)	2023年	0.24	0.34	0.26	0.42	0.34	0.55	0.41	0.71	0.23	0.26	0.30	0.23
		5年平均	0.20	0.34	0.28	0.31	0.26	0.34	0.31	0.23	0.22	0.32	0.25	0.23
	大島ダム下流	2023年	0.20	0.30	0.23	0.28	0.27	0.33	0.20	0.33	0.31	0.29	0.28	0.26
		5年平均	0.29	0.33	0.33	0.25	0.28	0.28	0.38	0.28	0.27	0.33	0.27	0.29
	大野頭首工	2023年	0.28	0.32	0.29	0.38	0.36	0.33	0.27	0.48	0.30	0.25	0.38	0.35
		5年平均	0.32	0.38	0.36	0.31	0.35	0.44	0.45	0.39	0.34	0.34	0.32	0.39
	牟呂松原頭首工	2023年	0.50	0.55	0.53	0.44	0.47	0.70	0.48	2.00	0.45	0.50	0.48	0.49
		5年平均	0.57	0.62	0.59	0.51	0.66	0.57	0.61	0.57	0.56	0.60	0.58	0.61
	寒狭川頭首工	2023年	0.33	0.39	0.24	0.52	0.39	0.39	0.29	0.40	0.44	0.37	0.33	0.24
		5年平均	0.35	0.40	0.39	0.40	0.39	0.34	0.51	0.35	0.39	0.42	0.38	0.39
	大原調整池(表層)	2023年	0.34	0.36	0.32	0.39	0.48	0.46	0.33	0.35	0.36	0.32	0.29	0.32
		5年平均	0.33	0.37	0.38	0.40	0.48	0.45	0.42	0.37	0.36	0.40	0.37	0.39
	三ツ口池(表層)	2023年	0.59	0.62	0.61	0.56	0.62	0.86	0.32	0.41	0.32	0.29	0.49	0.61
		5年平均	0.58	0.55	0.47	0.64	0.63	0.48	0.62	0.53	0.30	0.47	0.60	0.64
	万場調整池(表層)	2023年	0.31	0.34	0.36	0.35	0.37	0.38	0.24	0.21	0.15	0.24	0.33	0.45
		5年平均	0.33	0.36	0.33	0.31	0.34	0.32	0.36	0.22	0.20	0.24	0.24	0.29
	万場調整池(底層)	2023年	0.28	0.49	0.33	0.48	0.67	0.47	0.43	0.51	0.41	0.48	0.37	0.35
		5年平均	0.34	0.36	0.41	0.45	0.47	0.62	0.53	0.45	0.56	0.46	0.38	0.35
	駒場池(表層)	2023年	0.35	0.33	0.33	0.49	0.37	0.49	0.27	0.60	0.33	0.31	0.46	0.37
		5年平均	0.38	0.38	0.52	0.35	0.58	0.45	0.51	0.35	0.37	0.38	0.35	0.41
	蒲郡調整池(表層)	2023年	0.85	0.82	0.72	0.78	0.74	1.00	0.75	0.63	0.75	0.73	0.66	0.96
		5年平均	0.84	0.84	0.72	0.74	0.75	0.74	0.79	0.79	0.82	0.92	0.91	0.99
	蒲郡調整池(底層)	2023年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	芦ヶ池調整池(表層)	2023年	1.90	2.30	2.20	1.90	3.50	1.70	2.10	3.10	1.60	2.60	2.30	2.10
		5年平均	2.58	2.94	3.10	2.58	2.62	8.94	1.56	1.63	1.39	3.45	2.48	2.54
	芦ヶ池調整池(底層)	2023年	1.90	2.50	2.30	2.10	2.00	1.50	1.40	2.60	1.40	2.30	2.60	2.30
		5年平均	2.86	2.98	3.20	3.34	2.64	2.06	1.44	1.86	1.32	2.02	2.68	2.42
	初立池(表層)	2023年	0.50	0.58	0.53	0.53	0.39	0.67	0.46	0.29	0.26	0.30	0.36	0.50
		5年平均	0.55	0.54	0.53	0.50	0.45	0.35	0.44	0.49	0.45	0.58	0.61	0.57
全りん(T-P) (mg/l)	宇連ダム流入本川地点	2023年	0.004	<0.003	<0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.003	0.004	0.004	<0.003
		5年平均	0.003	0.005	0.004	0.005	0.007	0.006	0.008	0.006	0.007	0.017	0.004	0.005
	宇連ダム貯水池(表層)	2023年	0.006	0.003	0.004	0.006	0.005	0.007	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003
		5年平均	0.003	0.007	0.007	0.005	0.007	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.003	0.007
	宇連ダム下流	2023年	0.004	0.004	0.003	0.004	<0.003	0.006	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004
		5年平均	0.008	0.008	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.003	0.008
	大島ダム上流	2023年	0.005	0.005	0.004	0.006	0.008	0.010	0.009	0.010	0.009	0.009	0.007	0.004
		5年平均	0.005	0.008	0.004	0.005	0.010	0.009	0.016	0.020	0.009	0.013	0.007	0.009
	大島ダム貯水池(表層)	2023年	0.007	0.007	0.007	0.010	0.016	0.065	0.025	0.039	0.009	0.008	0.007	0.004
		5年平均	0.006	0.008	0.007	0.015	0.012	0.016	0.018	0.013	0.012	0.010	0.004	0.008
	大島ダム下流	2023年	0.006	0.005	0.007	0.008	0.013	0.032	0.009	0.010	0.010	0.007	0.008	0.006
		5年平均	0.005	0.009	0.009	0.008	0.009	0.009	0.016	0.011	0.010	0.007	0.005	0.011
	大野頭首工	2023年	0.006	0.005	0.007	0.008	0.009	0.014	0.009	0.017	0.009	0.007	0.010	0.005
		5年平均	0.006	0.007	0.005	0.009	0.010	0.015	0.014	0.011	0.008	0.009	0.006	0.010
	牟呂松原頭首工	2023年	0.014	0.016	0.024	0.019	0.017	0.018	0.017	0.330	0.011	0.017	0.012	0.010
		5年平均	0.014	0.019	0.020	0.018	0.025	0.022	0.021	0.019	0.020	0.020	0.017	0.019
	寒狭川頭首工	2023年	0.008	0.008	0.010	0.012	0.013	0.013	0.012	0.014	0.015	0.013	0.009	0.005
		5年平均	0.010	0.011	0.009	0.013	0.016	0.015	0.025	0.013	0.013	0.011	0.010	0.015
	大原調整池(表層)	2023年	0.005	0.004	0.004	0.006	0.006	0.015	0.007	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004
		5年平均	0.005	0.007	0.007	0.008	0.008	0.006	0.007	0.006	0.005	0.008	0.004	0.009
	三ツ口池(表層)	2023年	0.022	0.020	0.021	0.009	0.012	0.028	0.012	0.014	0.010	0.014	0.018	0.019
		5年平均	0.021	0.023	0.014	0.019	0.016	0.019	0.017	0.014	0.010	0.012	0.015	0.018
	万場調整池(表層)	2023年	0.012	0.010	0.011	0.009	0.015	0.043	0.016	0.009	0.011	0.012	0.016	0.015
		5年平均	0.029	0.014	0.009	0.013	0.018	0.013	0.012	0.010	0.007	0.012	0.016	0.017
	万場調整池(底層)	2023年	0.012	0.009	0.011	0.012	0.015	0.016	0.018	0.016	0.023	0.031	0.018	0.015
		5年平均	0.017	0.015	0.011	0.016	0.014	0.023	0.024	0.021	0.022	0.021	0.023	0.022
	駒場池(表層)	2023年	0.009	0.006	0.007	0.023	0.009	0.025	0.013	0.014	0.007	0.010	0.009	0.007
		5年平均	0.006	0.011	0.008	0.013	0.028	0.011	0.021	0.012	0.012	0.013	0.009	0.011
	蒲郡調整池(表層)	2023年	0.008	0.005	0.006	0.007	0.008	0.027	0.011	0.007	0.007	0.009	0.007	0.007
		5年平均	0.006	0.006	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.010	0.007	0.006	0.006	0.011
	蒲郡調整池(底層)	2023年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	芦ヶ池調整池(表層)	2023年	0.110	0.095	0.089	0.061	0.190	0.440	0.370	0.220	0.160	0.290	0.200	0.150
		5年平均	0.097	0.078	0.078	0.109	0.108	0.620	0.178	0.124	0.152	0.253	0.207	0.154
	芦ヶ池調整池(底層)	2023年	0.110	0.098	0.089	0.083	0.140	0.420	0.270	0.230	0.110	0.270	0.180	0.150
		5年平均	0.106	0.083	0.084	0.160	0.116	0.134	0.152	0.144	0.133	0.215	0.211	0.163
	初立池(表層)	2023年	0.017	0.018	0.023	0.020	0.015	0.028	0.014	0.009	0.009	0.014	0.015	0.021
		5年平均	0.015	0.015	0.017	0.018	0.016	0.011	0.012	0.011	0.012	0.012	0.016	0.020

測定項目	地点名	集計の別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
クロロフィルa (mg/m3)	宇連ダム流入本川地点	2023年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	宇連ダム貯水池(表層)	2023年	<1	<1	1	2	<1	1	<1	2	2	2	2	1
		5年平均	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2
	宇連ダム下流	2023年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大島ダム上流	2023年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大島ダム貯水池(表層)	2023年	2	2	1	3	26	31	29	50	5	8	2	3
		5年平均	3	3	3	15	11	14	16	8	7	5	3	4
	大島ダム下流	2023年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大野頭首工	2023年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	牟呂松原頭首工	2023年	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	<1
		5年平均	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	寒狭川頭首工	2023年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大原調整池(表層)	2023年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	三ツ口池(表層)	2023年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	万場調整池(表層)	2023年	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	万場調整池(底層)	2023年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	駒場池(表層)	2023年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	蒲郡調整池(表層)	2023年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	蒲郡調整池(底層)	2023年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	芦ヶ池調整池(表層)	2023年	38	67	95	35	190	130	210	240	150	280	170	120
		5年平均	29	39	47	62	86	571	76	67	120	156	73	64
	芦ヶ池調整池(底層)	2023年	38	71	94	41	86	85	77	68	140	180	150	120
		5年平均	33	44	46	66	70	94	60	31	67	66	75	64
	初立池(表層)	2023年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-