

令和8年8月31日
独立行政法人水資源機構
豊川用水総合管理所

豊川用水の節水対策強化について

豊川流域では、7月から8月にかけて流域で降水量が少ない状態が続いており、河川の流量が減少しています。

独立行政法人水資源機構が管理する豊川用水水源（宇連ダム、大島ダム、地区内調整池）からは都市用水、農業用水の必要量を補給し続けており、貯水量が減少傾向にあります。

このため、豊川用水では8月21日から節水対策を実施しておりますが、8月31日0時の総貯水量は13,640千 m^3 、約26%と減少しており、今後、まとまった降雨がなければ、河川流況の改善がなされず、更に厳しい状況となることが予想されるため、本日（8月31日）開催した独立行政法人水資源機構と豊川用水関係利水者で組織する豊川用水節水対策協議会で、豊川用水の節水対策の強化について、次のとおり決定しました。


豊川用水の第2次節水対策

- ① 節水開始日時：令和8年9月1日（火）午前9時から
- ② 節水率：農業用水20%、水道用水15%、工業用水20%
- ③ 節水対象者：愛知県企業庁、静岡県企業局、豊川総合用水
土地改良区、牟呂用水土地改良区、松原用水
土地改良区、湖西用水土地改良区

発表記者クラブ： 豊橋市政記者会

お問い合わせ先： 豊川用水総合管理所 副所長 西澤、上野
住 所：愛知県豊橋市今橋町8番地
電 話：0532（54）6501（代表）

宇連ダム・大島ダム・地区内調整池 貯水量曲線

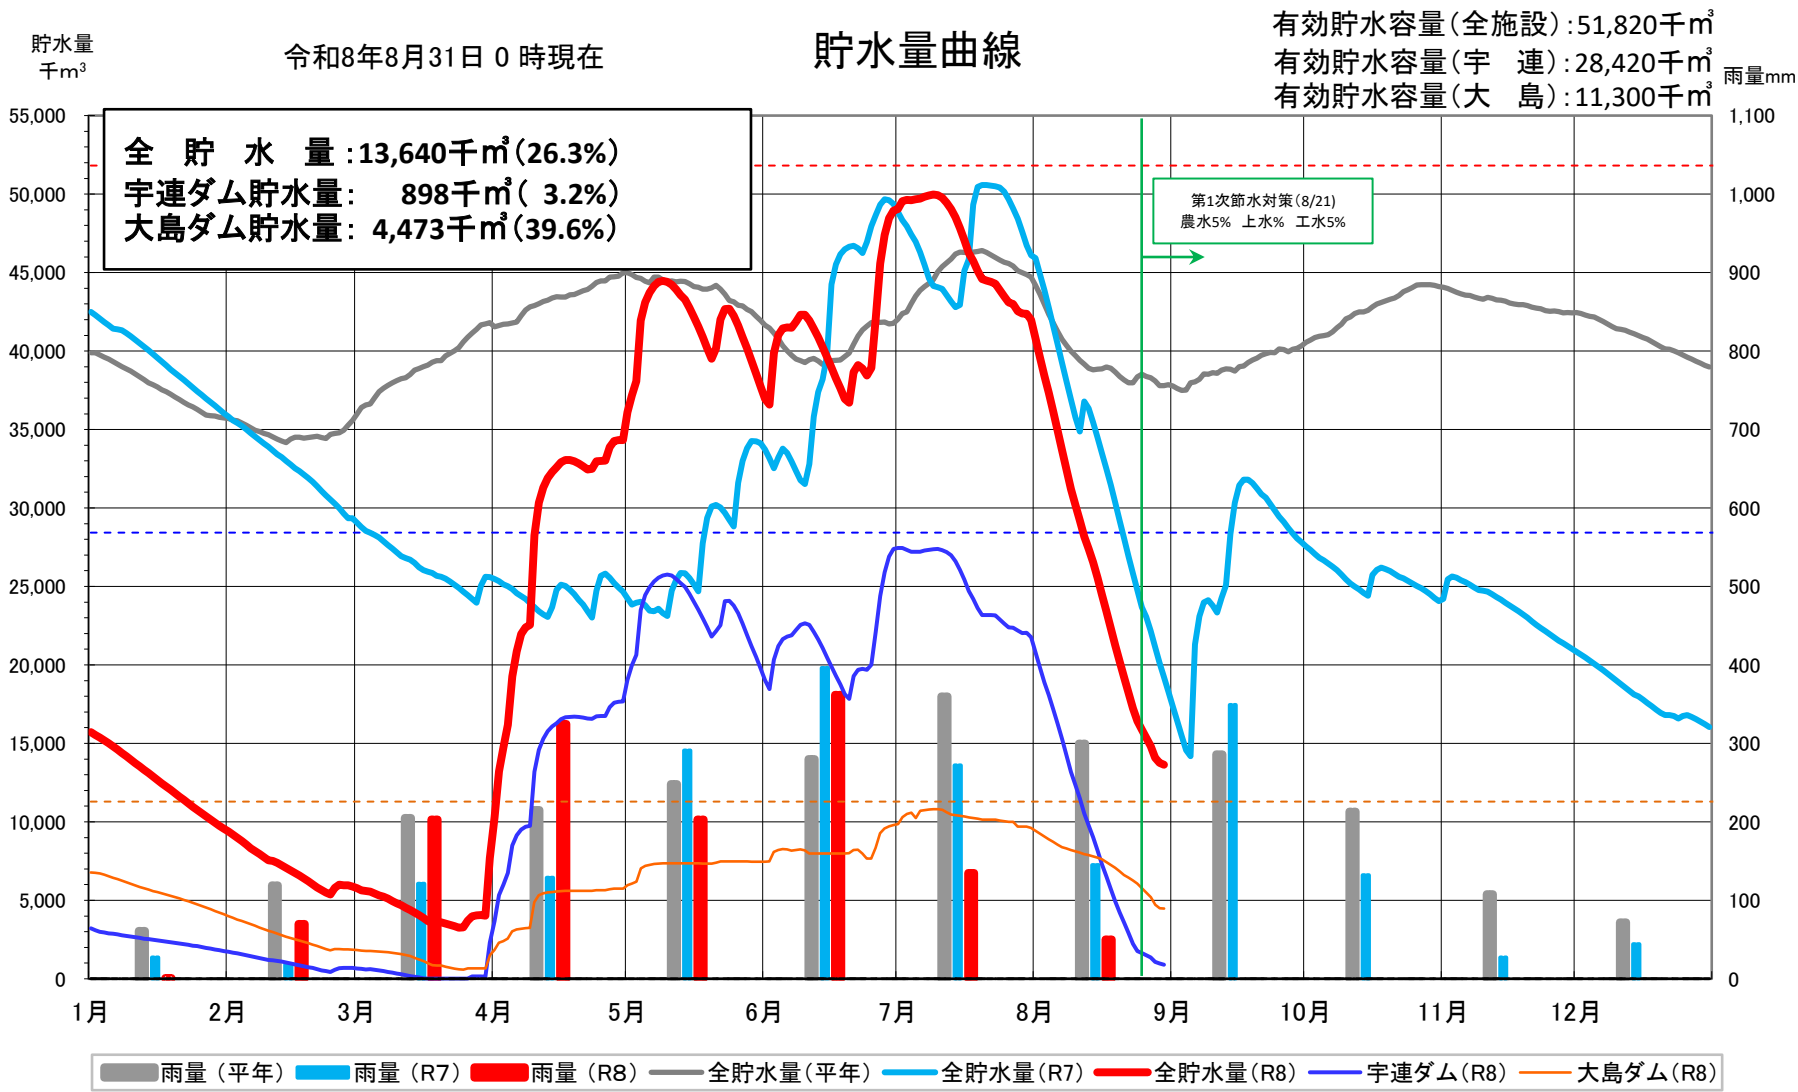

宇連ダム地点降水量	月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	平年値	58mm	108mm	199mm	215mm	248mm	280mm	360mm	300mm	286mm	213mm	108mm	72mm
	R7	27mm	18mm	121mm	129mm	291mm	396mm	272mm	145mm	347mm	132mm	27mm	44mm
	R8	1mm	70mm	203mm	325mm	203mm	362mm	135mm	50mm				
	平年比	2%	65%	102%	151%	82%	129%	38%	17%				

※平年値は平成14年以降の値を使用しています。


宇連ダムの貯水池状況

満水時の宇連ダム貯水池



令和6年10月4日撮影
貯水量 27,628千 m^3
貯水率 97.2%


現在の宇連ダム貯水池

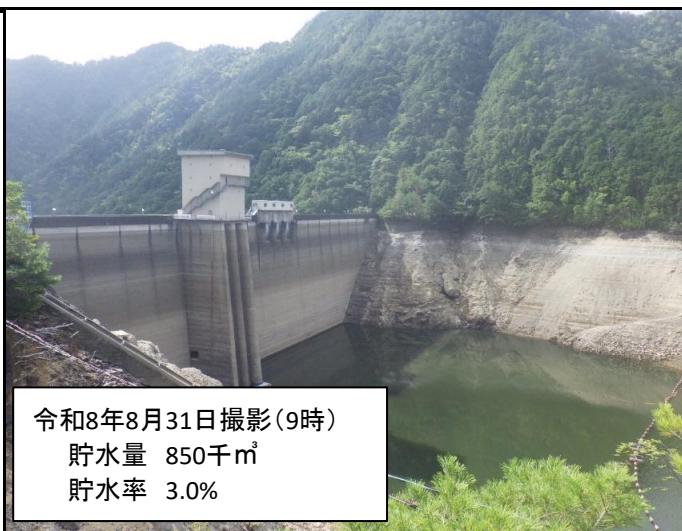

令和8年8月31日撮影(9時)
貯水量 850千 m^3
貯水率 3.0%

大島ダムの貯水池状況

満水時の大島ダム貯水池

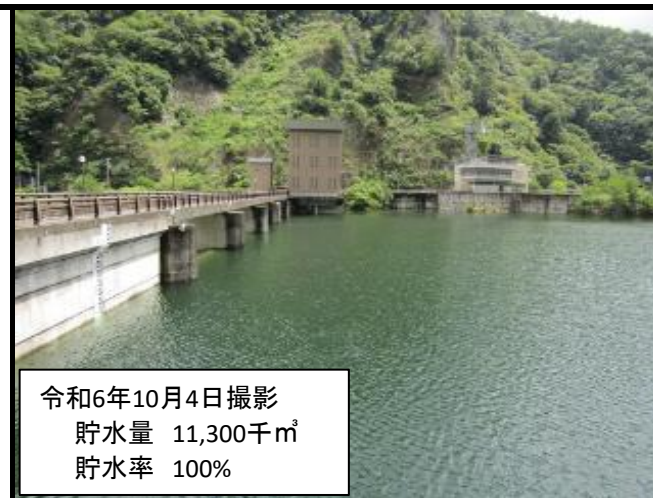

令和6年10月4日撮影
貯水量 11,300千 m^3
貯水率 100%

現在の大島ダム貯水池



令和8年8月31日撮影(9時)
貯水量 4,369千 m^3
貯水率 38.7%

満水時

8月28日

