

香川用水高瀬支線における漏水について

独立行政法人水資源機構が管理する香川用水高瀬支線砂川サイホン（三豊市山本町神田）において、令和元年 11 月 15 日（金）14 時頃、漏水の発生が確認されました。

漏水発生を踏まえ、水資源機構香川用水管理所では 14 時 07 分に高瀬支線の通水を緊急停止しました。今後、管内の水を抜き、漏水箇所の詳細な調査を行うとともに、速やかな通水再開に向けた準備を行ってまいります。

この通水停止に対して、高瀬支線を通じて水道水の供給を受けている西部浄水場へは、宝山湖を介して供給を行っており、浄水場からの水道水の供給には影響ありません。

- 1 漏水発生の確認 令和元年 11 月 15 日（金）14 時頃
（高瀬支線通水停止 令和元年 11 月 15 日（金）14 時 07 分～）
- 2 漏水発生箇所（裏面参照）
香川県三豊市山本町神田地内



令和元年 11 月 15 日

独立行政法人水資源機構 関西・吉野川支社吉野川本部、香川用水管理所


発表記者クラブ

高松経済記者クラブ、香川県政記者クラブ、観音寺記者クラブ

問い合わせ先

独立行政法人水資源機構

香川用水管理所 中島、井上 0877-73-4221

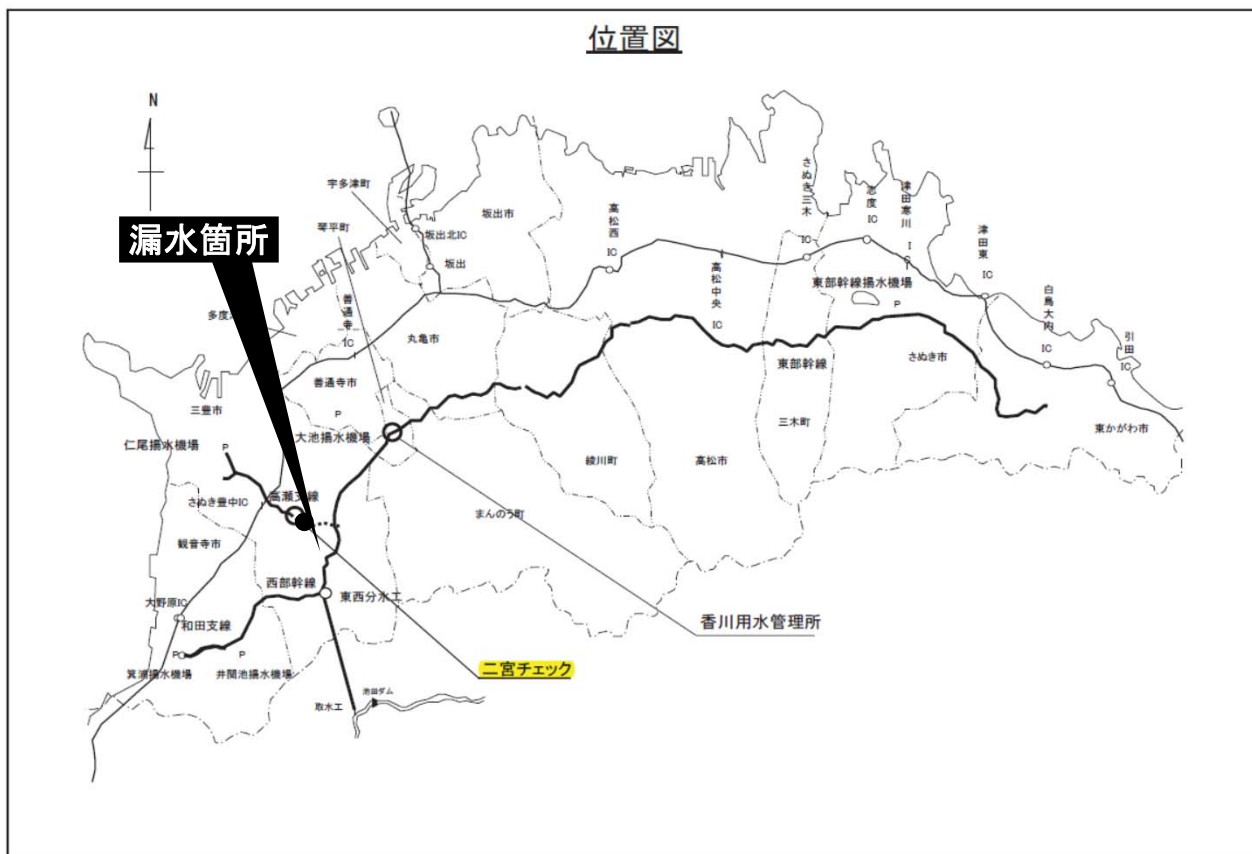

漏水発生箇所①(遠景)



漏水発生箇所②(近景)

