

福岡導水管水路の補修作業を公開します

福岡導水を止めて導水管内を補修します

独立行政法人水資源機構が管理する福岡導水施設は、筑後川から取水した水を福岡都市圏の約3割、佐賀県基山町の全量の水道用原水として導水する重要なライフラインで、昭和58年の暫定通水開始以来、たゆまず水を送り続けています。

福岡導水では、筑後川からの取水・導水を一時停止し、導水管内の一部を空水にして、昨年度発見された劣化箇所の一部を補修します。

注) この取水・導水の停止期間中は、山口調整池(天拝湖)から代替の水道用原水を導水するため、水道用水の供給に支障はありません。

◇取水・導水の停止期間：令和4年12月13日(火)から12月23日(金)まで
(取水・導水の停止及び再開のための操作等に要する期間を含みます)

福岡導水は、ほぼ休むことなく取水・導水を続けており、今回のように導水管内を空水にして導水管の中に入ることができる機会は滅多にありませんので、良い機会と捉え、報道機関の皆様にご案内のとおり公開します。

記

◇公開日時：令和4年12月15日(木)10時30分から12時00分まで(小雨決行)

◇集合場所：基山分局舎(佐賀県三養基郡基山町園部地内(別添参照))

◇集合時間：当日10:30までに参集をお願いします。

(基山分局舎：福岡導水事業所が管理する施設)

◇取材申込：取材を希望される場合は、12月12日までに、別添の「取材申込書」を申込書記載のFAX番号宛に送信してください。

◇その他：当日は、新型コロナウイルス感染症対策のため、「新しい生活様式」(厚生労働省の公表指針)に沿った対応をお願いします。



令和4年12月7日

独立行政法人水資源機構 筑後川下流総合管理所 福岡導水事業所



発表記者クラブ

久留米市政記者クラブ 佐賀県政記者クラブ

問合せ先

独立行政法人 水資源機構 筑後川下流総合管理所 福岡導水事業所

事務管理課長 竹原


住所：福岡県久留米市高野1丁目1番1号

電話：0942(39)4311 FAX0942(30)2768

※問合せは、平日の8時30分から17時00分までをお願いします。

※本件は、「福岡市政記者クラブ」にもお知らせしています。

福岡導水

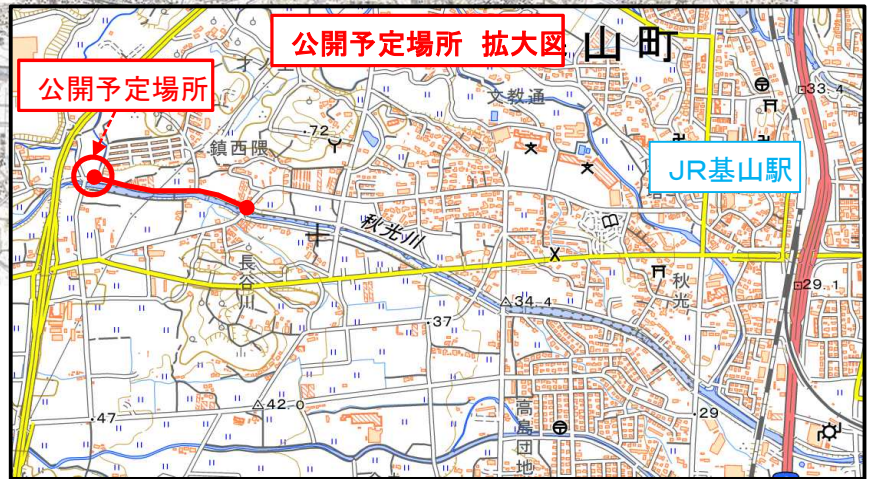

導水管入り口




管内状況

当日のスケジュール(時間は目安です。)


| | |
|-------|----------------------------------|
| 10:30 | 基山分局舎敷地内にて事業概要並びに調査内容についての説明及び質疑 |
| 11:00 | 見学開始 |
| 12:00 | 見学終了 |

案内図

<集合場所(基山分局舎)に、10時30分までにお願いください。>

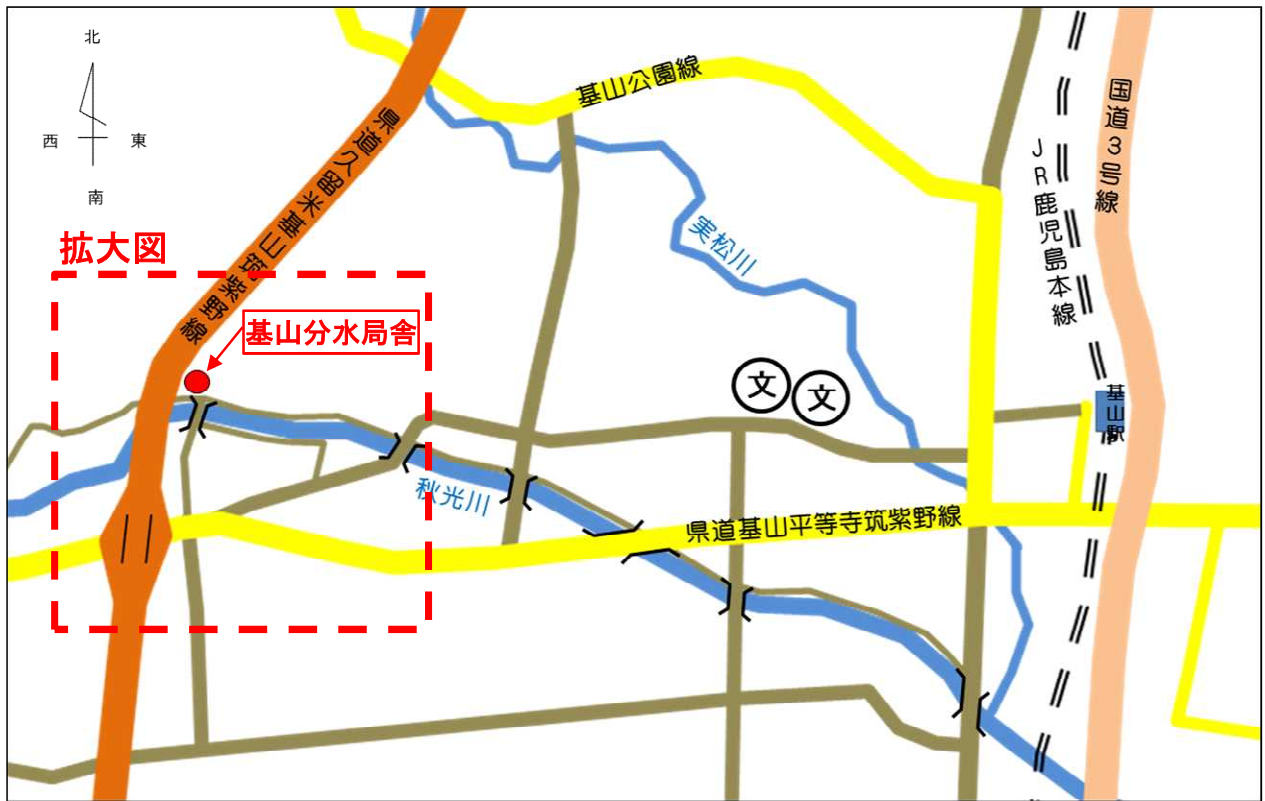

拡大図

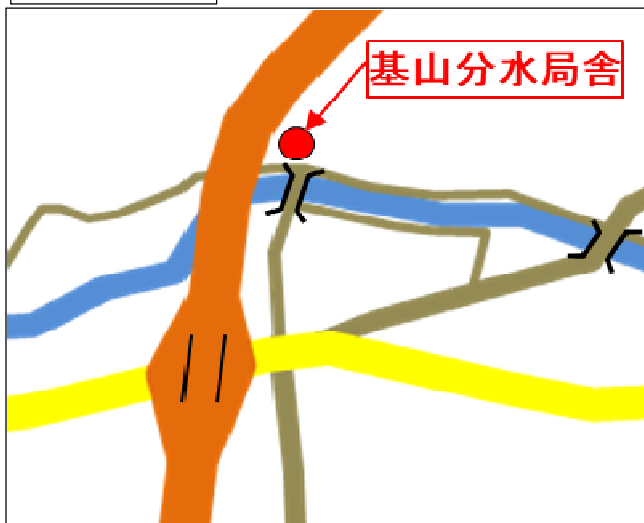

送信先FAX番号 0942-30-2768

取材申込書

12月15日実施の「管内補修」の取材を申し込みます。

| | | |
|-------|------------------------|-----|
| 報道機関名 | 名 称 | |
| | 所在地 | 〒 |
| | 報道(予定)される 番組(コーナー)名 | |
| | 報道される 日時(予定) | |
| 取材者名 | 氏 名 | |
| | 当日の連絡先 (携帯電話番号) | — — |
| | 同行される人数 (担当者含む) | 名 |
| | 車両台数 | 台 |

【取材時の注意事項等】

1. 導水管内は土砂等の堆積があり足下が悪く滑りやすいため、汚れることを想定した服装(カッパ等)及び靴(長靴等)を持参してください。(導水管内に照明設備はありません)
2. 導水管内は非常に狭い(直径1.5メートル)ため、一度に入坑できる人数や公開区間を制限します。
3. 導水管内に入る際は、ヘルメットの着用をお願いします。(ヘルメットは機構が用意します)
4. 新型コロナウイルス感染症対策のため、「新しい生活様式」(厚生労働省の公表指針)に沿った対応をお願いします。

【参考】福岡導水事業の概要



| 水源別 最大供給量 (m ³ /s) | | |
|-------------------------------|--------------|----------------|
| 企業団 | 水源 | 最大供給量 |
| 福岡地区 水道企業団 | 江川・寺内ダム | 1.669 |
| | 筑後大堰 | 0.076 |
| | 合所ダム 大山ダム | 0.326 0.603 |
| | | 2.674 |
| 佐賀東部 水道企業団 | 江川・寺内ダム | 0.058 |
| | 筑後大堰 | 0.035 |
| | | 0.093 |
| 合計 | | 2.767 |

- ◆ 福岡都市圏の人口増加等に伴う水道用水の需要増に対処するため、福岡都市圏の10市6町及び佐賀県基山町の水道用水として、計画最大2.767m³/sを供給
- ◆ 水源は、江川ダム、寺内ダム、合所ダム、大山ダム及び筑後大堰
- ◆ 筑後大堰（筑後川河口から約23km地点）の湛水域（筑後川河口から約28km地点）から取水し、佐賀県基山町の佐賀東部水道企業団基山浄水場へ分水後、福岡県大野城市の福岡地区水道企業団牛頸浄水場まで導水する延長約25kmの導水路