

くさき ひじょうようほうりゅうせつび
草木ダムにおける非常用放流設備（クレストゲート）
だいたいほきゅう
からの代替補給について

どくりつぎょうせいほうじんみずしげんきこう
独立行政法人水資源機構が管理する草木ダムでは、ダム下流で必要な水の補給を群馬
県企業局が管理する発電設備を通じて行っていますが、今回、当該設備の整備に伴い、
ひじょうようほうりゅうせつび
非常用放流設備等から当該設備に代わって補給する運用（通称「だいたい
代替補給」）を下記のとおり行います。

通常は見ることのできない、ダム最上部から水が放流される景色が出現します。

記

1. 予定期間 令和5年5月8日（月）11：00頃から
令和5年6月7日（水）12：00頃までを予定
- ・実施内容 ①予定期間中、非常用放流設備（クレストゲート）から連続して水を補給します。
②夜間は、ダム堤体照明の点灯を行います。
- ※ 地震・洪水等の災害発生時やその他の条件等により、非常用放流設備（クレストゲート）からの代替放流を中止することがあります。



令和5年4月25日

独立行政法人水資源機構
草木ダム管理所

発表記者クラブ

桐生記者クラブ

問合せ先

独立行政法人水資源機構 草木ダム管理所

所長代理（事務）
梅田

住 所：群馬県みどり市東町座間564-6
電 話：0277-97-2131（代表）

別紙

アクセス

- ・わたらせ渓谷鉄道でお越しの方

JR桐生/わたらせ渓谷鉄道 桐生駅ごうど→神戸駅ごうど→みどり市東町路線バスで「童謡ふるさと館」下車

東武桐生線/わたらせ渓谷鉄道 相老駅あいおい→神戸駅ごうど→みどり市東町路線バスで「童謡ふるさと館」下車

- ・お車でお越しの方

太田藪塚I.Cから国道122号により日光方面へ



出典：みどり市HP 草木湖周辺マップ (<https://16106midori.jp/pamphlet/1877/>)

臨時駐輪場①



※整列駐車にご協力ください

臨時駐輪場②



※臨時駐輪場②は6月3日(土)~4日(日)のみ利用可能



1. 注意事項


- ・ダム下流の「水の広場」へアクセスするための区間において、対向車とのすれ違いが困難な箇所がありますので、ダムの下流から放流をご覧になる際は、臨時駐輪場①~②に車両、バイク、自転車を駐車・駐輪いただき、徒歩にて、ビューポイントまでお越しください。
なお、足の不自由な方を同伴される場合は、ビューポイントそばの駐車場をご利用ください。
- ・発電設備の整備に伴い、発電所の施設から工事用車両が往来する場合がありますのでご注意ください。
- ・夕方、夜間に来訪される場合は、足元等を照らすことができるライトを携行いただきますようお願いいたします。
なお、草木ダムの堤頂道路は、平日・土・日・祭日いずれも午後22時00分から午前7時00分まで通行止めとなります。
- ・ダムカードの配布時間は、平日・土・日・祭日いずれも午前8時30分から午後5時までとなります。

2. その他

- ・予定期間が変更となった場合などは、草木ダム管理所のホームページ (<https://www.water.go.jp/kanto/kusaki/>) およびツイッターに掲載し、お知らせします。

【参考】草木ダムの放流設備

河川名	利根川水系渡良瀬川
位置	群馬県みどり市
ダム型式	重力式コンクリート
堤高	140m
堤頂長	405m

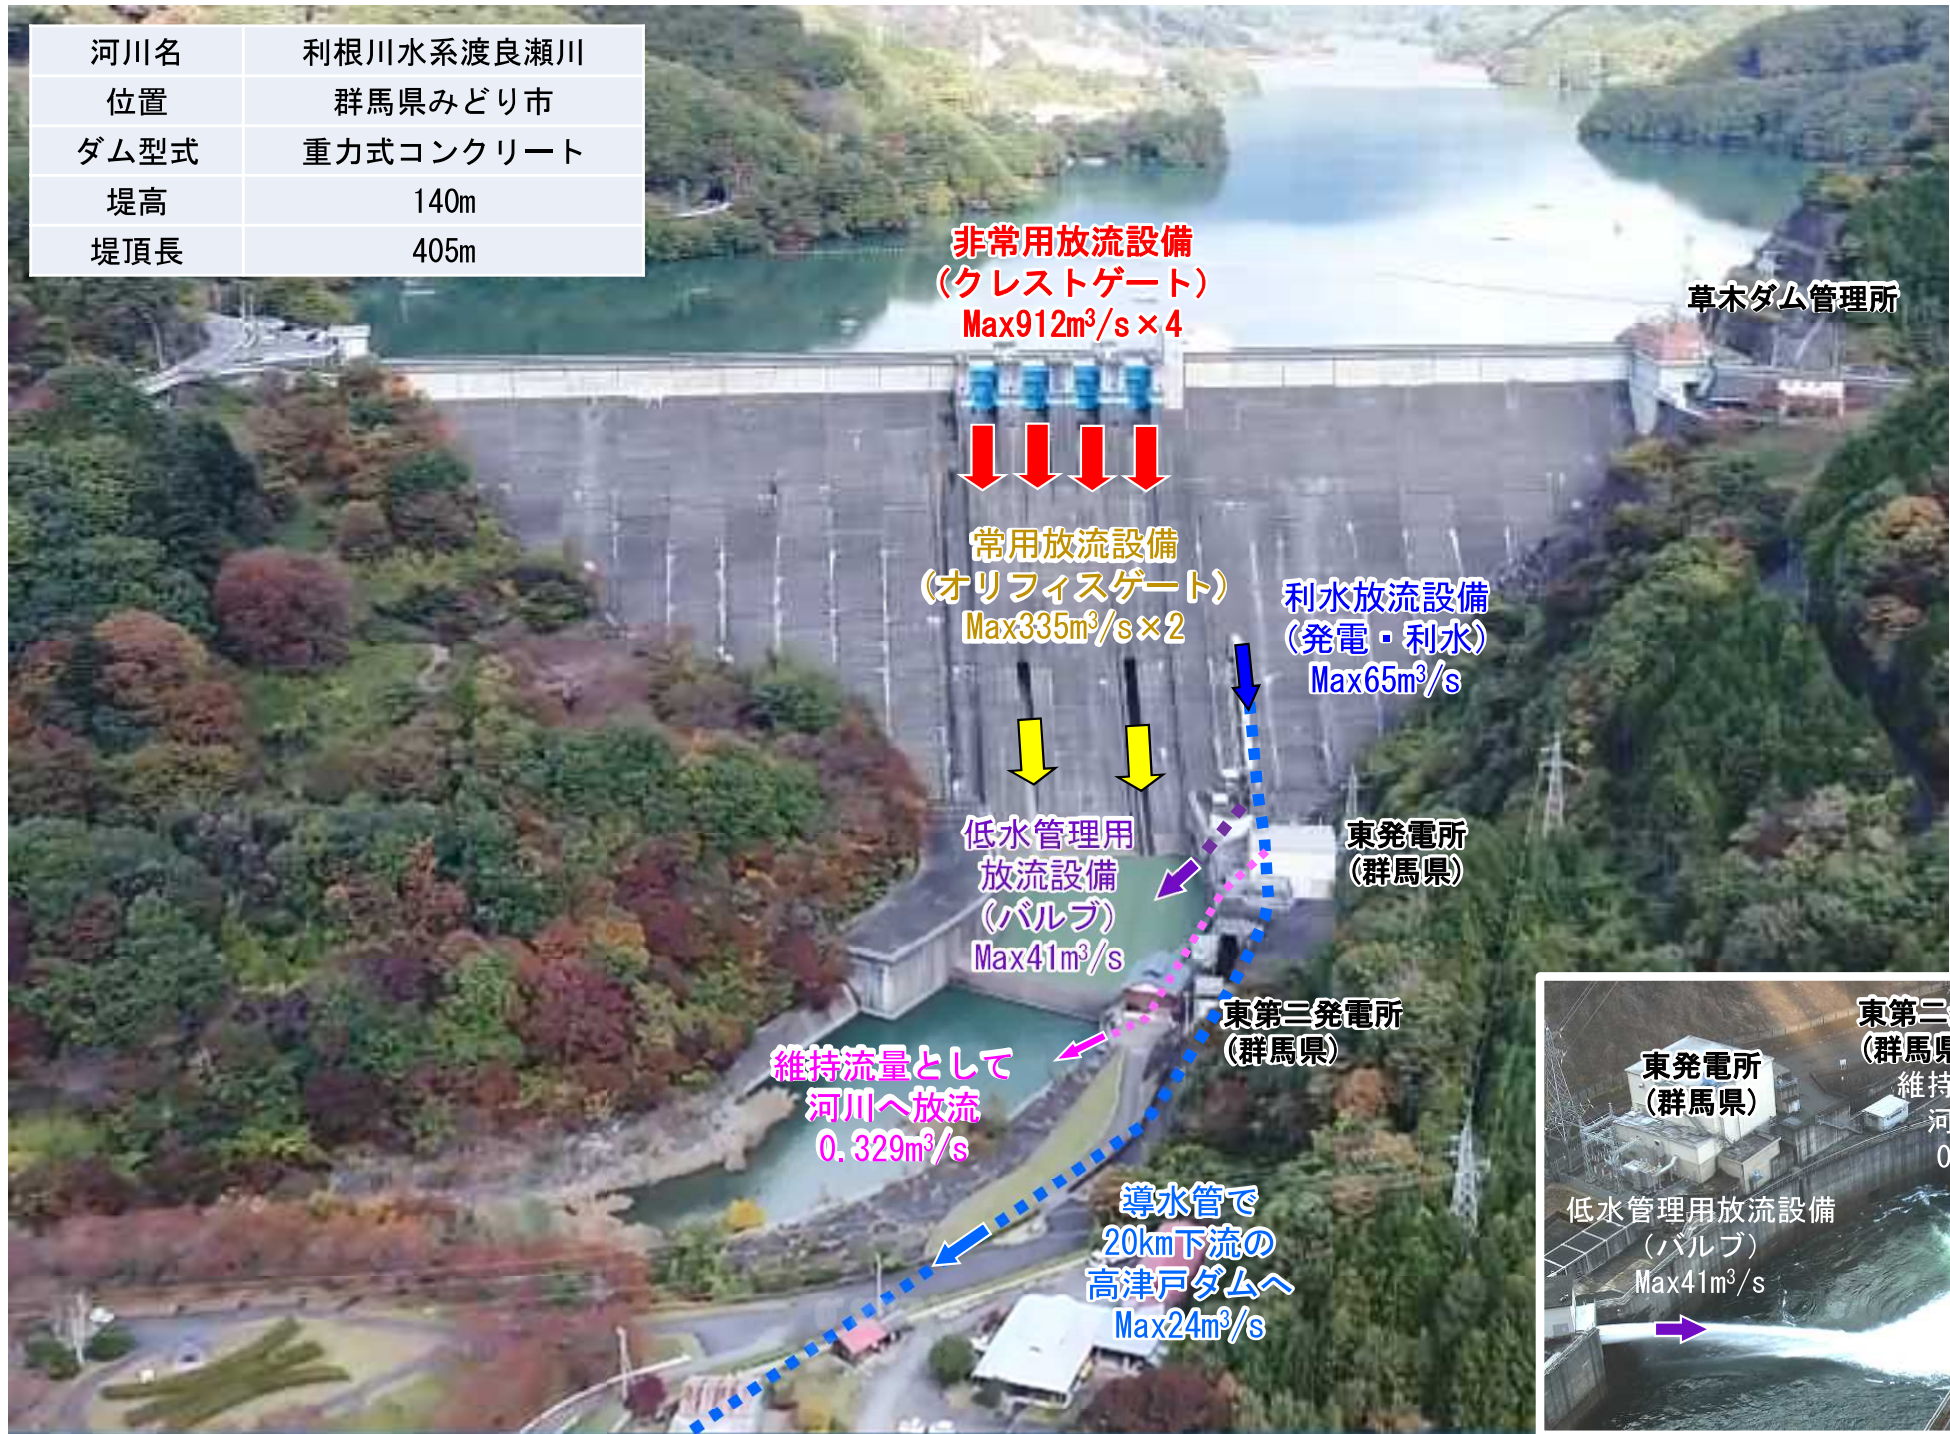

非常用放流設備
(クレストゲート)
Max912m³/s × 4

草木ダム管理所

常用放流設備
(オリフィスゲート)
Max335m³/s × 2

利水放流設備
(発電・利水)
Max65m³/s


低水管理用
放流設備
(バルブ)
Max41m³/s

東発電所
(群馬県)

維持流量として
河川へ放流
0.329m³/s

東第三発電所
(群馬県)

導水管で
20km下流の
高津戸ダムへ
Max24m³/s

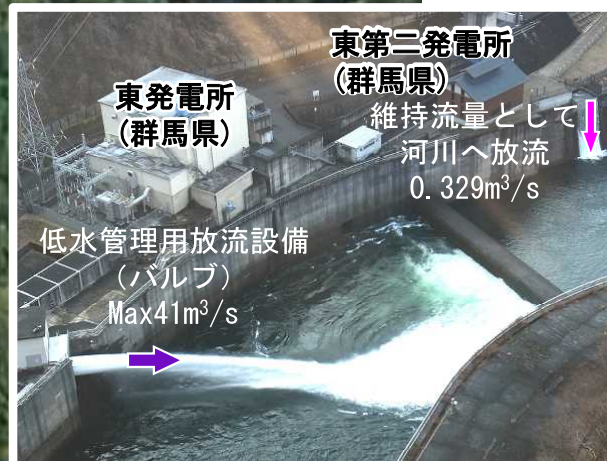

東発電所
(群馬県)

東第二発電所
(群馬県)

維持流量として
河川へ放流
0.329m³/s

低水管理用放流設備
(バルブ)
Max41m³/s