


日吉ダムの濁りの状況について

(令和元年11月6日)

- ・日吉ダムでは、台風19号による出水に伴い濁水が貯水池に流入しました。
- ・ダムからの放流水も約2週間、濁った状態が続きました。
- ・10月31日にダムから放流する水の濁度が、濁りの目安としている濁度10度を下回りました。
- ・日吉ダムでは、ダム下流への影響を少なくするための高濁度水の優先放流やダム貯水池からの取水を表層に切り替える対応を行いました。
- ・今回をもちましてホームページによる状況報告は終了します。
- ・濁りの状況については、今後も監視を続けていきますが、再び濁りが生じた場合には、随時、ホームページに掲載します。

令和元年11月6日(9時現在)までの状況

台風19号前の10月11日から11月6日までの降雨量、ダム流入水とダム放流水の濁りの状況は下図のとおりです。

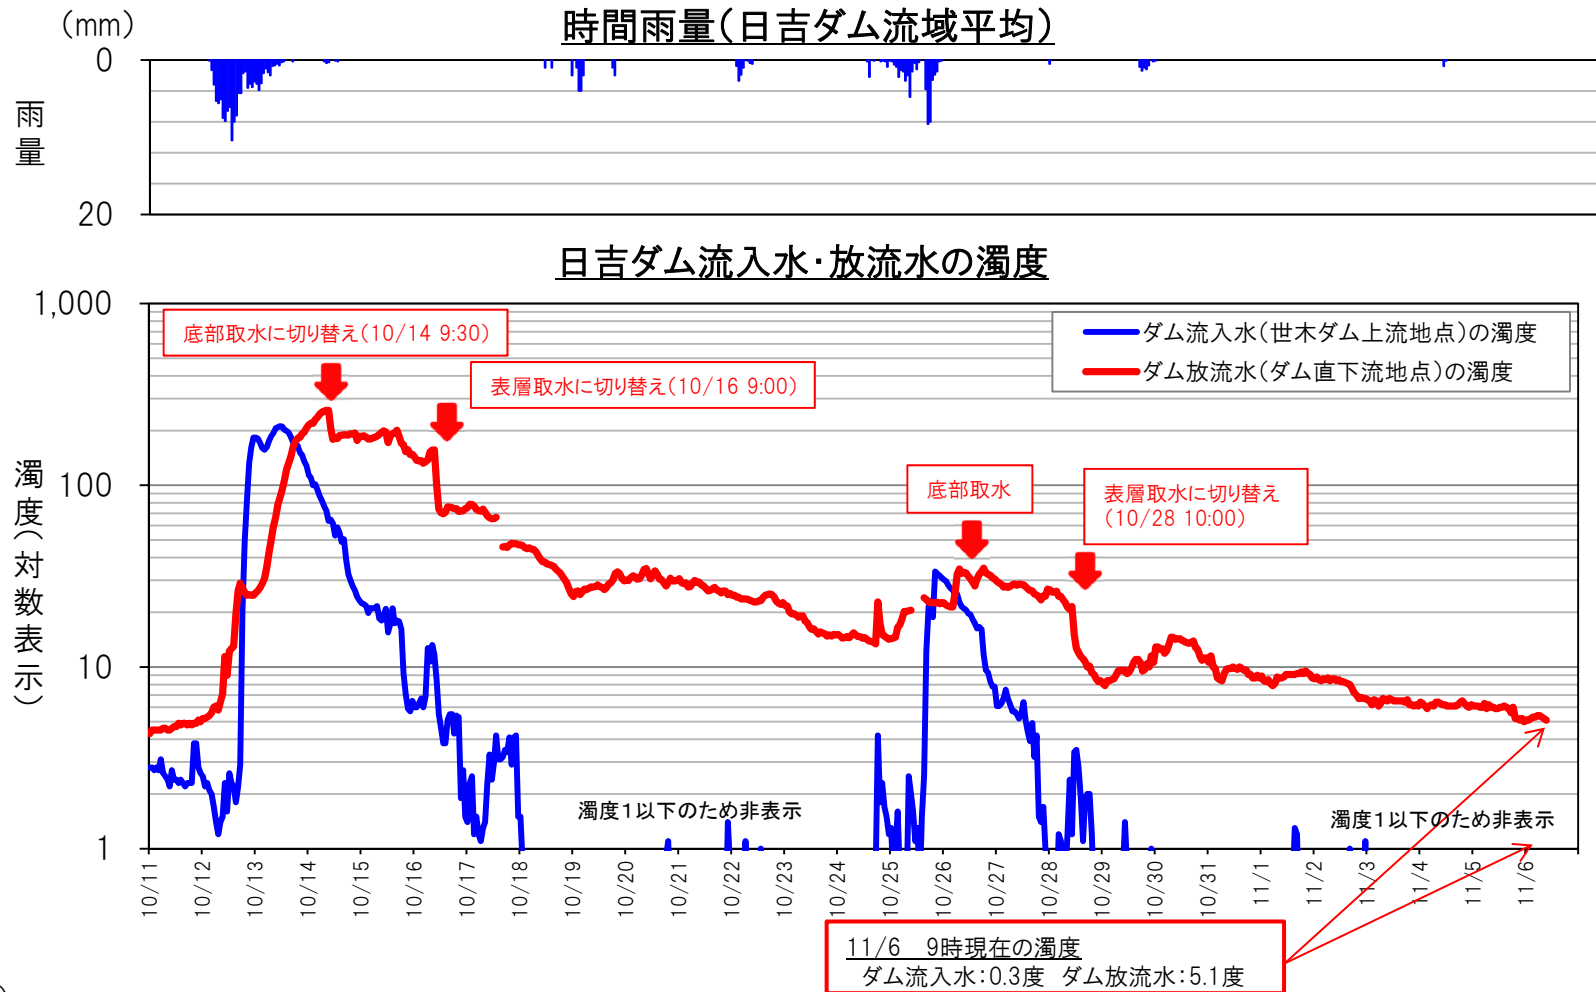

(備考)


- ・「濁度」とは、水の濁りを表す指標です。「濁度1度」とは、精製水1リットルに“カオリン”という粘土鉱物を1ミリグラム溶かしたときと同じ程度の濁りです。
- ・濁りの目安として濁度が10度を超える場合を濁水としています。

ダム放流水(ダム直下流地点)の濁りの状況

—過去の出水との比較—

現在、ダムからの放流水は、選択取水設備により貯水池の表層から取水しています。
ダム放流水(ダム直下流地点)の日平均濁度は5.8度です。

今後、ダム放流水の濁りは、時間の経過とともに徐々に出水前のレベルまで低減していくものと考えられます。

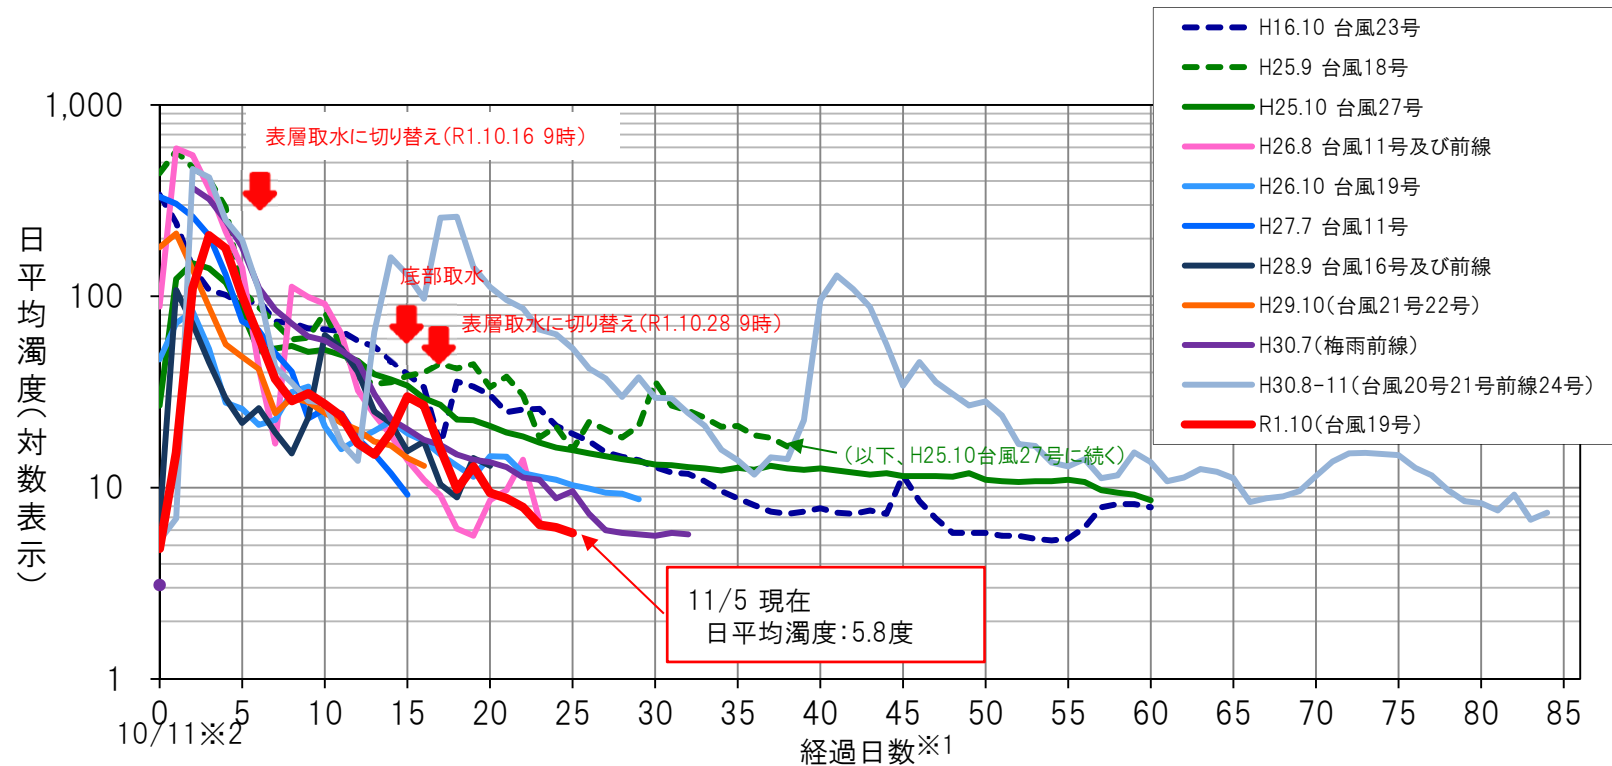

※1 経過日数はダムへの流入量が最大に達した日からの経過日を示す。


※2 日付は、今回のR1.10月(台風19号)出水の経過日に対応している

※3 日吉ダムでは長期濁水放流を「流入水が清澄になっても、ダム放流水が10度以上で、1週間以上継続する」と定義している。

ダム貯水池の濁りの状況

台風前の10月11日には、貯水池の浅い層から中間層まで10度以下、深い層では10度～170度の濁度で推移していましたが、台風19号による出水に伴い、濁水が流入したため濁りが継続していました。

現在、貯水池内の濁りは濁質の沈降及び希釈により徐々に低下しています。

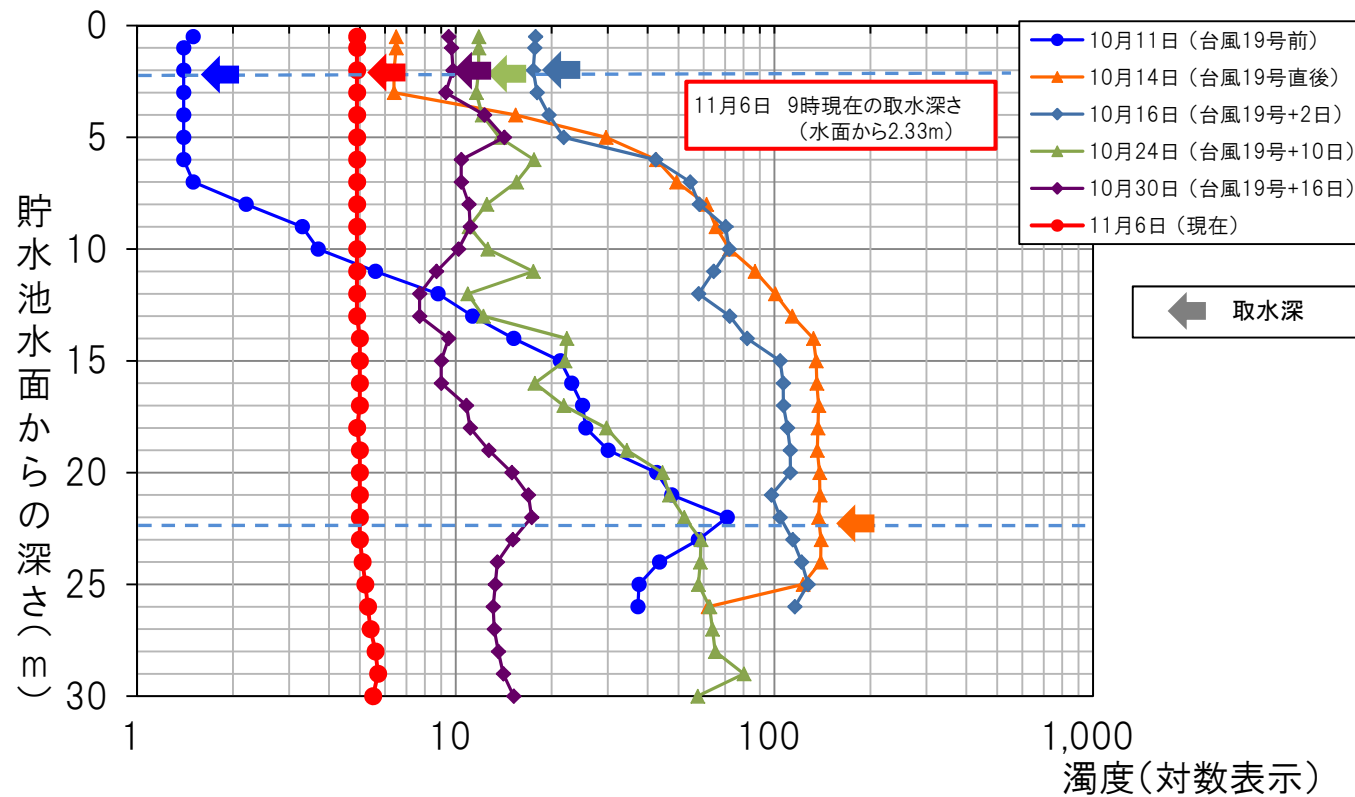

ダム貯水池における水深毎の濁りの状況(9時値)

日吉ダム及び上下流の濁り状況(令和元年10月16日撮影)




④日吉ダム直下



③日吉ダム貯水池



②世木ダム直上・直下

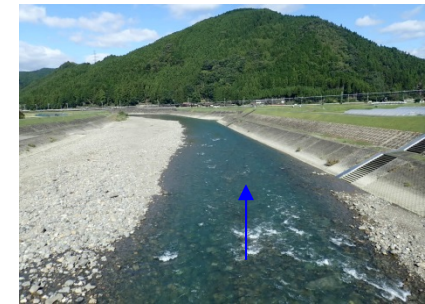


①流入河川(日吉橋下流)



⑤田原川合流点



⑨保津橋上流

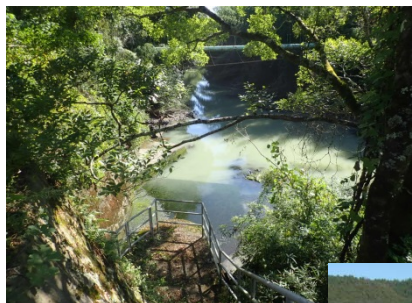

⑥新庄発電所
放流口(停止中)



⑦園部川合流点



⑧上桂統合堰



⑩請田神社前

※濁度及び水温は簡易水質計にて測定 (5/8)

日吉ダム及び上下流の濁り状況(令和元年10月24日撮影)



④日吉ダム直下



③日吉ダム貯水池



②世木ダム直上・直下




①流入河川(日吉橋下流)



⑤田原川合流点



⑨保津橋上流

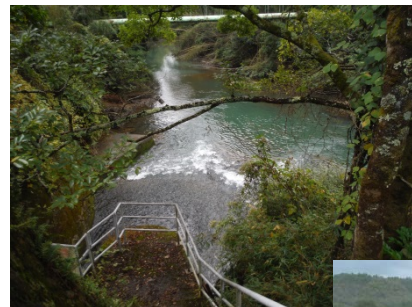

⑥新庄発電所放流口



⑧上桂統合堰



⑦園部川合流点



⑩請田神社前

※濁度及び水温は簡易水質計にて測定 (6/8)

日吉ダム及び上下流の濁り状況(令和元年10月30日撮影)



④日吉ダム直下



③日吉ダム貯水池



②世木ダム直上・直下




①流入河川(日吉橋下流)



⑤田原川合流点



⑨保津橋上流

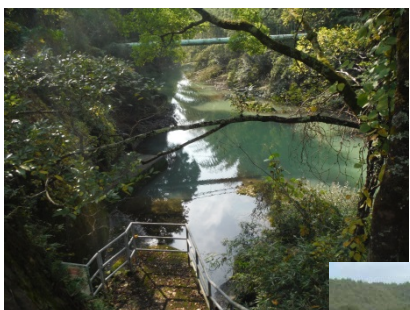

⑥新庄発電所
放流口(停止中)



⑧上桂統合堰



⑦園部川合流点



⑩請田神社前

※濁度及び水温は簡易水質計にて測定 (7/8)

対応の状況

日吉ダムでは、学識経験者や地元自治体等(京都府、南丹市、大堰川漁業協同組合)で構成する「日吉ダム冷濁水対策検討会」を設置し、日吉ダムからの冷水放流及び長期濁水放流問題を議論し、平成28年に対応策をまとめた「日吉ダム冷濁水対策マニュアル」を策定しました。

長期濁水放流対策としては、以下の2点の運用を行います。


① 流入水の濁度が10度以上の場合

放流施設を活用した高濁度水の優先放流を行い、貯水池内を早くきれいにする。


② 流入水の濁度が10度を下回った場合

日吉ダムに比べ早く濁度が低下する世木ダムの新庄発電所取水設備からの放流を「清水バイパス」として活用し、日吉ダムからの放流を可能な限り少なくする。

① 放流施設を活用した高濁度水の優先放流のイメージ図

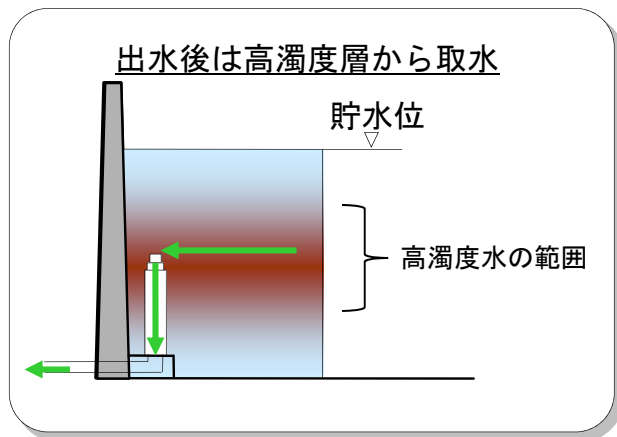

② 新庄発電所活用による清水バイパス効果のイメージ図

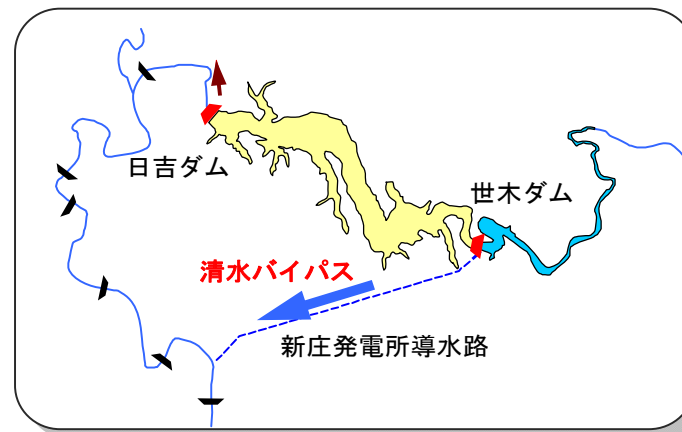

「清水バイパス」とは、上流の河川から流れてくる水をダム貯水池に入る前に、直接ダム下流に放流するための設備です。日吉ダムに清水バイパス設備はありませんが、貯水池が濁った場合には、できるだけきれいな水を下流の河川に流すため、発電用の導水路を清水バイパスとして活用しています。