

独立行政法人 水資源機構 分任契約職
千葉用水総合管理所長 土田 百合子
(公印省略)

見 積 依 頼 書

- | | | |
|-----------|-----------------------------------|----|
| 1 件 名 | 東総用水施設フランチ蓋製作購入等 (オープンカウンター方式による) | |
| 2 納 品 場 所 | 千葉県香取郡東庄町笹川ろ81地内(東庄揚水機場内) | |
| 3 納 期 | 契 約 締 結 の 翌 日 から 60日間 | まで |
| 4 内 容 等 | 別途交付する仕様書等のとおり | |

記

- | | |
|--|--|
| 1 現 場 説 明 | 実施しません。 |
| 2 見積参加要件 | 本店、支店又は営業所が千葉県、茨城県、東京都内に所在すること。
なお、当機構における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格業者である必要はありません。 |
| 3 見 積 書 等 | |
| 1) 様 式 等 | 見積書の様式は任意としますが、見積書には見積年月日並びに見積者の住所及び氏名(法人の場合は法人名及びその代表者名)を記載し、代表者の印章が押印されたものに限ります。ただし、押印は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を明記することで省略することができます。 |
| 2) 提出方法 | 電子メール(又はFAX)による。
なお、電子メール(又はFAX)に抛りがたい場合は、持参又は郵送(一般書留、簡易書留、その他配達の記録が残る方法に限る。)による。 |
| 3) 見 積 書 提出期限 | 令 和 7 年 5 月 30 日 10:00 まで |
| 4) 提 出 先 | 独立行政法人水資源機構千葉用水総合管理所
電子メール nyukei_chiba@water.go.jp FAX番号 047-483-0709 |
| 5) 担 当 者 | 経理課 岡村 |
| 6) 質 問 書 提出期限 | 令 和 7 年 5 月 23 日 10:00 まで |
| 7) 見 積 日 時 | 見積提出期限到来後、遅滞なく実施する。見積参加者の立会は求めない。 |
| 8) 見 積 回 数 | 2回を限度とする。
なお、当初の見積徴取において予定価格の制限に達した価格の見積書がない場合の再度の見積書の提出については、改めて連絡するものとし、再度の見積書提出の期限は令和07年06月02日までとします。 |
| 9) そ の 他 | ①見積価格は、見積者が消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。
②見積書を送信した後は、見積書の引き換え若しくは変更又は見積の取消しはできません。また、見積者は見積もり誤り、見積書の書き誤り等を理由に見積もりの無効を主張することはできません。 |
| 4 見 積 辞 退 | 見積依頼書等をダウンロードし、見積依頼書等の交付受領書を提出した後に見積もりを辞退する場合であっても、見積辞退届の提出の必要はありません。 |
| 5 見 積 結 果 | 見積結果については、契約の相手方として決定した者に対してのみ、原則として提出期限の翌営業日までに書面により通知します。 |
| 6 そ の 他 | |
| 1) 契約金額は、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とします。 | |
| 2) 請負代金の支払いについては、 <u>履行確認後(納品確認後)の一括支払となります。</u> | |
| 3) 最低金額を提出した見積者が複数ある場合は、「くじ」により契約の相手方を決定します。くじ用数値については、見積依頼書等の交付受領書に任意の3ケタの数字をご記入ください。 | |

見積依頼書等の交付受領書

宛 先	独立行政法人水資源機構 千葉用水総合管理所			
	経理課 岡村 弘志			
	電話番号	047-483-0722	FAX番号	047-483-0709
	メールアドレス	nyukei_chiba@water.go.jp		
発信者 (※必須)	(住所)			
	(会社名)			
	(担当者名)			
	電話番号		FAX番号	
	メールアドレス			

以下の件名について、見積依頼書等を受領しました。

○見積依頼件名

東総用水施設フランジ蓋製作購入等

○くじ用数値

くじ用数値とは、見積金額が複数社同額だった場合に使用する数値です。任意の3ケタの数字をご記入ください。

--	--	--

○見積辞退について

見積もりを辞退する場合であっても、見積辞退届の提出の必要はありません。

○同方式の承諾

「独立行政法人水資源機構千葉用水総合管理所におけるオープンカウンター実施説明書」の内容について、承諾する場合は、次のチェックボックスにチェックをお願いします。

☐ 承諾する

東総用水施設フランジ蓋製作購入等 仕様書

1 適用

この仕様書は、東総用水施設フランジ蓋製作購入等に適用する。

2 納品場所

本件の納品場所は以下のとおりとする。

千葉県香取郡東庄町笹川ろ81地内（東庄揚水機場内）

3 納期

本件の製作納品期間は、契約締結日の翌日から60日間とする。

4 作業内容

本件の作業内容は以下のとおりとする。

- 1) フランジ蓋製作購入 600A×80A 1枚
- 2) フランジ蓋引取処分 600A×80A 1枚

5 作業条件等

- 1) 製作する際は、事前に製作図を機構担当職員に提出し承諾を受けものとする。
- 2) 納品する際は、事前に日時を機構担当職員へ連絡し、了解を得ておくものとし、機構担当職員の製品の立会確認を受けるものとする。
- 3) 納品時において、製品の重量を加味して納品及び引取を行えるだけの必要な準備を受注者は備えておくものとする
- 4) 孔食劣化したフランジ蓋の引取処分は、関係法令に基づき適正に処分するものとする。

6 成果品

成果品として、製作図に示す内容の他、以下の内容を1部提出し、機構担当職員の確認を受けるものとする。

- 1) 製品の承諾図
- 2) 機構担当者の製品の立会確認写真

7 疑義

この仕様書に定めのない事項については、双方協議して定めるものとする。

以 上



数 量 書

内容	形状寸法	単位	数量
フランジ蓋製作購入	600A×80A	枚	1
フランジ蓋引取処分	600A×80A	枚	1


空気弁用フランジ 蓋・フランジ 詳細図

フランジ 蓋詳細図

S=1:16


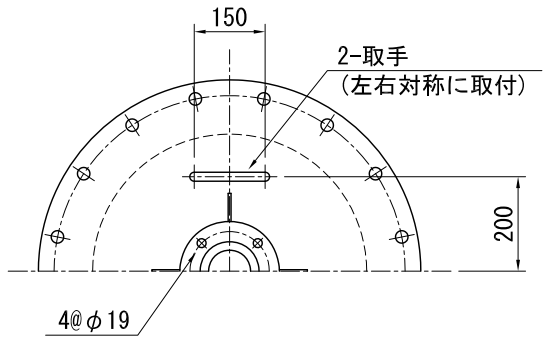


PL-110×12×120




フランジ 詳細図

S=1:16

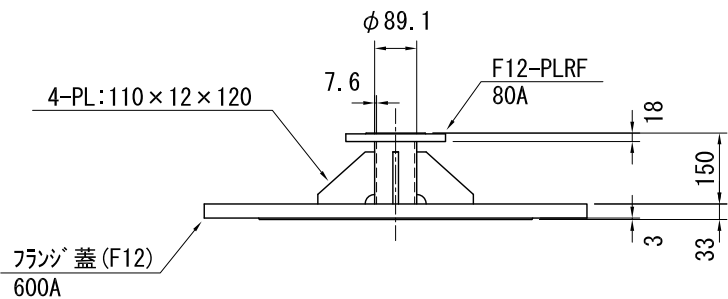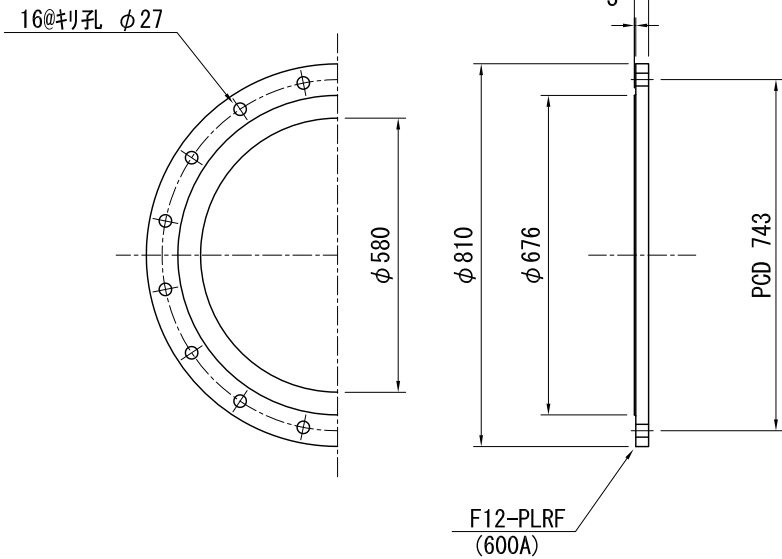




フランジ 蓋 (F12)
600A

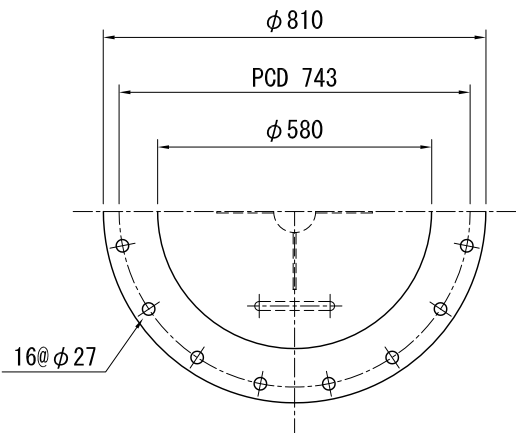

概算重量:130kg

フランジ 部塗装範囲

ボルト孔及び座がり部については
水道用液状エポキシ樹脂塗装2回塗りとする

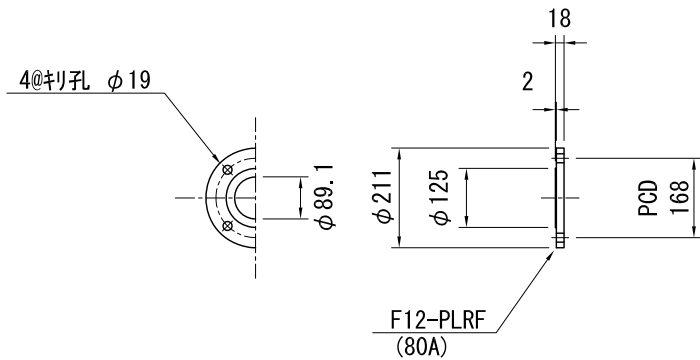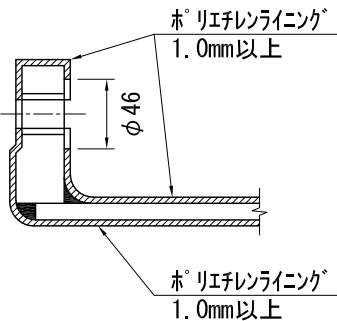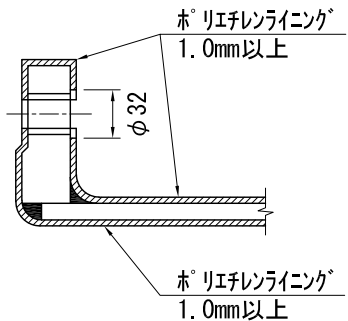

1	フランジ 蓋	SS400 φ600×φ80
2	パイプ	STPG φ80
3	フランジ	SS400 φ600
4	フランジ	SS400 φ80


件名	東総用水施設フランジ 蓋製作購入等
名称	空気弁用フランジ 蓋・フランジ 詳細図 (製作図)
登録番号	整理番号
独立行政法人水資源機構	千葉用水総合管理所

注意事項 (鋼製異形管製作仕様書)

1. 使用材料
(1) 管体
JIS-G-3101 (一般構造用圧延鋼材:SS400)
JIS-G-3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管:STPG370)
(2) 溶接材料
JIS-Z-3211 (軟鋼用被覆アーク溶接棒)
JIS-Z-3212 (軟鋼及び高張力鋼用アーク溶接リットワイヤ)
JIS-Z-3313 (軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フラス入ワイヤ)
(3) 溶接方法
JIS-G-3443及びJIS-G-3451に準ずる
2. 品質
(1) 管の断面は、実用的正円で管端は管軸に対して直角かつ有害な欠陥があつてはならないものとする
(2) 形状・寸法は、図面の通りとする
(3) 寸法・その他の許容差は、下記項目による
製品長さ ±5mm (フランジ 類はJIS規格に準ずる)
管厚 JIS規格に準ずる
ヒート高さ 塗装に支障の無いように仕上げる
3. 塗装
(1) 範囲及び種類
全面ポリエチレンライニング1.0mm以上とする
ただし、ボルト孔及び座がり部は水道用液状エポキシ樹脂塗料2回塗りとする
塗り分けは、図面の通りとする
(2) 下地処理
鋼面を1種ケレンにより行う
4. 試験及び検査 (納品前検査)
検査は、(公社)日本水道協会検査員の立会検査によって行う
(1) 寸法検査 外観・形状
(2) 塗装検査 膜厚検査 (電磁微厚計により測定)
ピンホール検査 (レディードテクターにより検査)
(2) 材料検査 ミルシートの提出により確認する
5. 表示
検査に合格した管は、所定の場所下記項目を表示する
(1) (公社)日本水道協会マーク
(2) 製造業者名 (または、その略号)
(3) 管番号
(4) 呼び径
6. 提出書類 (各1部)
(1) 受検証明書 (日本水道協会検査)
(2) 材料ミルシート
(3) 検査成績表 (寸法・塗装)
(4) 工程写真

位置図

S=1:50000

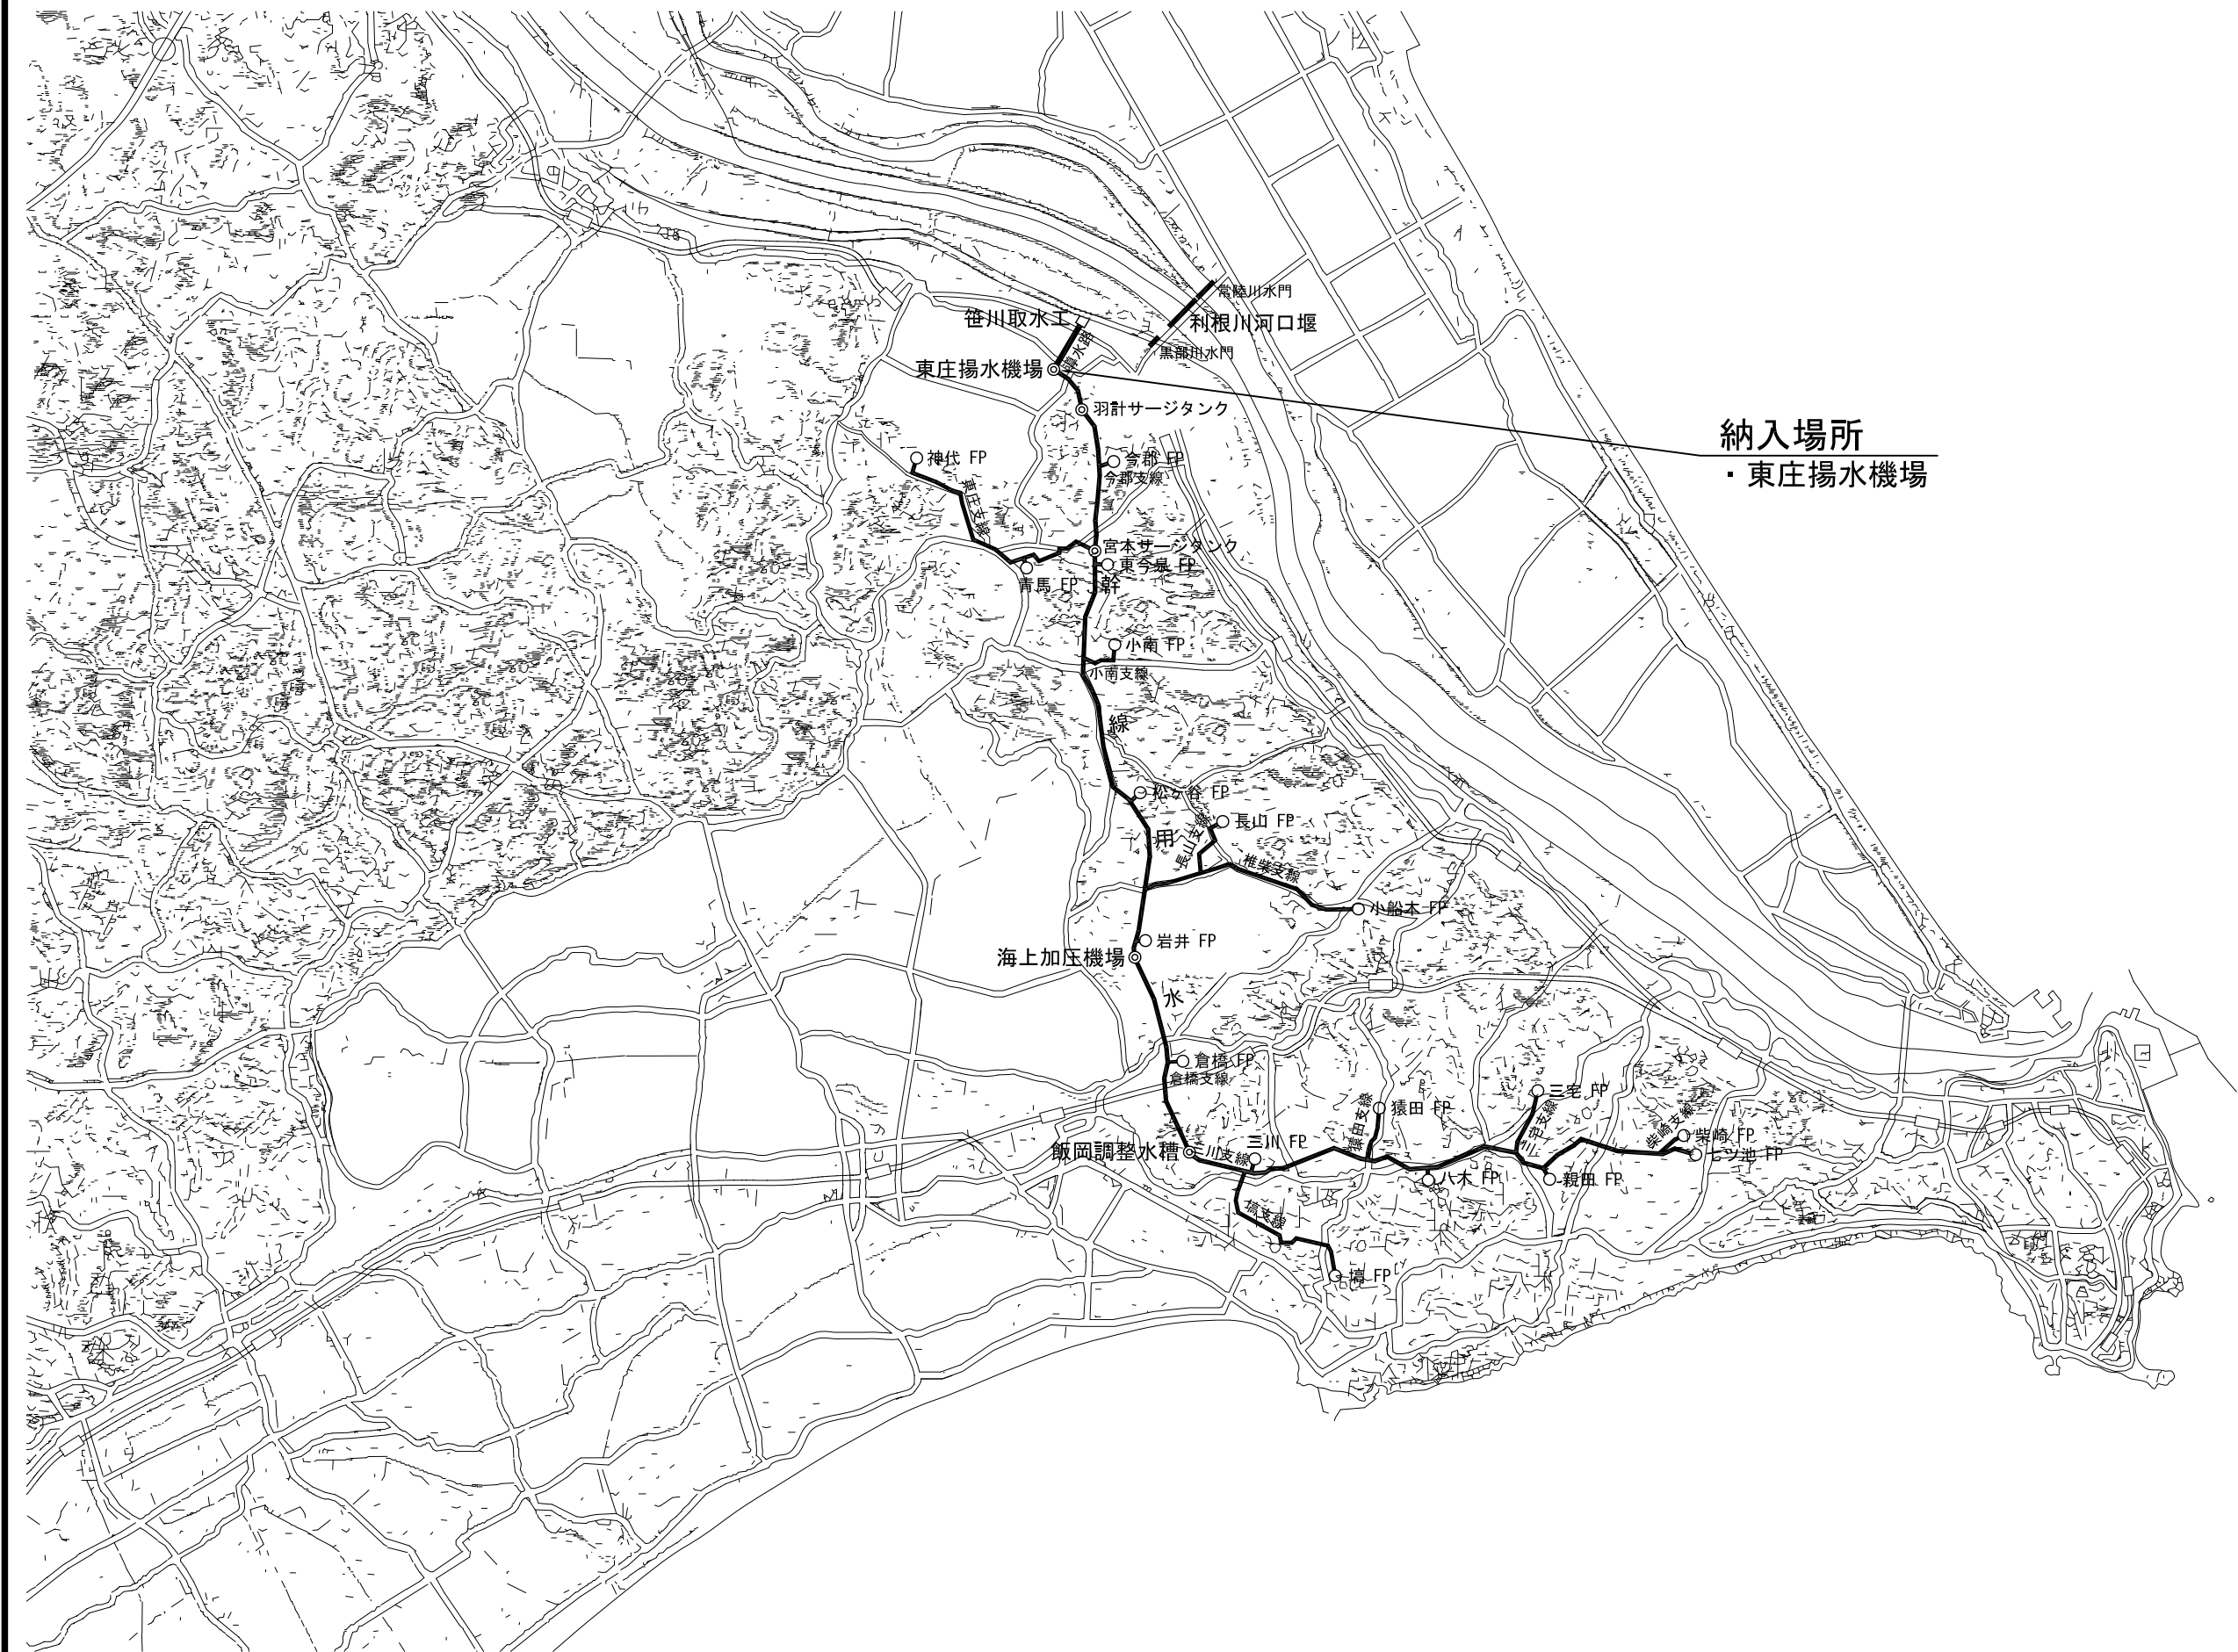

件 名 東総用水施設ワツツ 蓋製作購入等	
名 称 位 置 図 (参考図)	
登録番号	整理番号
独立行政法人水資源機構 千葉用水総合管理所	

【見積参考資料】概略工程表

件名： 東総用水施設フランジ蓋製作購入等

業種	単位	数量	5月			6月			7月			8月			備考
東総用水施設フランジ蓋製作購入等	式	1													
フランジ蓋製作購入等	式	1													
製作・購入	式	1													
納入	式	1													
引取・処分	式	1													
以下余白															

この「見積参考資料」は、入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。したがって、「見積参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、業務内容等を充分考慮して、業務を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「見積参考資料」の有効期間は、この業務の入札日までとする。

参考資料

単 価 見 積 参 考 資 料

件名 東総用水施設フランジ蓋製作購入等

この「単価見積参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、請書第1条にいう別冊の仕様書及び図面ではない。従って、「単価見積参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、内容を充分考慮して、完了するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「単価見積参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。また、「単価見積参考資料」は見積りに資するための資料であるため、原則、質問は受け付けないものとする。

單価見積参考資料

[illegible]

フランジ蓋 納入場所・引取場所 遠景



フランジ蓋 納入場所・引取場所 近景



引取フランジ蓋 劣化状況1



引取フランジ蓋 劣化状況2

