

令和7年8月1日
独立行政法人水資源機構
利根川下流総合管理所

黒部川水門上流部での塩分濃度上昇について

令和7年8月1日16時40分頃に、黒部川水門上流部において流水の塩分濃度上昇が確認されました。このため、水門の全閉操作を行いました。

現時点（21時現在）において、黒部川水門上流で取水している銚子市水道、東総用水への影響はなく取水を継続しています。

引き続き関係機関と密に連絡をしてまいります。

なお、塩分濃度の上昇した原因については現在調査中です。

発表記者クラブ： 香取市記者クラブ、銚子記者会

お問い合わせ先： 利根川下流総合管理所 管理課長 星野（ほしの）

電話 0299-79-3311（代表）


黒部川水門 周辺位置図・黒部川水門上流の塩化物イオン濃度



■ 銚子市水道、東総用水への影響はなく取水を継続中

■ 黒部川水門上流の塩化物イオン濃度 (mg/l)

上昇前 (16:20)	上層310	下層299
ピーク (16:50)	上層7518	下層1037
現在 (21:00)	上層453	下層521

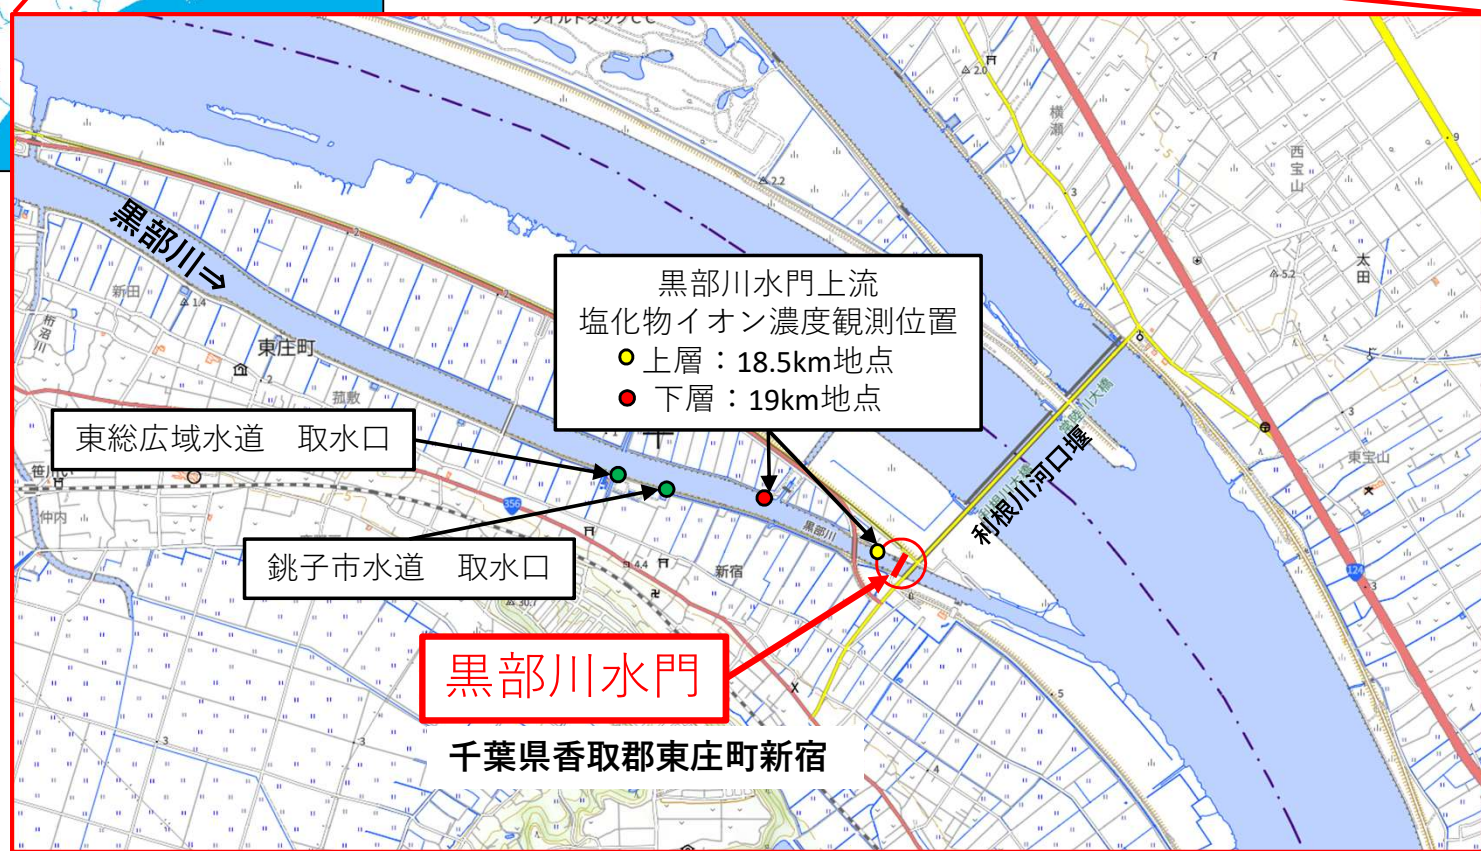

黒部川水門 概要

黒部川水門	位 置	千葉県香取郡東庄町新宿 とうのしょうまちにいじゅく
	計画高水流量	毎秒300m ³
	ゲートの形状	制水ゲート 2門 形 状 ローラゲート 大 き さ 幅20.0m×高9.0m 開閉速度 毎分0.3m 閘門ゲート 1ヵ所 形 状 ローラゲート 大 き さ 上流側 幅6.4m×高5.5m 下流側 幅6.4m×高9.0m 開閉速度 高速 毎分2.0m 低速 毎分0.6m
	ゲートの敷高	Y. P. - 3.0m
	閘 室	有効幅6.4m×長23.0m ゲート下端 Y. P. + 4.0m (ゲート全開時)



<黒部川水門の目的>

- ・利根川下流部の塩害防除
- ・黒部川の洪水防御