

ゲート室上屋撤去計画

東側立面図

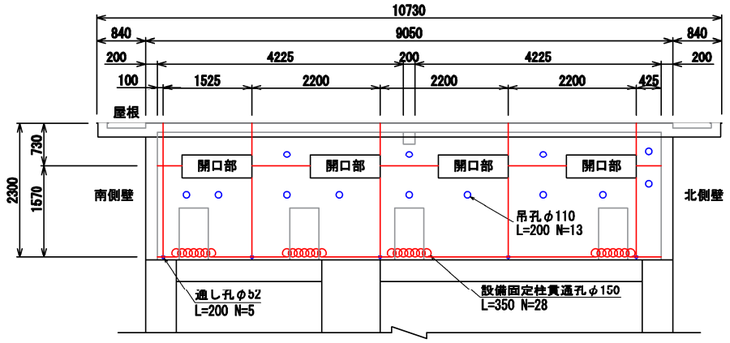


西側立面図

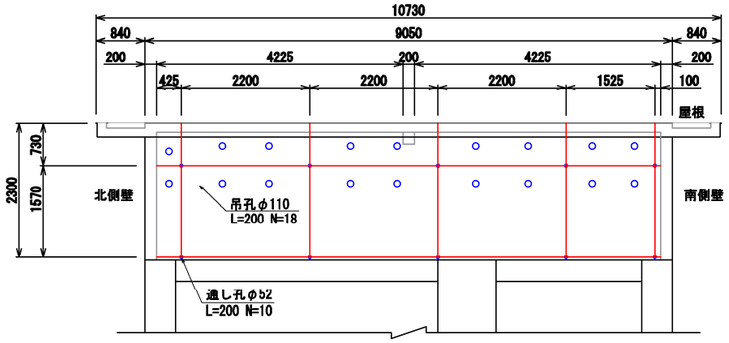


ウォールソイング工切断延長(t150) : 41m
ウォールソイング工切断延長(t200) : 56m
設備固定柱貫通孔(φ150 - L350) : 28箇所
梁貫通孔(φ150 - L350) : 6箇所
吊孔(φ110 - L150) : 44箇所
吊孔(φ110 - L200) : 37箇所
通し孔(φ52 - L150) : 12箇所
通し孔(φ52 - L200) : 15箇所


断面図(南北断面)

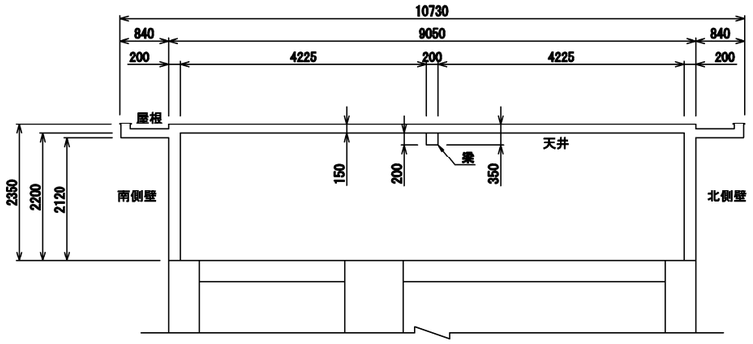


南側立面図

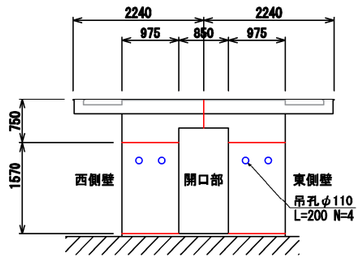


断面図(東西断面)

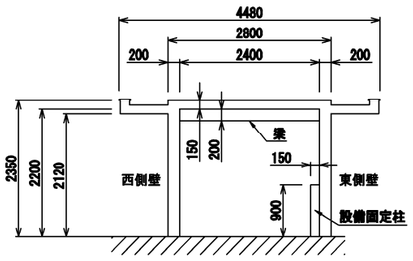


北側立面図

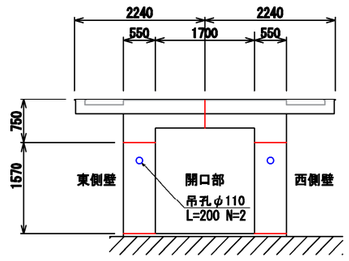

平面図

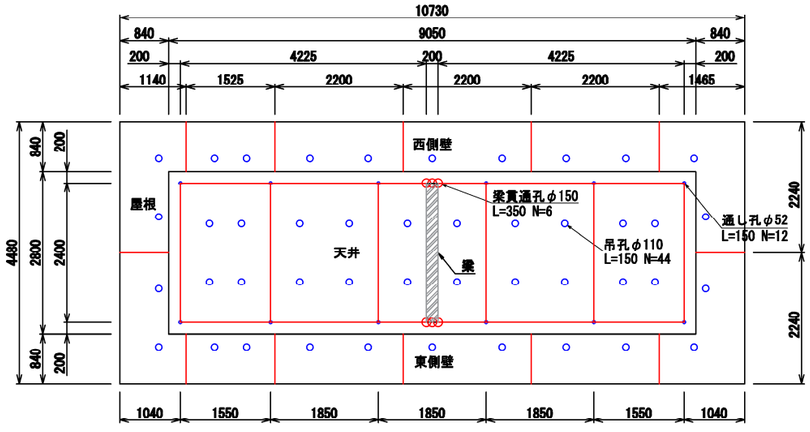

平断面図

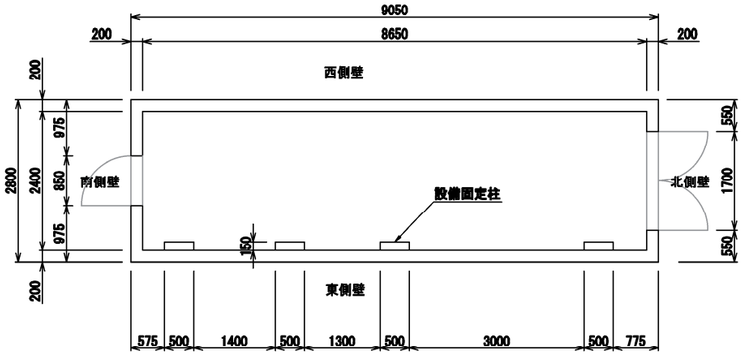

工事名			
名　称	ゲート室上屋撤去計画(参考図)		
登録番号		整理番号	