

消防ポンプ等点検整備

参考図

この「参考図」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、請負契約上の拘束力が生じるものではない。受注者は履行条件等を十分考慮して、施行方法、安全対策等一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。



なお、この「参考図」の有効期間は、本業務の入札日までとする。また、「参考図」は見積りに資するための資料であるため、原則、質問は受け付けないものとする。

令和7年10月


独立行政法人水資源機構 利根導水総合管理所

参 考 図 目 録 (1/1)

[illegible]

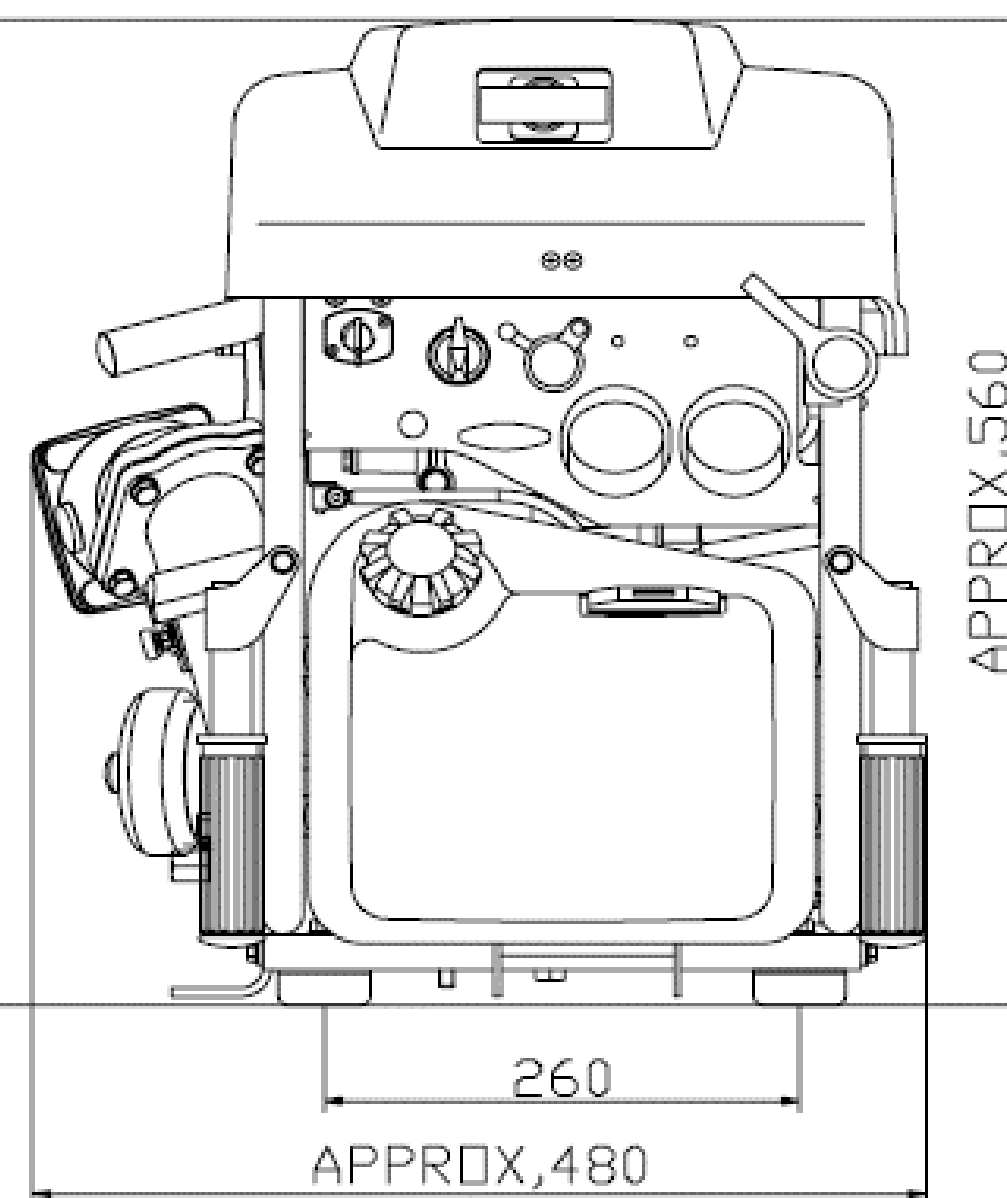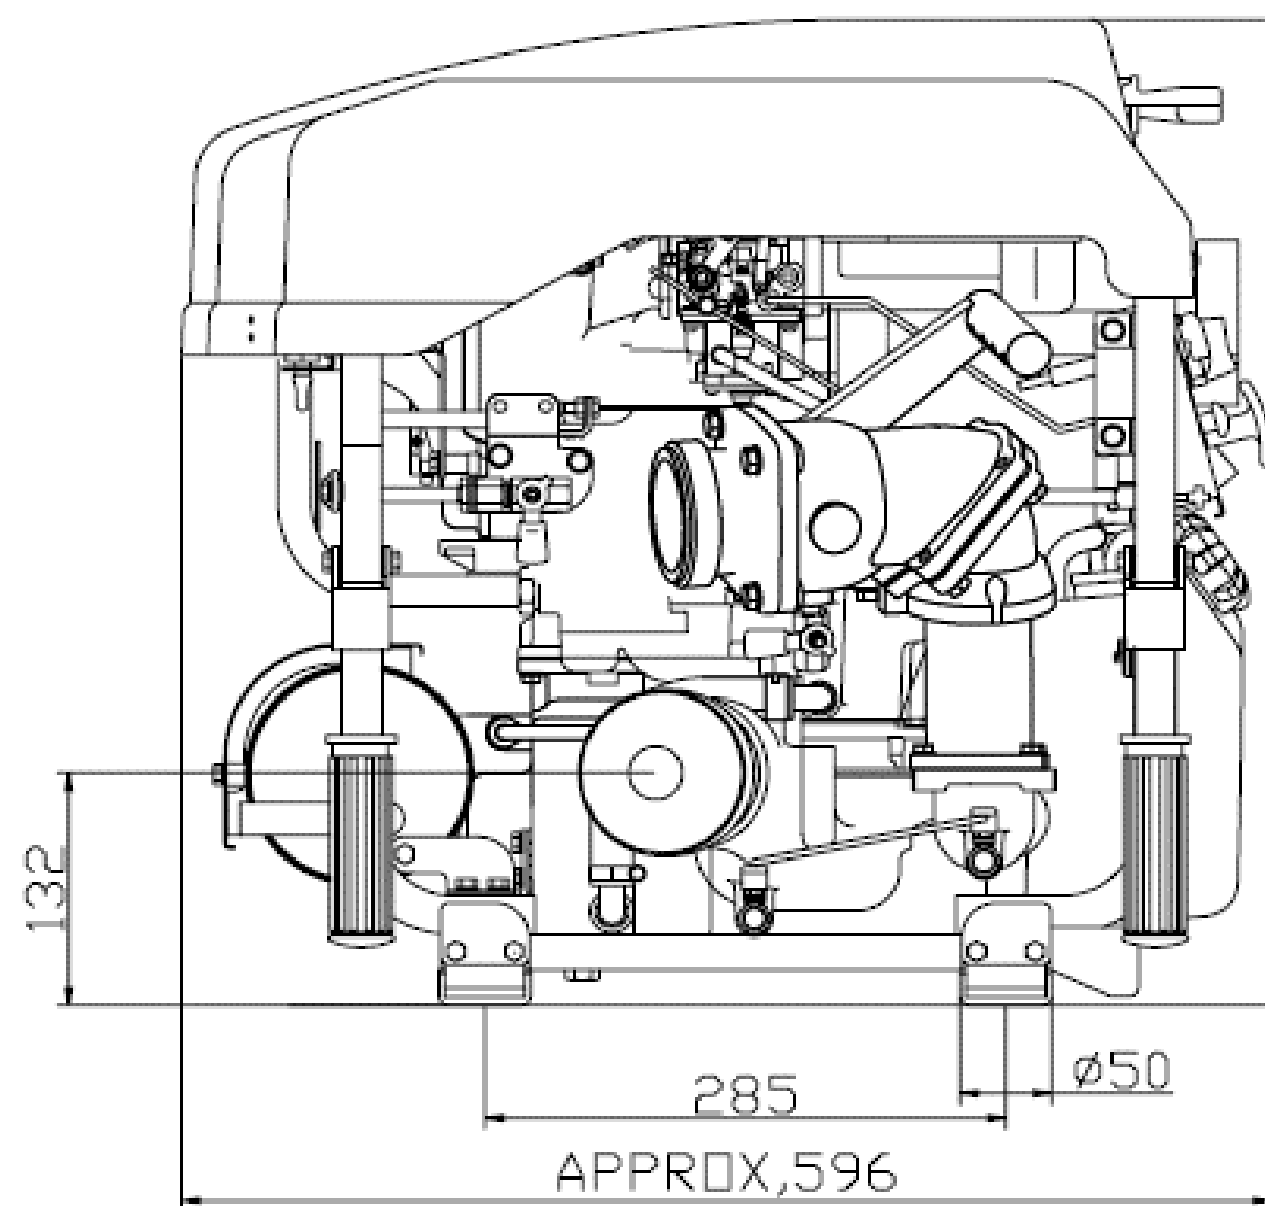


件名	消防ポンプ等点検整備		
名 称	消防ポンプ 外形図		
登録番号		図面番号	1
独立行政法人 水資源機構 利根導水総合管理所			

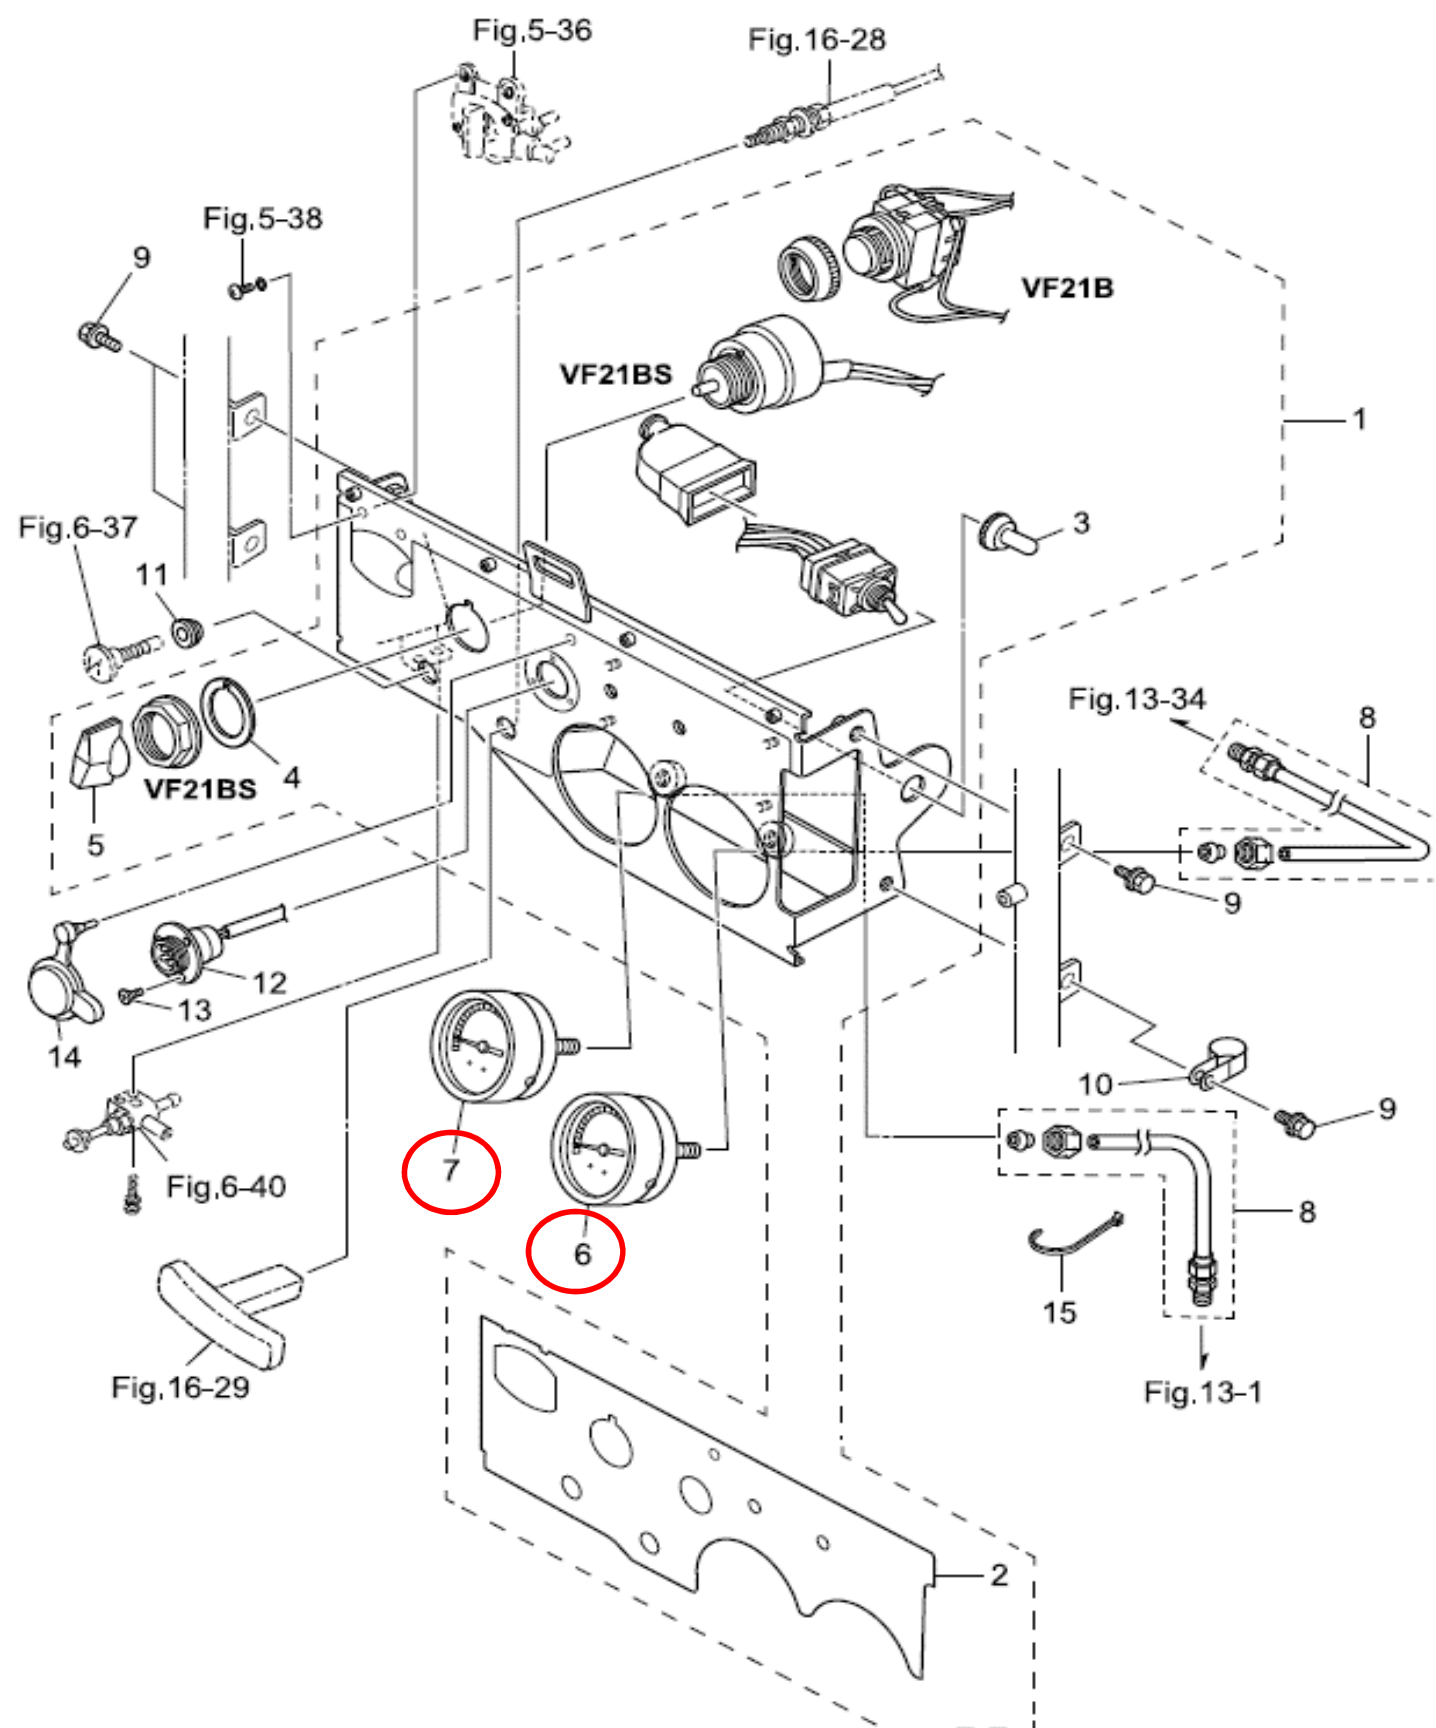


番号	名称	部品番号	数量
6	プレッシャーゲージ	1P6-33110-0	1
7	バキュームゲージ	1P6-33120-0	1

件名	消防ポンプ等点検整備		
名 称	コントロールパネル・ゲージ関係 消防ポンプ		
登録番号	図面番号		2
独立行政法人 水資源機構 利根導水総合管理所			

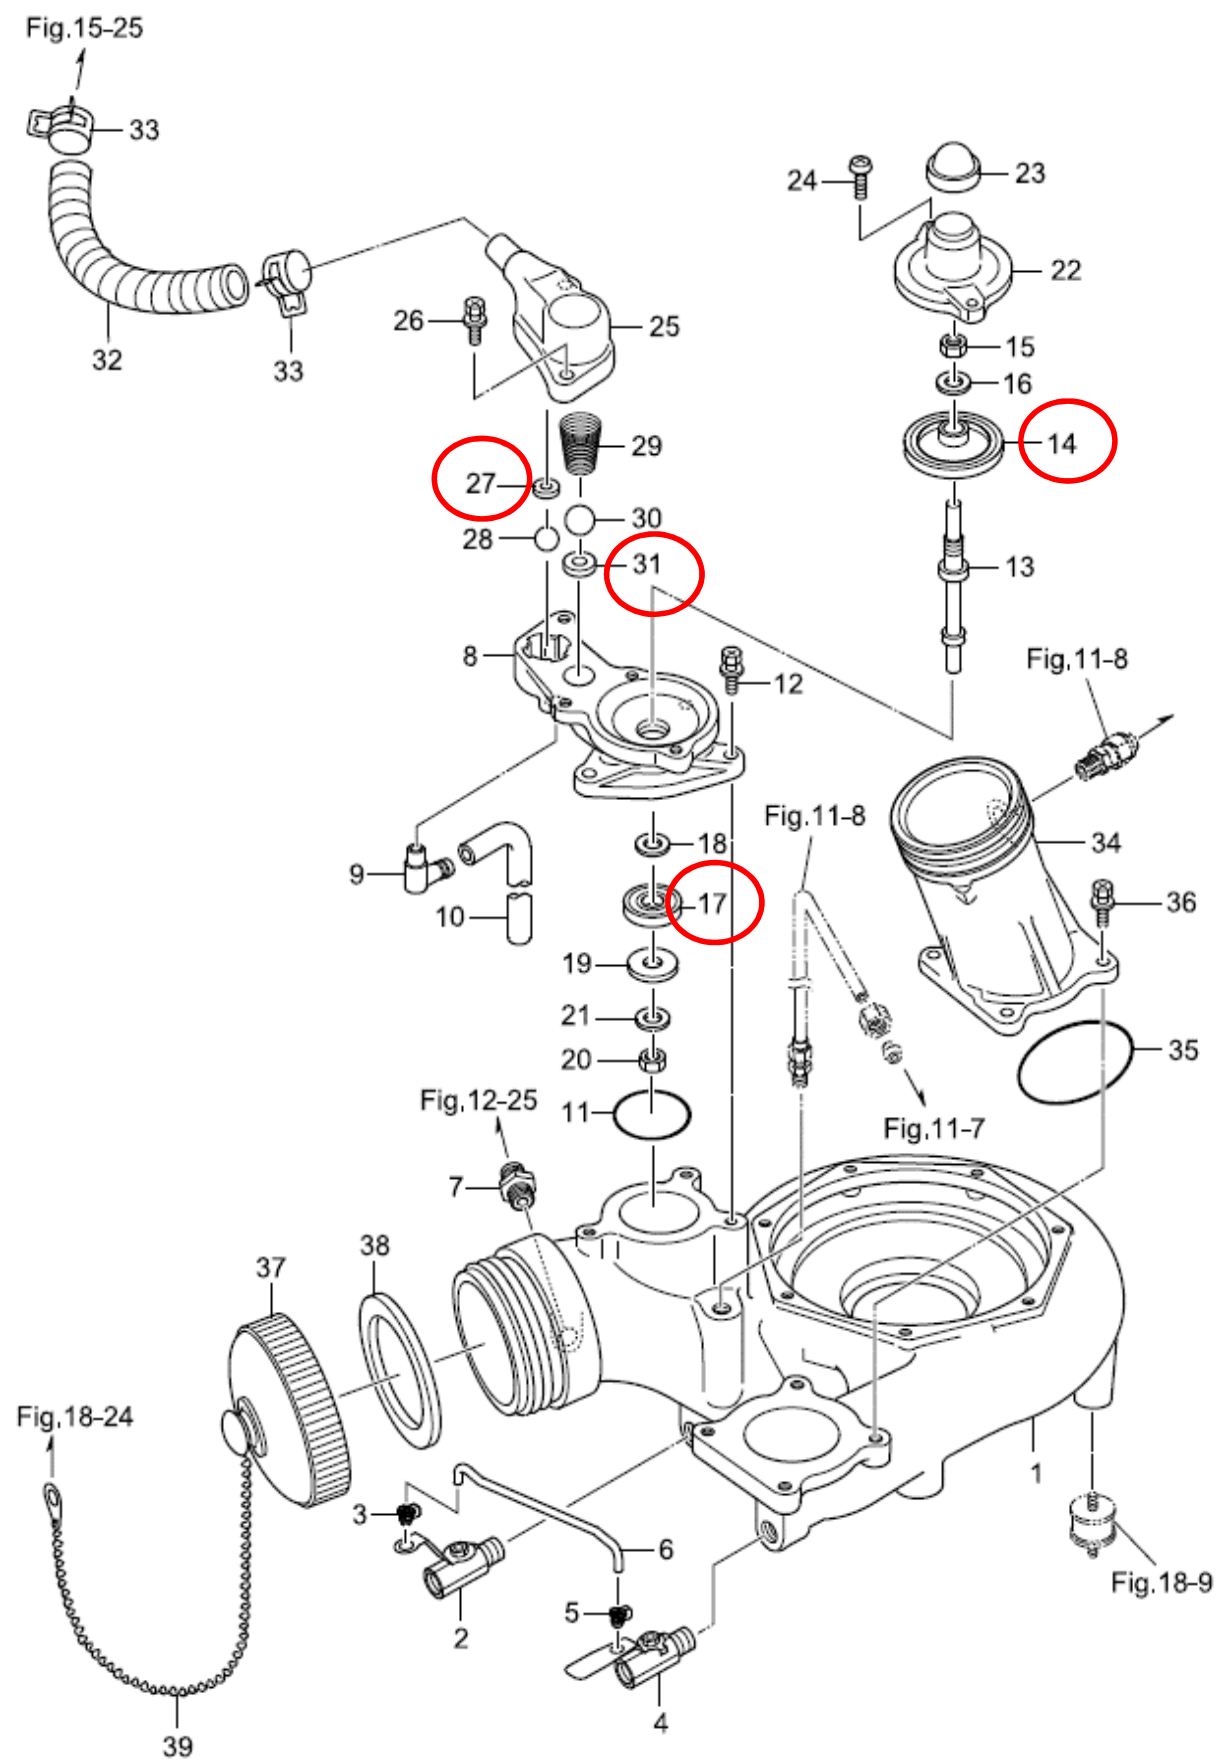

見出番号	名称	部品番号	数量
14	ダイヤフラム	159-30631-0	1
17	ウォーターストップバルブ	159-30636-0	1
27	ラバーシート小	151-30101-0	1
31	ラバーシート大	159-30616-2	1

件名	消防ポンプ等点検整備		
名 称	ポンプケース関係 消防ポンプ		
登録番号		図面番号	3
独立行政法人 水資源機構 利根導水総合管理所			


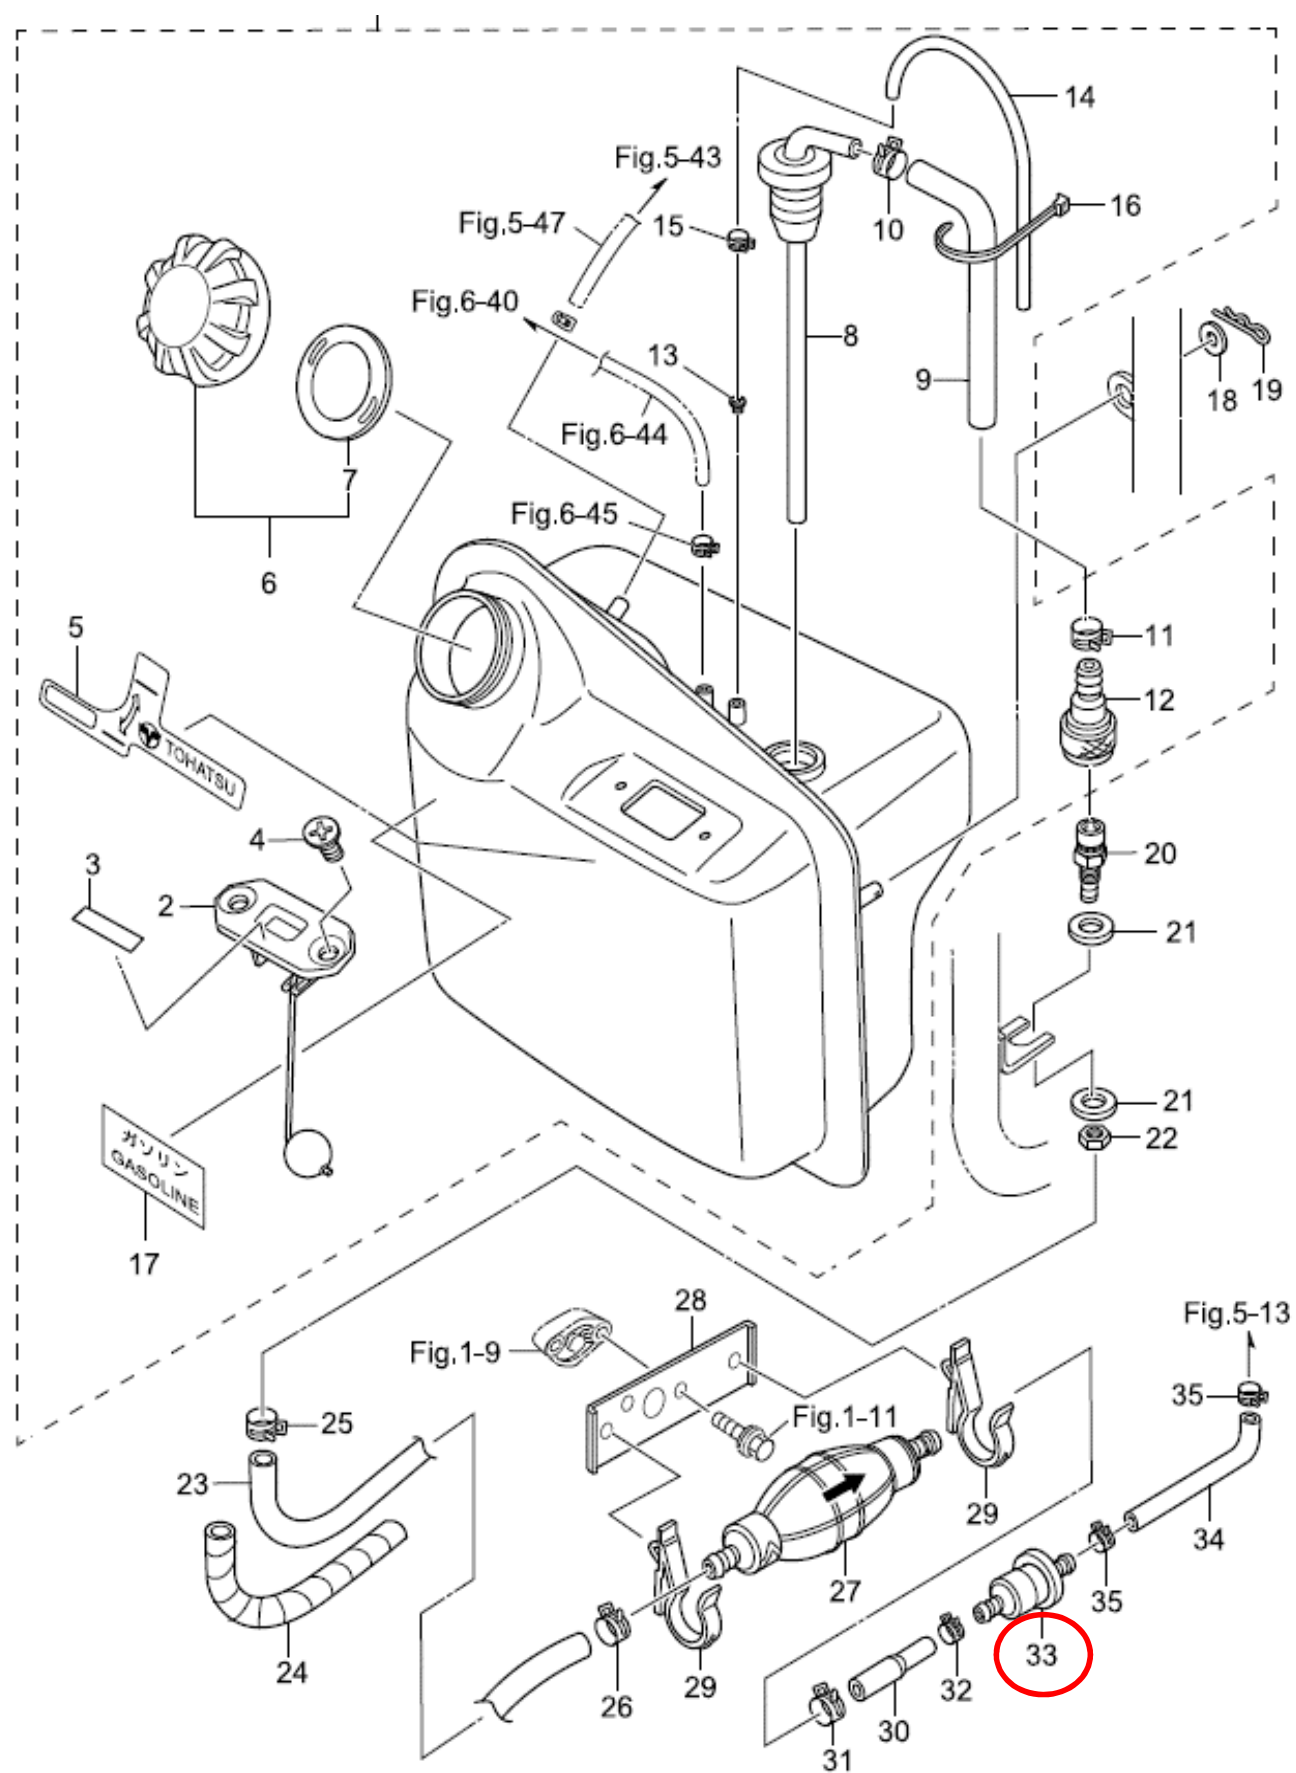


見出番号	名称	部品番号	数量
33	フュエルフィルタASSY	369-02230-1	1

件名	消防ポンプ等点検整備
名 称	フュエルタンク関係 消防ポンプ
登録番号	図面番号 4
独立行政法人 水資源機構 利根導水総合管理所	

主文注

殿

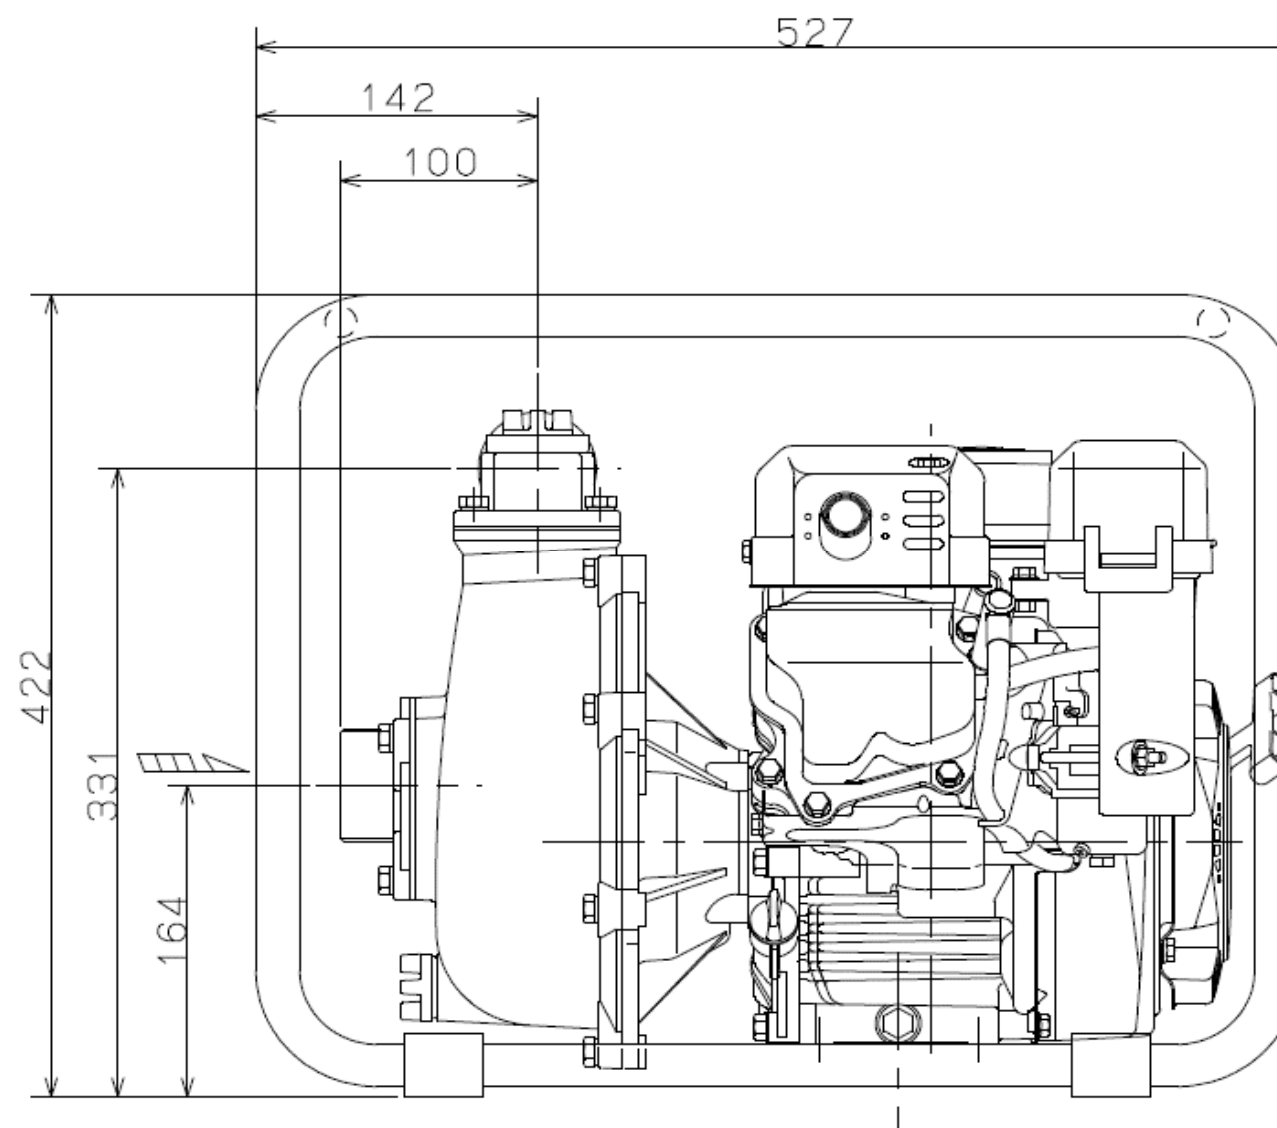
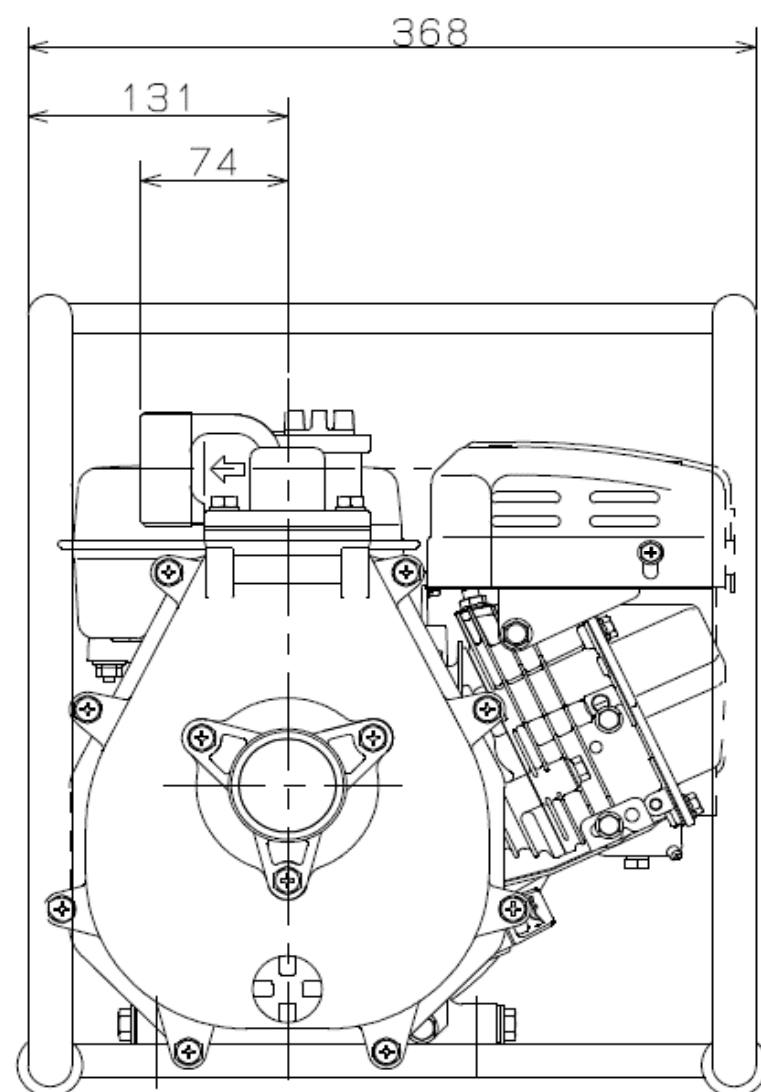


ポンプ仕様	
口径	50mm
形式	ER-50EX
全揚程	max 30 m
吐出量	max 0.55 m ³ /min
接続部ネジ	管用平行オネジ (G2)
エンジン仕様	
製造者	富士重工業 (株)
機関名称	空冷4サイクルOHC型 ガソリンエンジン
形式	EX130C10231
総排気量	126 cc
連続定格出力	2.2/3600 kW/min ⁻¹
最大出力	3.2/4000 kW/min ⁻¹
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量	2.3 L
始動方式	リコイル式
乾燥質量	24.4 kg

標準附属品

品名	個数
ホースカップリング	2組
ストレーナ	1
ホースバンド	3

件名	消防ポンプ等点検整備
名称	エンジンポンプ (ER-50EX) 外形図
登録番号	図面番号 5
独立行政法人 水資源機構 利根導水総合管理所	

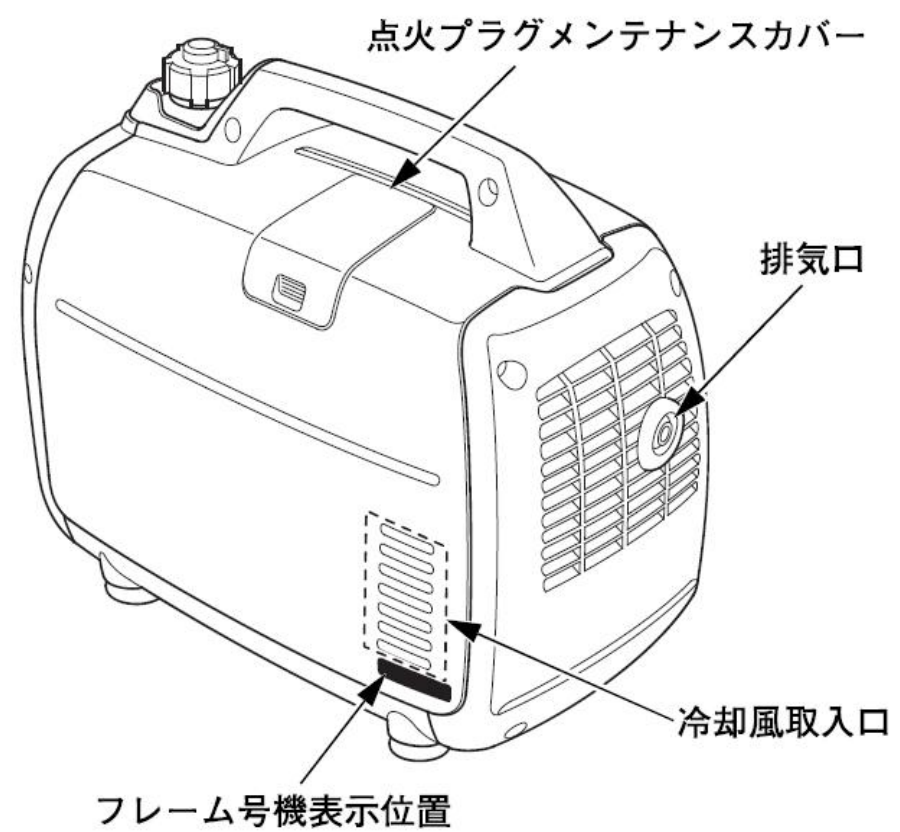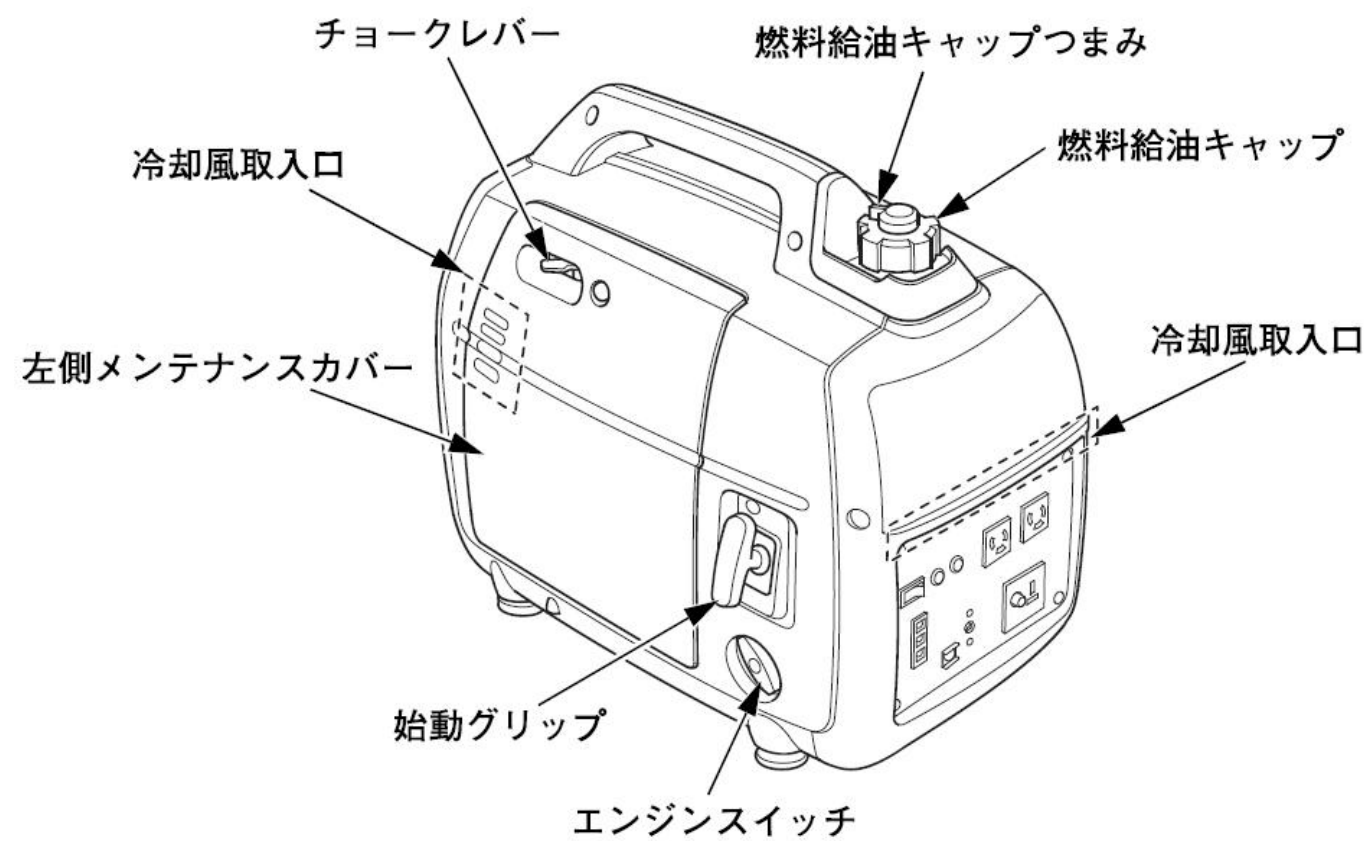

件名	消防ポンプ等点検整備	
名 称	発動発電機 外形図	
登録番号	図面番号	6
独立行政法人 水資源機構 利根導水総合管理所		