

香川用水調整池(宝山湖)からの取水について

ほうざん こ

独立行政法人水資源機構香川用水管理所では、香川県からの要請により吉野川の第三次取水制限の実施に伴い、令和4年7月2日(土)午前10時頃より香川県三豊市にある香川用水調整池(宝山湖)から香川用水へ取水(日量3万9千 m^3)を開始します。

また、これに併せて、調整池からの取水開始状況について、報道機関に公開します。

公開時間： 7月2日(土) 9時45分から11時00分

集合場所： 別紙位置図参照

なお、降雨等により取水開始日に変更となる場合には、別途お知らせします。



令和4年6月30日

独立行政法人水資源機構 吉野川本部



発表記者クラブ

高松経済記者クラブ

問い合わせ先

独立行政法人水資源機構 香川用水管理所
住所：香川県仲多度郡琴平町榎井891-2
電話：0877(73)4221

よこかわ かさまつ
横川、笠松

早明浦ダム貯水池状況
(QRコード)



香川用水調整池(宝山湖)貯水状況
(QRコード)



参考資料

● 第三次取水制限について(7月2日9時～)

吉野川上流にある早明浦ダム（高知県土佐町・本山町）の貯水率が7月2日に30%以下になることが予測されたことから、6月10日の吉野川水系水利用連絡協議会の決定に基づき、7月2日9時から第三次取水制限が開始されることになりました。第三次取水制限の開始に伴い、吉野川の池田ダム地点から取水している香川用水の取水量は、計画値の50%となります。

香川用水では水道用水の補給として、香川用水調整池（宝山湖）から0.452m³/s取水することにより、渇水状態を緩和します。

● 過去の香川用水調整池（宝山湖）からの取水実績

平成21年4月の香川用水調整池（宝山湖）の運用開始以降、取水制限により香川用水調整池（宝山湖）から取水を開始した過去の実績は、以下の通りです。

- ・ 平成21年6月22日から取水開始

水道用水を延べ26日間にわたって補給（総量約74万m³）

- ・ 平成25年8月19日から取水開始

水道用水を延べ13日間にわたって補給（総量約35万m³）

報道関係者の皆様へ（お願い）

この度の香川用水調整池（宝山湖）からの取水開始状況の公開に際しまして、以下の点について、ご了解とご協力をよろしくお願いいたします。

- ① 誠に勝手ながら、現地でのご案内は9時45分を目途に開始させていただきます。途中からのご参加も可能ですが、その際には、個別にご説明することは今後の作業等の都合上困難であることをご承知おき下さい。
- ② 取水開始時の操作室内におきましては、職員が揚水機を稼働し、目標とする調整池からの取水量に到達するまで機器の調整や各計器の確認作業を行っております。

このため、取水操作開始から、完了するまでの間（概ね30分間）におきましては、保安上の理由及び職員の作業環境等の確保のため、操作室の退室をお願いいたします。

ただし、取水操作が完了した後、取水量を表示する計器について公開することで対応させていただきます。



なお、操作室はスペースが狭いため、多くの報道関係者が一度に入室することは出来ません。このため、職員の指示に従って入退出していただきますようご協力をお願いします。

- ③ 取材の際は、感染症対策としてマスクの着用をお願いします。

位置図



拡大図

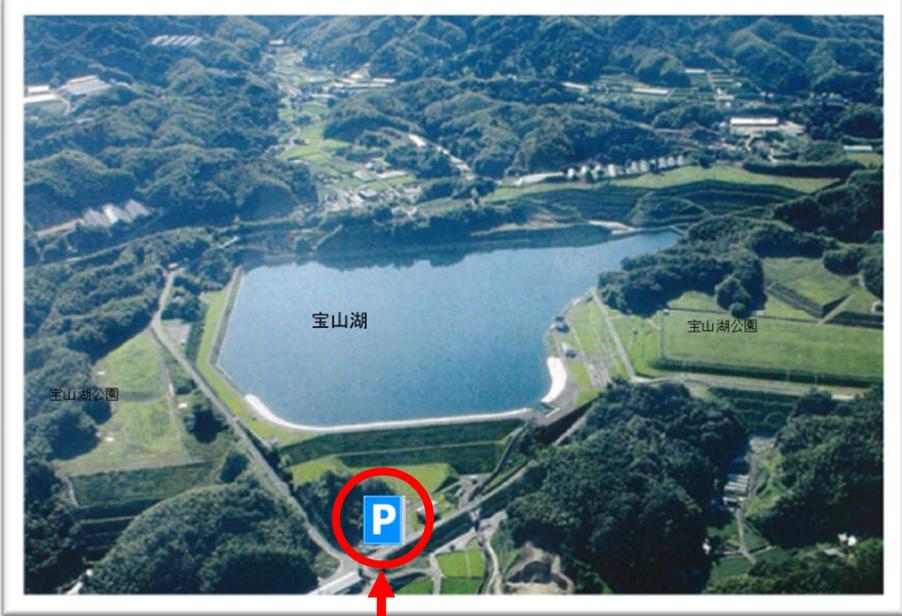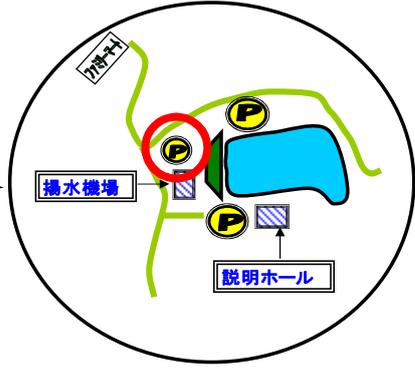

集合場所

マップコード

77 167 706*75



(QRコード)



香川用水調整池(宝山湖)について

宝山湖は、近年の慢性的な渇水状態の緩和対策や大地震などの不測の事態に対処するため、香川用水のうち、水道用水を一時的に貯留しておき、渇水時の補給又は緊急時の活用を目的とした調整池。

名称	香川用水調整池(宝山湖)
総貯水量	約3,070,000 m ³
有効貯水量	約3,050,000 m ³ (うち水道用水 3,000,000 m ³)
完成年月	平成21年3月

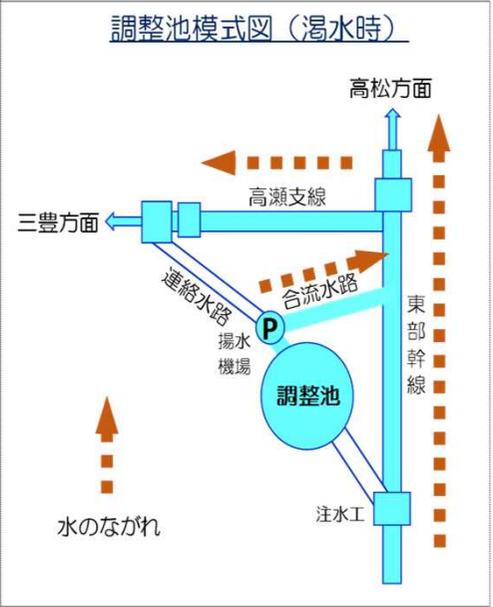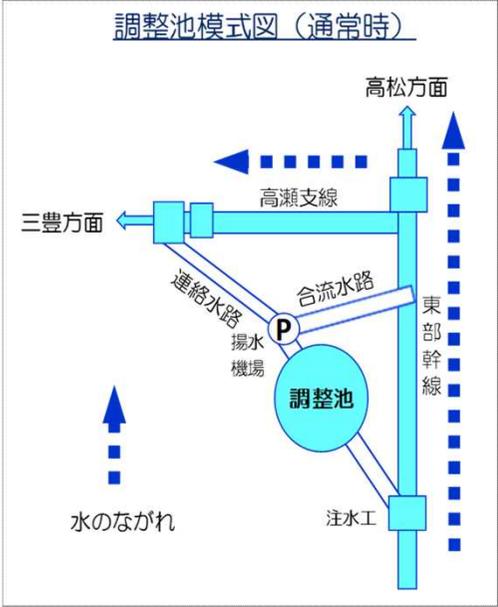

宝山湖 (香川用水調整池)

宝山湖は私たちの暮らしや経済活動を支える水道のための施設です。



※図中の取水設備→揚水機場→香川用水東部幹線水路へ宝山湖の水を流します。

宝山湖周回道路より、宝山湖の様子を撮影いただけます。