旧 吉 第 ２６８ 号
令 和 6 年 2 月 13 日

参 考 見 積 募 集 要 領

次のとおり参考見積を募集します。

令和6年2月13日

独立行政法人水資源機構
旧吉野川河口堰管理所長　河原田　一州

１．目的

この参考見積依頼書は、旧吉野川河口堰管理事業で予定している業務等の積算資料の参考とするため見積を募集するものです。

２．参考見積書の提出等

参考見積書は次に従い提出してください。

（１）参考見積書の様式は自由とします。別紙参考様式（参考見積書例）を参考にしてください。

（２）見積有効期限　令和7年 3月31日まで

（３）提出期間　　令和6年 2月27日まで

ただし、持参する場合は、上記期間の9時から17時まで（土日、祝日、平日12時から13時までを除く。）

（４）提出先

独立行政法人水資源機構　旧吉野川河口堰管理所　所長　河原田　一州　宛

【担当】企画調整グループ

〒771－0144　徳島県徳島市川内町榎瀬841

TEL 088－665－1435　FAX 088－665－1374

（５）提出方法

書面は郵送、ＦＡＸ（社印があること）又は持参により提出してください。

３．参考見積内容

（１）見積内容は「参考見積仕様書」のとおりとします。

４．見積依頼書に対する質問

この見積依頼書に対する質問がある場合は、次に従い書面（様式は自由）により提出してください。

（1）提出期間　令和 6 年 2 月 16 日まで
　ただし、持参する場合は、上記期間の 9 時から 17 時まで（土日、祝日、平日 12 時から 13 時までを除く。）
（2）提出場所　2．（4）に同じ。
（3）提出方法　2．（5）に同じ。

5．質問に対する回答
質問に対する回答は、令和 6 年 2 月 20 日までに書面で回答します。

6．参考見積書作成及び提出に要する費用
参考見積提出者の負担とします。

7．ヒアリング
提出していただいた参考見積書についてヒアリングを実施することがあります。

－　以　　上　－

（別添資料－1）

参　考　見　積　仕　様　書

見積対象の作業内容を記載します。

第１章　作業内容

第１節　概　　要

１－１　対象設備の概要

１．本対象設備　移動型振動診断装置

なお構成機器は、別添参照

第２節　作　　業

２－１　作業内容

作業の内容は、次のとおりとする。

設　備　名	項　目	数量	備　　考
移動型振動診断装置	MK-10000D-A ボードコンピュータ取替	１式	JFEｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ(株)製

第３節　見積項目

３－１　ボードコンピュータ取外

１．既設ボードコンピュータを取外すものとする。

３－２　ボードコンピュータ取付

１．新規ボードコンピュータを取付るものとする。

なお、取替後はシステム構成図のMK-10000D-Aとモバイルパソコン間で装置が正常に動作するか確認及び調整等を行うものとする。

第４節　その他

１．作業後の保証は、1年とすること

－以　上－

システム構成図

ゲート設備診断装置のシステム構成図を図　　に示す。

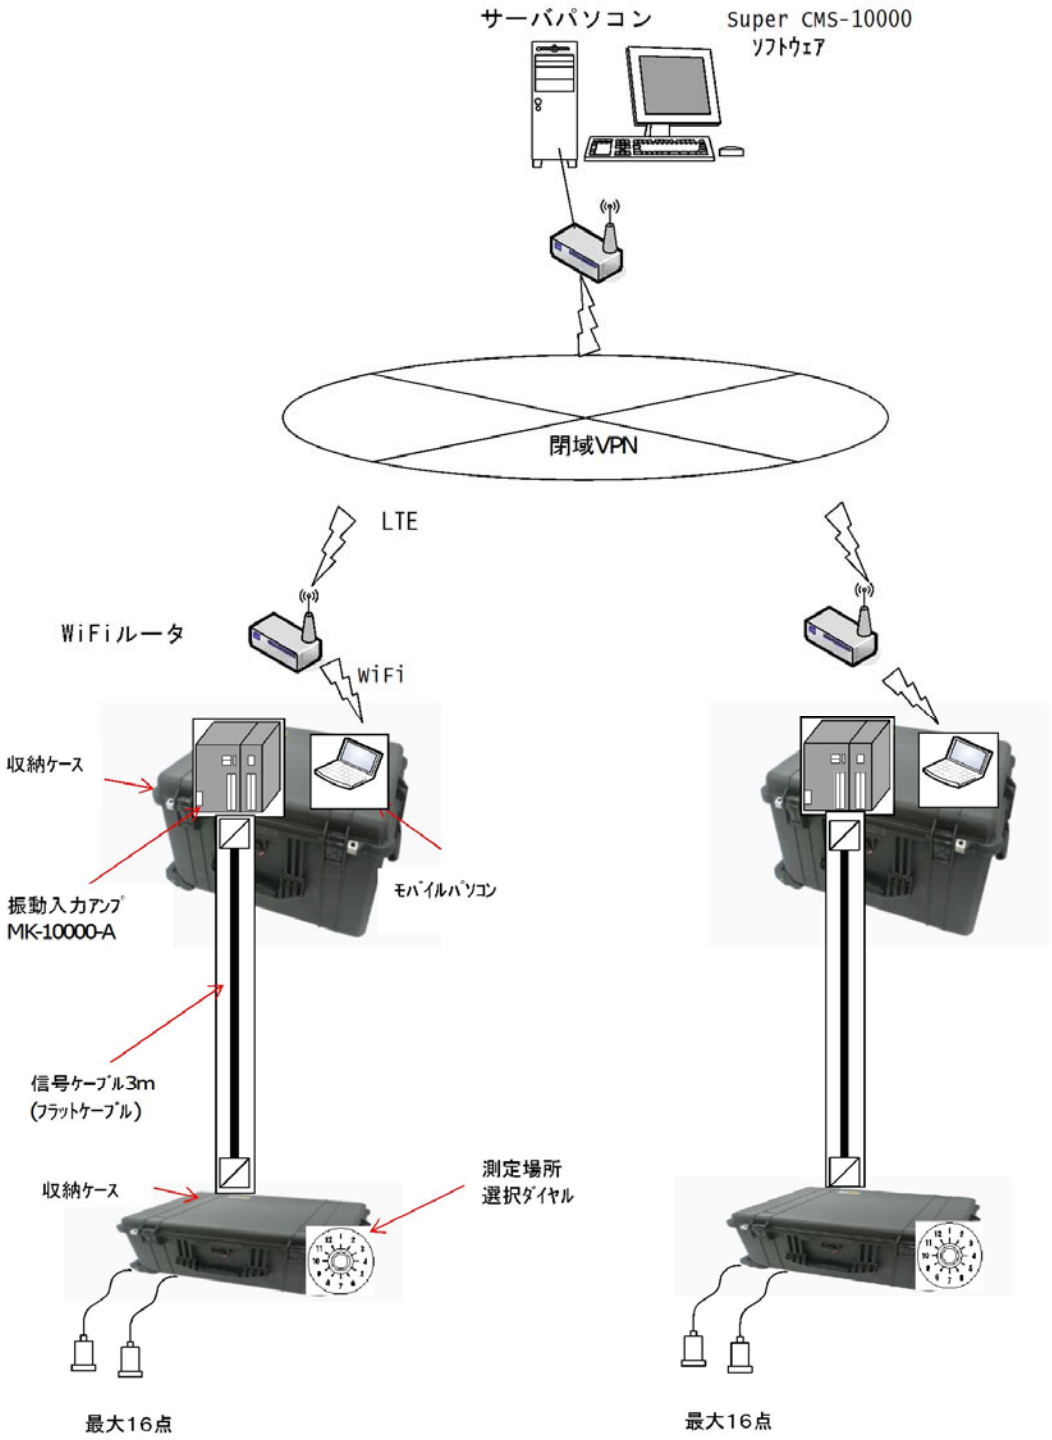

図　　システム構成図

外形図

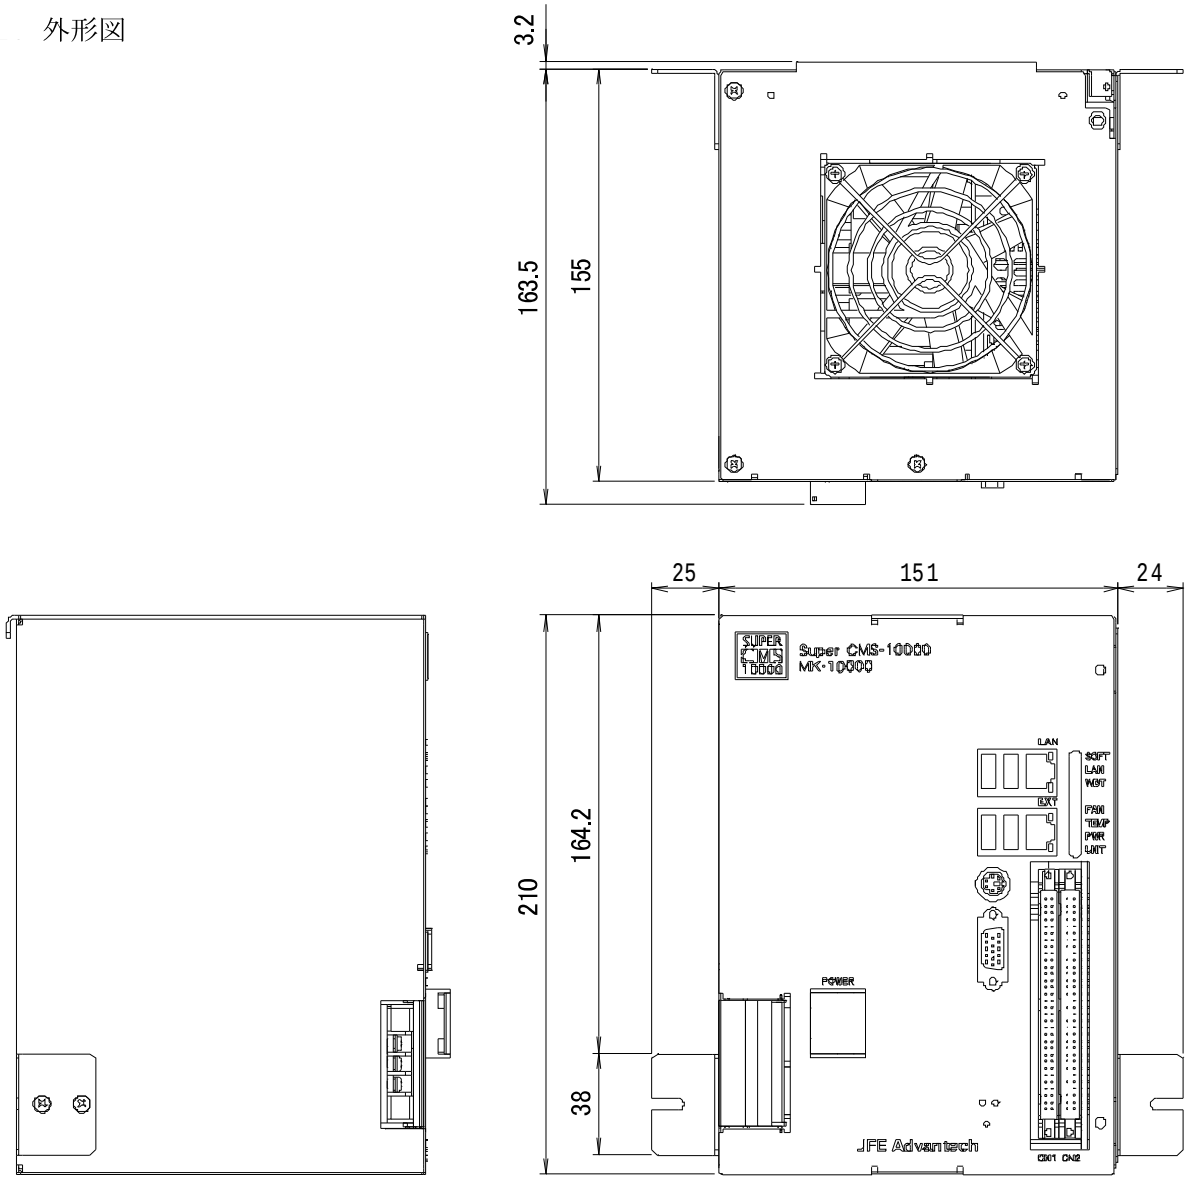

ユニット上下面は放熱ファン用の吸込口、噴出口となっています。
他の部品およびボックス内面とは上下面それぞれ 50mm以上空間を空けてください。

盤への取り付け方法については、MK-10000盤取付要領書をご覧下さい。

構成機器

機器名称	型式・仕様		資料 No.	数量
収納ケース	ポリプロピレン製・W470×H357×D176		VA3-23855	２個
振動センサ	PU-6ALT6-10-NT		仕 V-0697-01	３２個
振動センサ取付用ﾏｸﾞﾈｯﾄ	MK-9002		仕 V-0259-01	３２個
収納ケース	ポリプロピレン製・W560×H450×D250		VA3-23854	２個
ﾓﾊﾞｲﾙﾊﾟｿｺﾝ	Latitude5270		SC-00502-00	２台
振動入力ｱﾝﾌﾟ(振動入力ｱﾝﾌﾟｼｬｰｼ含む)	MK-10000D-A		仕 V-0473-01	２台
	構成	ベースユニット　MU-U10000	仕 V-0474-03	２個
		アナログ･接点切替ユニット　MU-A10000	仕 V-0476-02	２個
	信号用ケーブル(フラットケーブル)　3m		－	２式
ｹｰﾌﾞﾙﾀｯﾌﾟ	ケーブル 3m・6 個口		SE-00048-00	２個
	3P→2P 変換プラグ		－	２個
	アース延長線（3m･両端クリップ）		－	２本
ｻｰﾊﾞﾊﾟｿｺﾝ	PowerEdgeT330　外付け HDD 付属		SC-00504-01	１台
ディスプレイ	24 インチディスプレイ		SC-00511-00	１台
無停電電源装置	[APC] Smart-UPS 750		SC-00412-00	１台
電源管理ｿﾌﾄ	UPS 制御ソフト　SSPCBEW1575J		SC-00512-00	１本
プリンタ	PX-105		SC-00444-01	１台
ラック	RAC-EC11		SC-00445-00	１台
ｿﾌﾄｳｪｱ	Adobe Acrobat Standard 2017		－	１本
	ImageBackup11Pro		－	２本
ｸﾗｲｱﾝﾄｱｸｾｽﾗｲｾﾝｽ	WindowsServer2016 CAL		－	2 CAL

注）各機器の仕様は、別紙構成機器仕様書をご参照ください。各機器の仕様書右上方に、資料 No.を記載しております。

別紙　参考様式

参考見積書

見積№.

独立行政法人水資源機構　旧吉野川河口堰管理所
所長　河原田　一州　様

見積日

下記のとおり御見積り申し上げます。

株式会社〇△□商事
〒123-4567
東京都〇〇区△△町１－２－３
〇△ビル1階
TEL 01-2345-6789
FAX 01-2345-6789

件名　移動型振動診断装置修理
納入期日
受渡場所
取引方法
有効期限　令和7年3月31日まで

合計金額	

名称・規格等	数　量	単位	金　額	備　考
移動型振動診断装置修理				
ボードコンピュータ	1	個		MK-10000D-A用
ボードコンピュータ取外	1	式		
ボードコンピュータ取付	1	式		
動作確認及び調整	1	式		
諸経費※	1	式		
	小　計		0	
	消費税等		0	
	合　計		0	

※諸経費は、事務費、送料（工場から旧吉野川河口堰管理所まで）等を含む