

歩掛参考見積募集要領

次のとおり歩掛参考見積を募集します。

令和8年8月25日

独立行政法人水資源機構

吉野川下流総合管理所長 藪田 和也

1. 目的

この歩掛参考見積の募集は、吉野川下流総合管理所で予定している工事の積算の参考とするための材料単価及び作業歩掛を募集するものです。

2. 参考見積書提出の資格

- (1) 水資源機構における令和7・8年度一般競争（指名競争）参加資格業者の認定を受けていることとします。
- (2) 営業に関し法律上必要とされる資格を有していることとします。
- (3) 水資源機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（平成6年5月31日付け6経契第443号）に基づき、吉野川水系関連区域において指名停止を受けていないこととします。

3. 参考見積書の提出等

参考見積書は、次に従い提出して下さい。

- (1) 参考見積書は、材料単価及び作業項目毎に必要な作業員、資機材の人数等を記載して提出して下さい。

なお、参考見積書の様式は問いませんが、別紙1を参考として下さい。

- (2) 提出期間

令和8年9月2日（水） 午後5時まで提出して下さい。

- (3) 提出先

独立行政法人水資源機構 吉野川下流総合管理所長 藪田 和也 宛

【担当】管理課 財津

〒771-1347 徳島県板野郡上板町高瀬字宮ノ本 250-22

TEL 088-624-7733 FAX 088-624-7743

MAIL nyukei_yoshikaryuu@water.go.jp

- (4) 提出方法

参考見積書は持参、郵送、メール又はFAX（社印があること）のいずれかで提出して下さい。（社印は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を明記することで省略することができます）

4. 参考見積内容

- (1) 工事基本条件

幹線水路に起因する漏水対策工事の積算にあたり、必要となる材料単価及び作業歩掛を募集するものとします。

なお、幹線水路は、供用開始後十数年が経過していること及び発生している漏水等の影響により幹線水路には多少の変位が生じていると想定しており、内面補強バンド工による補強を計画しています。

基本となる条件は、次のとおりです。

ア 北部幹線水路（板東地区）

（ア）水路形式：管水路（上流：鋼管、下流：強化プラスチック複合管）

（イ）水路口径：φ2,400 mm

（ウ）進入経路：道路面の人孔（φ600 mm）及び地下部のフランジ鋼管（φ800 mm）から水路内部へ進入して補修地点へ

（エ）進入経路から補修地点までの水平距離：10m以下

（オ）管内排水作業：別件工事により対応（見積対象外）

（カ）補修時期：令和8年12月（予定）

（キ）施工場所：徳島県鳴門市大麻町板東地内

イ 南部幹線水路（乙瀬地区）

（ア）水路形式：管水路（上流：鋼管、下流：強化プラスチック複合管）

（イ）断面規模：φ1,500 mm

（ウ）進入経路：道路面の人孔（φ600 mm）及び地下部のフランジ鋼管（φ800 mm）から水路内部へ進入して補修地点へ

（エ）進入経路から補修地点までの水平距離：10m以下

（オ）管内排水作業：別件工事により対応（見積対象外）

（カ）補修時期：令和9年1月（予定）

（キ）施工場所：徳島県板野郡藍住町乙瀬地内

（2）材料単価

材料単価は、消費税を含まない現着単価とします。

名称	規格	単位	数量	備考
可とう継手補修材 （内面補強バンド）	口径：φ2,400mm 幅：800 mm 内水圧：0.15Mpa 外水圧：0.15Mpa	箇所	1	（板東地区）
可とう継手補修材 （内面補強バンド）	口径：φ1,500mm 幅：800 mm 内水圧：0.15Mpa 外水圧：0.15Mpa	箇所	1	（乙瀬地区）

（3）工事作業項目、作業内容

作業項目	作業内容	作業数量	備考
内面補強バンド設置 （板東地区）	口径：φ2400mm	1 箇所	
内面補強バンド材料搬入 （板東地区）	口径：φ2400mm	1 箇所	
内面補強バンド設置 （乙瀬地区）	口径：φ1500mm	1 箇所	
内面補強バンド材料搬入 （乙瀬地区）	口径：φ1500mm	1 箇所	

（4）工事費の構成と歩掛見積募集範囲

ア 本歩掛参考見積を適用する工事費の構成は、当機構が別に制定する「積算基準及び積算資料（各編）」（以下「基準書」という。）によるものとします。

イ 歩掛参考見積募集範囲は基準書で定義されている直接工事費のうち、上記（3）

「工事作業項目、作業内容」を実施するために必要な作業員、資機材の人数等を募集します。

(5) 作業員の職種と定義

国土交通省が公表している「令和8年度公共工事設計労務単価」における「調査対象職種の定義・作業内容」によるものとします。

5. 募集要領に対する質問

この募集要領に対する質問がある場合においては、次に従い、書面により提出して下さい。書面の様式は問いませんが、別紙2を参考として下さい。

(1) 提出期間：令和8年8月28日（金）午後5時までに提出して下さい。

(2) 提出場所：3. (3)に同じ。

(3) 提出方法：3. (4)に同じ。

6. 質問に対する回答

質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。

(1) 閲覧期間：提出期限の翌日から見積書提出期間終了まで

(2) 閲覧方法：ホームページに掲載します。

7. 参考見積書作成及び提出に要する費用

恐れ入りますが、参考見積提出者のご負担とさせていただきます。

8. 見積有効期限

参考見積書の有効期限は令和9年3月31日までとします。

9. その他

提出していただいた参考見積書について、お問い合わせさせていただく場合があります。

この参考見積書をご提出いただいたことで、工事の指名又は競争参加資格をお約束するものではありません。

ご提出いただいた参考見積書は、工事積算の目的以外には使用いたしません。

【別紙1】参考見積書様式（例）

※様式は自由となりますが、以下の例に記載する事項は必ず記載をお願いいたします。

令和 年 月 日

独立行政法人水資源機構

吉野川下流総合管理所長 藪田 和也 殿

住 所

会 社 名

代表者氏名

印

見 積 書

（件 名）参考見積案件

見積有効期限：令和9年3月31日

記入に当たっては、下表の太枠内へお願いします。

I 材料単価

名称	規格	単位	数量	単価	備考
可とう継手補修材 (内面補強バンド)	口径：φ2400 幅：800mm 内水圧：0.15Mpa 外水圧：0.15Mpa	箇所	1		納期 ○日間
可とう継手補修材 (内面補強バンド)	口径：φ1500 幅：800mm 内水圧：0.15Mpa 外水圧：0.15Mpa	箇所	1		納期 ○日間

注1) 材料単価は、消費税抜きで記入願います。

注2) 備考欄に納期日数を記入願います。

II 作業歩掛

職種ごとに延べ人数(小数点以下第1位まで)を記入願います。

1 可とう継手補修工（板東地区）

1)内面補強バンド設置 1箇所当り単価表 (1箇所当り)

職種	規格	単位	数量	備考
土木一般世話役		人		
特殊作業員		人		
普通作業員		人		
溶接工		人		
機械器具損料				例) 上記○○の○%
諸雑費率		%		例) 上記○○の○%

- 注1) 必要に応じて職種の追加・削除をお願いします。
 注2) 機械器具は、規格、単位、参考単価などを記入して下さい。
 注3) 諸雑費を計上する場合は、何に要する経費なのか記入して下さい。

2)内面補強バンド材料搬入 1箇所当り単価表 (1箇所当り)

職種	規格	単位	数量	備考
土木一般世話役		人		
特殊作業員		人		
普通作業員		人		
諸雑費率		%		例) 上記〇〇の〇%

- 注1) 必要に応じて職種の追加・削除をお願いします。
 注2) 諸雑費を計上する場合は、何に要する経費なのか記入して下さい。

2 可とう継手補修工 (乙瀬地区)

1)内面補強バンド設置 1箇所当り単価表 (1箇所当り)

職種	規格	単位	数量	備考
土木一般世話役		人		
特殊作業員		人		
普通作業員		人		
溶接工		人		
機械器具損料				例) 上記〇〇の〇%
諸雑費率		%		例) 上記〇〇の〇%

- 注1) 必要に応じて職種の追加・削除をお願いします。
 注2) 機械器具は、規格、単位、参考単価などを記入して下さい。
 注3) 諸雑費を計上する場合は、何に要する経費なのか記入して下さい。

2)内面補強バンド材料搬入 1箇所当り単価表 (1箇所当り)

職種	規格	単位	数量	備考
土木一般世話役		人		
特殊作業員		人		
普通作業員		人		
諸雑費率		%		例) 上記〇〇の〇%

- 注1) 必要に応じて職種の追加・削除をお願いします。
 注2) 諸雑費を計上する場合は、何に要する経費なのか記入して下さい。

※以下は、押印を省略する場合のみ記載して下さい。

(連絡先は2以上記載して下さい。)

本件責任者(会社名・部署名・氏名)：

担当者(会社名・部署名・氏名)：

連絡先1：

連絡先2：

【別紙 2】質問様式（例）

令和 年 月 日

独立行政法人水資源機構

吉野川下流総合管理所長 藪田 和也 殿

住 所
会 社 名
代表者氏名

印

質 問 書

（件 名）参考見積案件

番号	質 問 事 項

- 注） 1． 質問事項ごとに番号を付するものとする。
2． 質問は代表者及び代表者から委任状により委任を受けた者が行うものとする。
3． 持参・郵送で質問事項が 2 ページ以上に及ぶ場合、袋とじの上、割り印を行うものとする。

※以下は、押印を省略する場合のみ記載して下さい。

（連絡先は 2 以上記載して下さい）



本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

担当者（会社名・部署名・氏名）：


連絡先 1 ：

連絡先 2 ：



漏水補修計画図(1) (板東地区)

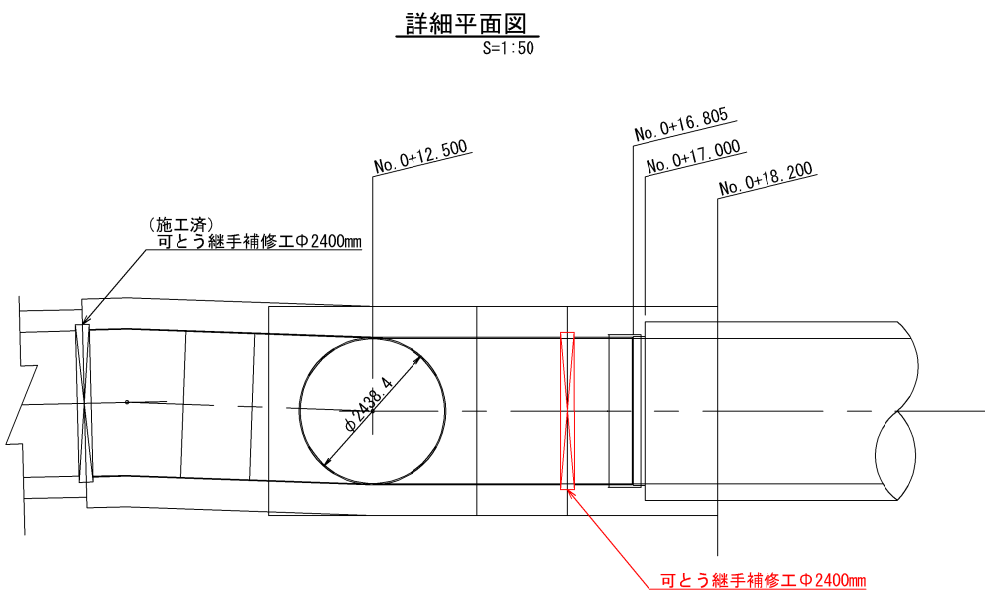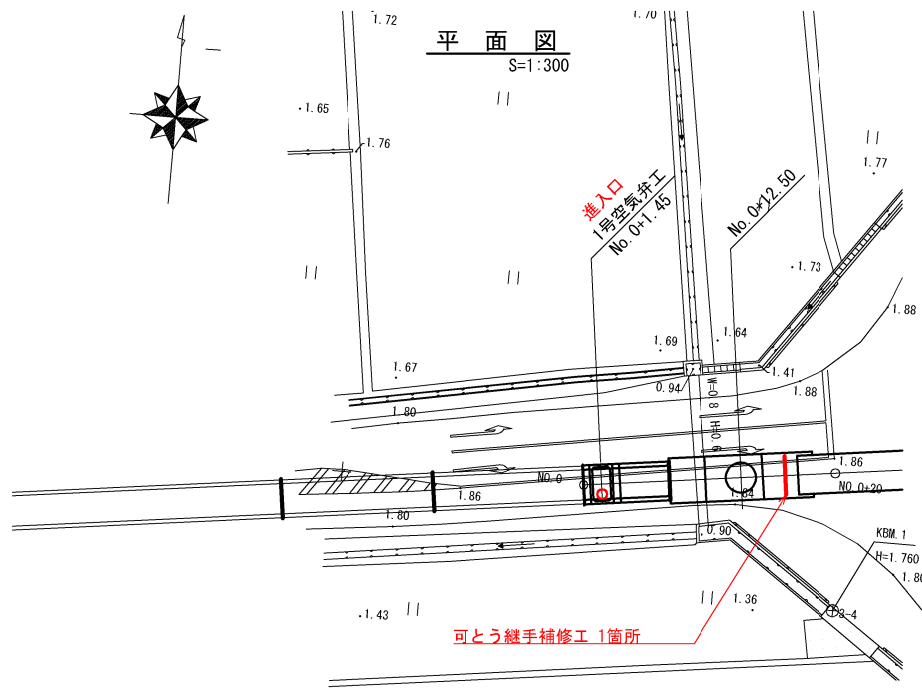

可とう継手補修工断面図
S=1:10

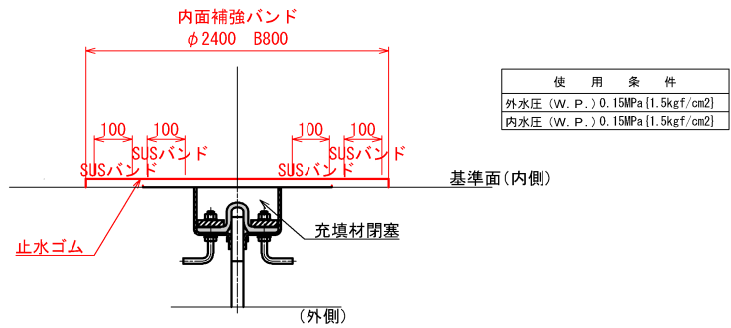

縦断図

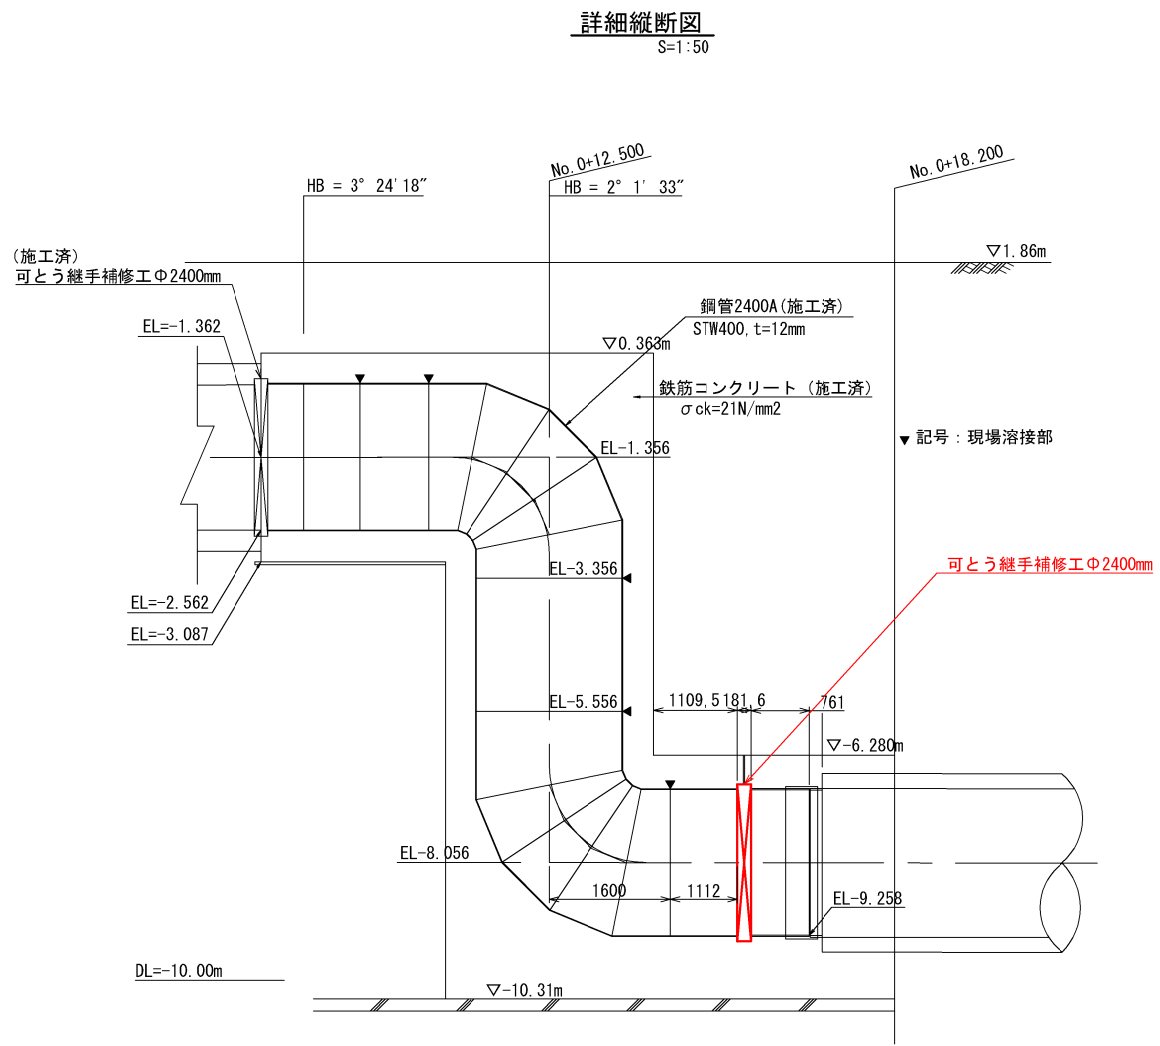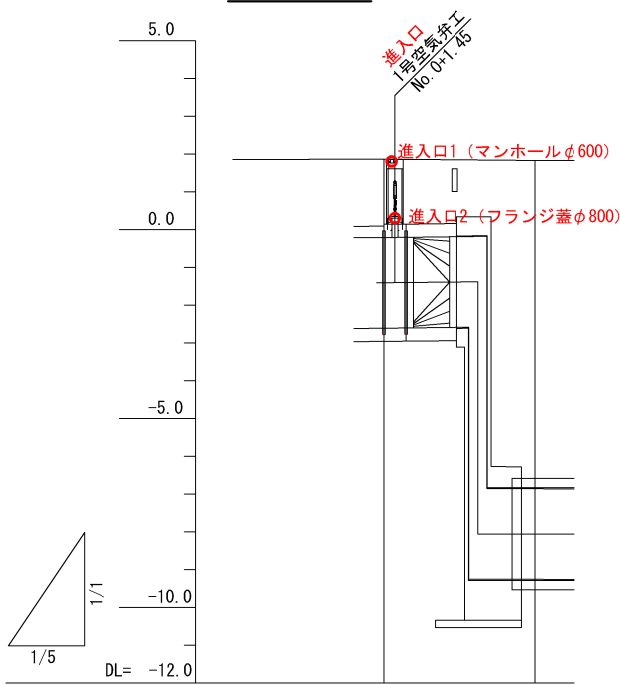


計 画	工 種	R31-2400 (既設) R31-2400 (新設) 鋼管φ2400 (新設) L=7.90m		
	勾 配 図	1/2000 (1/2000)		
	管中心高 (標高)	-1.411 (-2.611)	-1.365 (-8.065)	-8.064
	土 被 り	1.771	1.527	8.419
	道 路 高			
現 況	地 盤 高	1.36		1.33
	追加距離	0.000	12.500	
	区間距離	00.000	12.500	20.000
	測 点	NO.0	NO.0	NO.0
曲 線	曲 線			

工事名	
名 称	漏水補修計画図(板東地区)
登録番号	整理番号
独立行政法人 水資源機構 吉野川下流総合管理所	

漏水補修計画図（乙瀬地区）


平面図

S=1:100

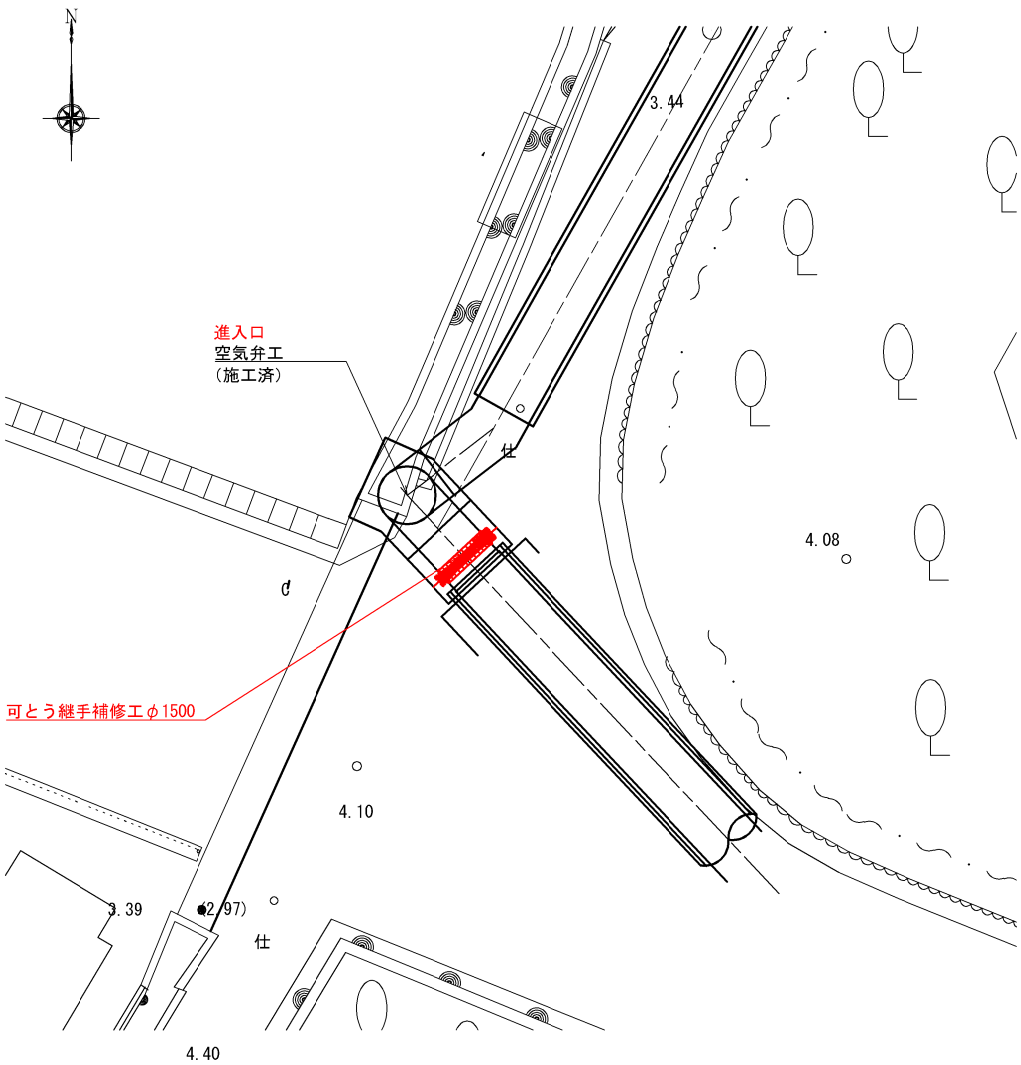


縦断図

S=1:100

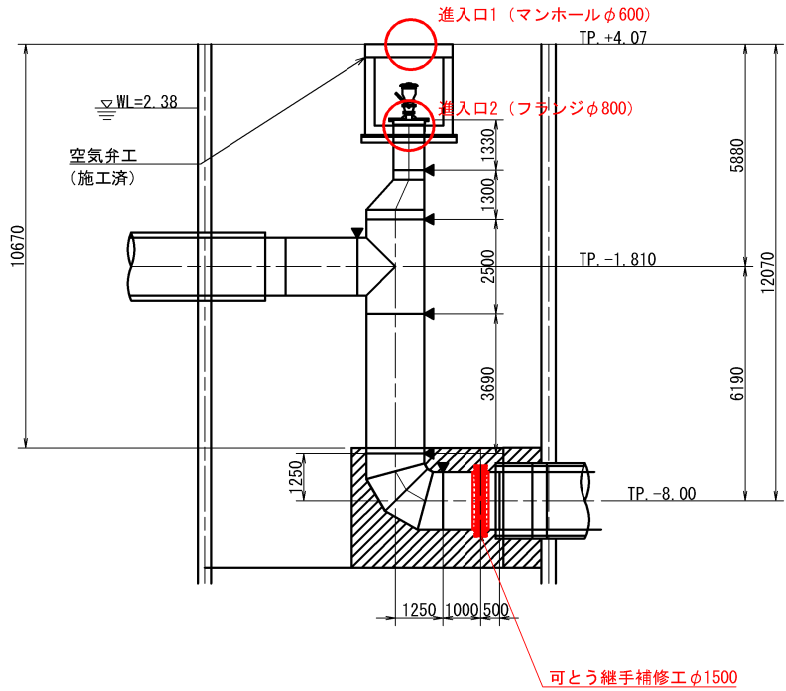

可とう継手補修工断面図

S=1:10

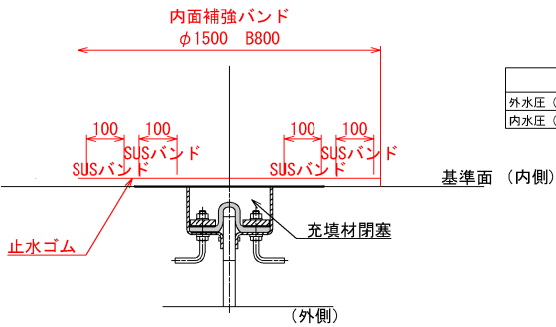

使用条件	
外水圧 (W. P.)	0.15MPa [1.5kgf/cm ²]
内水圧 (W. P.)	0.15MPa [1.5kgf/cm ²]

工事名	
名称	漏水補修計画図（乙瀬地区）
登録番号	整理番号
独立行政法人 水資源機構 吉野川下流総合管理所	